

ЗВІТ

**за результатами моніторингового візиту об'єкту фонду захисних споруд за
адресою: м. Ужгород, вул. Брацаків, буд. 6 та можливості його використання
для укриття населення**

04.08.2025

м. Ужгород

Мета моніторингового візиту: відповідно до вимог статті 13 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» здійснено моніторинг об'єкту фонду захисних споруд щодо можливості використання його для укриття населення як найпростішого укриття.

Склад моніторингової групи:

Крючков Андрій Миколайович – Представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Закарпатській області;

Химинець Мар'яна Василівна – фахівець із зв'язків з громадськістю при Представнику Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Закарпатській області.

Моніторинговий візит проводився у присутності:

Чергового охоронця відокремленого підрозділу «Клінічна дитяча лікарня» комунального некомерційного підприємства «Ужгородська міська багатoproфільна клінічна лікарня».

Назва об'єкта моніторингу, адреса, форма власності, керівництво установи, інша інформація:

Повна назва об'єкта моніторингу: об'єкт цивільного укриття на базі підвального приміщення стаціонару відокремленого підрозділу «Клінічна дитяча лікарня» комунального некомерційного підприємства «Ужгородська міська багатoproфільна клінічна лікарня»;

Повна адреса об'єкта моніторингу: м. Ужгород, вул. Брацаків, буд. 6;

Форма власності: комунальна;

Балансоутримувач (власник) об'єкту моніторингу: Ужгородська міська рада.

Об'єкт включено до фонду захисних споруд відповідно до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 09.07.2018 № 579 «Про затвердження вимог з питань використання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту».

Інформація про здійснення попереднього моніторингового візиту:
попередній моніторинговий візит не здійснювався.

Загальна характеристика об'єкту (споруди, будівлі, приміщення):
підвальне приміщення, вбудоване в будівлю, загальна площею 52,0 кв.м.

Вид захисної споруди
☐ Захисна споруда (сховище або протирадіаційне укриття) ☐ Споруда подвійного призначення ☒ Найпростіше укриття

Наявність акту оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття населення як найпростішого укриття, виданого органами місцевого самоврядування, районними в м. Києві та Севастополі держадміністраціями.

☒ Так ☐ Ні

Примітка: відповідно до висновку Акту оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття населення як найпростішого від 07.03.2024 об'єкт рекомендовано для використання.

Відповідність п.9 Вимог щодо забезпечення нумерації та здійснення обліку фонду захисних споруд цивільного захисту, затверджених Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Наявність показників руху до укриття

☐ Так ☒ Ні

Примітка: показники руху відсутні, також відсутня інформаційна табличка розміром 50 x 60 см із написом «Місце для УКРИТТЯ» біля вхідних дверей до найпростішого укриття. На табличці має зазначатися місцезнаходження споруди, її балансоутримувача, номер телефону особи, відповідальної за утримання та експлуатацію споруди в мирний час, адреса і місце зберігання ключів (фото № 1).

Відповідність п. 3, 4 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Доступність укриття (відчинений/зачинений вхід, наявність замків/ключів і у кого)

☐ Так ☒ Ні

Примітка: укриття зачинено навісним замком, ключ від нього знаходиться у чергового охоронця (фото № 2).

Відповідність п. 3 Глави 1 Утримання та експлуатація сховищ Розділу III. Утримання та експлуатація сховищ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Загальна кількість наявних евакуаційних маршрутів та виходів, їх доступність: в укритті доступний 1 вихід, не захищений.

Примітка: двері до укриття зроблені з OSB-плити, що не є захисним матеріалом і не підходять для укриття (фото № 3).

Відповідність п.8 Глави 2 Розділу VI Організація заходів з утримання, експлуатації та обслуговування захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Наявність/відсутність вікон у приміщенні. Їхній розмір, розташування, ступінь захищеності (наприклад, наявність захисних екранів, ґрат тощо)

☐ Так

☒ Ні

Відповідність п.1 Глави 2 Розділу III Утримання та експлуатація сховищ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Наявність шанцевого інструменту (лопата штикова та совкова)

☐ Так

☒ Ні

Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Передбачає забезпеченість укриття лопатами штиковою та совковою, ломом сокирами пилами-ножівками по дереву, по металу тощо.

Наявність технічної води

☐ Так

☒ Ні

Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Наявність питної води

☐ Так

☒ Ні

Примітка: в укритті наявно 4,5 л бутильованої води. Зі слів чергового охоронця, інші запаси води зберігається у складському приміщенні укриття, доступ до якого обмежено – приміщення зачинене, ключі знаходяться у медичного персоналу. Така організація доступу пояснюється необхідністю запобігання крадіжкам, однак унеможливорює оперативне використання води у випадку надзвичайної ситуації (фото № 4).

Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 (2 л на добу на одну особу)

Наявність запасу продуктів

☐ Так

☒ Ні

Відповідність пп. 13 п.3 Розділу VI. Експлуатація та утримання фонду захисних споруд під час його приведення в готовність та використання за призначенням Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Наявність аптечки та її наповненість

☐ Так

☒ Ні

Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Наявність виносних баків, що щільно закриваються, для нечистот☐ Так☒ Ні

Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Наявність вентиляції☐ Так☒ Ні

Примітка: вентиляційна система укриття раніше функціонувала від харчового блоку, проте на даний час не працює (фото № 5).

Відповідність п. 5 Глави 4 Утримання та експлуатація систем вентиляції Розділу III. Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Наявність освітлення/електроенергії☒ Так☐ Ні

Відповідність п. 9 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Наявність приладів безперебійного живлення☒ Так☐ Ні

Примітка: відокремлений підрозділ «Клінічна дитяча лікарня» комунального некомерційного підприємства «Ужгородська міська багатoproфільна клінічна лікарня» забезпечений генератором (фото № 6).

Відповідність п. 2 Глави 5 Розділу III. Утримання та експлуатація сховищ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Наявність санвузлів☐ Так☒ Ні

Відповідність п. 10 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Температура☒ Задовільна☐ Не задовільна

Відповідність п. 5 Глави 3 Утримання та експлуатація огорожувальних захисних конструкцій Розділу III. Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 (не нижче ніж +10 °C)

Відповідність п. 8 Глави 4 Порядок заповнення фонду захисних споруд і перебування в ньому Розділу VII. Експлуатація та утримання фонду захисних споруд під час його приведення в готовність та використання за призначенням (не вище ніж +33 °C)

Ознаки сирості: наявність плісняви, вологи на стінах, стелі чи підлозі☒ Наявні☐ Відсутні

Примітка: зафіксовано наявність плісняви та вологи; стіни укриття перебувають у занедбаному стані (шар штукатурного покриття місцями обсипався, є діри) (фото № 7, 8).

Відповідність п. 5 Глави 3 Утримання та експлуатація огорожувальних захисних конструкцій Розділу III. Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 (не вище ніж 70 %)

Доступність до приміщення маломобільними групами

☐

Наявні засоби

☒

Відсутні засоби

Примітка: (фото № 9).

Відповідність п. 6 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Наявність вогнегасників

☒

Так

☐

Ні

Відповідність п. 5 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Наявність системи зв'язку

☒

Так

☐

Ні

Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Наявність системи відеоспостереження

☐

Так

☒

Ні

Наявність Wi-Fi (мобільний інтернет)

☐

Так

☒

Ні

Наявність системи оповіщення (про оголошення загрози/відбій загрози)

☐

Так

☒

Ні

Відповідність Глави 7 Утримання та експлуатація систем зв'язку і оповіщення Розділу III. Утримання та експлуатація сховищ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Максимальна можливість заповнення укриття

Кількість осіб: 30-40 осіб

Кількість осіб, яка ймовірно використає укриття

Кількість осіб: 0

Примітка: у зв'язку із неналежним станом укриття медичний персонал та діти, які перебувають на лікуванні користуються правилом двох стін або переходять у найближче укриття, яке знаходиться на відстані до 500 м, проте договір оренди не було укладено.

Рівень захаращеності: наявність сторонніх предметів, сміття, речей, що ускладнюють вільний доступ і перебування

☐ Захаращене приміщення ☒ Не захаращене приміщення

Примітка: в укритті, окрім основного залу, є ще одна окрема кімната, яка захаращена сторонніми речами та має відкритий доступ (фото № 10).

*Відповідність п. 6 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд
Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом
Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

Облаштування

☒ Кількість сидячих місць ☒ Кількість лежачих місць

Примітка: кількість сидячих місць $\approx$ 25-35; кількість сидячих місць $\approx$ 3.

*Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів
Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

Наявність складних стільців або інших мобільних сидінь

☐ Так ☒ Ні

Кількість доступних місць для сидіння: 7

Зручність та придатність до використання: під час візиту в укритті було наявно 4 стільці та одне ліжко на якому зберігалося 3 матраци (фото № 11).

Наявність непродовольчих товарів для дітей (іграшки, підгузки, ковдри, засоби гігієни) їх стан, кількість, придатність для використання

☐ Так ☒ Ні

Рекомендації за результатами моніторингового візиту:

1. Закарпатській обласній адміністрації вжити заходів щодо:

- 1.1. контролю за належним утриманням фонду захисних споруд в області;
- 1.2. забезпечення співпраці між органами місцевого самоврядування, балансоутримувачами та відповідальними службами з питань готовності укриттів;
- 1.3. розглянути можливість цільового фінансування/співфінансування першочергових робіт із приведення укриттів у відповідність до вимог безпеки.

2. Ужгородській міській раді як балансоутримувачу:

2.1. забезпечити виконання усіх пунктів вимог щодо експлуатації найпростішого укриття згідно з наказом МВС № 579, зокрема забезпечити укриття:

- покажчиками руху;
- відповідною табличкою із зазначенням відповідної інформації відповідно до додатку затверджених вимог;
- запасами продуктів та аптечкою першої допомоги з базовим набором медикаментів та перев'язувальних матеріалів та позначити місце розміщення

відповідним знаком;

- у шанцевим інструментом;
- мінімальний запас непродовольчих товарів для дітей, з розрахунку на можливу кількість дітей в укритті;
- у відповідній кількості питною водою;
- виносними баками, що щільно закриваються, для нечистот;
- належне функціонування вентиляційної системи;
- безбар'єрним доступом до укриття;

2.2. розглянути можливість фінансування першочергових робіт із приведення укриттів у відповідність до вимог безпеки;

2.3. у місячний термін надати Ужгородському районному управлінні ГУ ДСНС України у Закарпатській області план приведення захисних споруд у готовність до використання за призначенням.

3. Комунальному некомерційному підприємству «Ужгородська міська багатопрофільна клінічна лікарня» вжити заходів щодо:

- 3.1. безперервного доступу до укриття;
- 3.2. проведення інструктажу персоналу щодо порядку дій при відкритті укриття та реагування у разі надзвичайних ситуацій;
- 3.3. безпечне та вільне розміщення резервів води, продуктів, медикаментів;
- 3.4. очищення приміщень укриття, звільнення від сторонніх предметів, облаштування сидячих та при можливості лежачих місць.

**Представник Уповноваженого
Верховної Ради України з прав
людини в Закарпатській області**



Андрій КРЮЧКОВ

**Фахівець із зв'язків з
громадськістю при Представнику
Уповноваженого Верховної Ради
України з прав людини в
Закарпатській області**



Мар'яна ХИМИНЕЦЬ

Фото до звіту

Фото № 1



Фото № 2



Фото № 3



Фото № 4



Φοτο Νο 5



Φοτο Νο 6



Φοτο Νο 7



Φοτο Νο 8

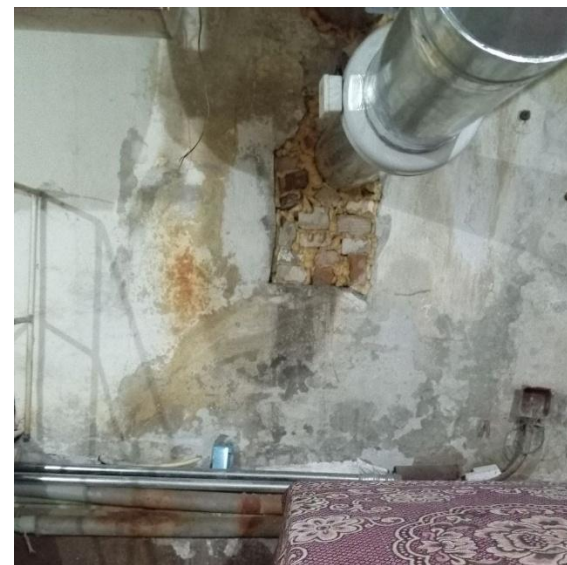


Фото № 9



Фото № 10



Фото № 11

