

**ЗВІТ**  
**за результатами моніторингового візиту до захисної споруди цивільного**  
**захисту (сховища, протирадіаційного укриття) та споруди подвійного**  
**призначення із захисними властивостями сховища**

18 грудня 2025 року

м. Івано-Франківськ

**Мета візиту:** моніторинг об'єкту фонду захисних споруд щодо можливості використання його для укриття населення відповідно до вимог статті 13 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини».

**Склад моніторингової групи:**

Тимчук Ірина Василівна – регіональний координатор взаємодії з громадськістю Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Івано-Франківській області;

Савуляк Дмитро Васильович – регіональний координатор взаємодії з громадськістю Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Івано-Франківській області.

**Моніторинговий візит проводився у присутності:**

Коржака Зеновія Степановича – охоронця ПрАТ «ВТШП «Галичина».

**Назва об'єкта моніторингу, адреса, форма власності, керівництво установи, інша інформація:**

*Повна назва об'єкта моніторингу:* об'єкт фонду захисних споруд цивільного захисту на базі відокремленого приміщення Приватного акціонерного товариства «Івано-Франківське виробничо-торгівельне швейне підприємство «Галичина».

*Повна адреса об'єкта моніторингу:* вул. Галицька, 87, м. Івано-Франківськ, Івано-Франківська область.

*Форма власності:* приватна.

*Балансоутримувач (власник) об'єкту моніторингу (ПІБ, назва, тощо):* ПрАТ «ВТШП «Галичина».

**Інформація про здійснення попереднього моніторингового візиту:** попередній моніторинговий візит не здійснювався.

**Загальна характеристика об'єкту (споруди, будівлі, приміщення):** протирадіаційне укриття. Проте у балансоутримувача Акта обстеження фонду захисних споруд цивільного захисту відсутній.

**Максимальна можливість заповнення об'єкту**

Кількість осіб: 100

**Кількість осіб, яка ймовірно використає укриття**

Кількість осіб: 50-100

**1. Наявність показчиків руху до об'єкту**

☒ Так

☐ Ні

Примітка: показчики руху до укриття встановлені на території приміщення.

*Відповідність п. 3, 4 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**2. Доступність об'єкту (загальнодоступний/лише для працівників критично важливих об'єктів і людей у зонах підвищеної небезпеки (стаття 32 КЦЗУ), наявність замків/ключів і у кого)**

☒ Загальнодоступне

☐ Для працівників

☐ Не доступне

Примітка: Укриття перебуває у зачиненому стані. Ключі знаходяться у охоронця, який забезпечує оперативний доступ. Додатково наявний номер телефону для екстреного зв'язку. У випадку оголошення повідомлення «Повітряна тривога» приміщення відкривається для всіх осіб, що потребують укриття.

*Відповідність п. 3 Глави I Утримання та експлуатація сховищ Розділу III. Утримання та експлуатація сховищ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**3. Наявність вентиляції, її справність (наявність/відсутність фільтрів)**

☒ Так

☐ Ні

Примітка: в укритті функціонує природна система вентиляції, що забезпечує базовий повітрообмін. Припливна та витяжна примусова вентиляція на даний час не працює.

*Відповідність п. 5 Глави 4 Утримання та експлуатація систем вентиляції Розділу III. Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**4. Наявність освітлення/електроенергії**

☒ Так

☐ Ні

Примітка:

*Відповідність п. 9 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**5. Наявність дизельної електростанції (ДЕС) та її справність**

☒ Так

☐ Ні

Примітка: в укритті наявна дизельна електростанція (ДЕС), однак вона перебуває у несправному стані та не функціонує.

*Відповідність п. 1 Глави 5 Утримання і експлуатація ДЕС та іншого електрообладнання Розділу III. Забезпечення придатності до використання за призначенням об'єктів фонду та їх окремих частин Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**6. Рівень захаращеності: наявність сторонніх предметів, сміття, речей, що ускладнюють вільний доступ і перебування**

☐ Захаращене приміщення ☒ Не захаращене приміщення

*Відповідність п. 6 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд  
Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом  
Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**7. Доступність до приміщення маломобільних груп**

☒ Наявні засоби ☐ Відсутні засоби

Примітка: вхід до укриття обладнаний з'їздом, що забезпечує доступ для маломобільних категорій населення. Конструкція з'їзду дозволяє переміщення осіб на візках, а також людей похилого віку та батьків із дитячими візками. Поверхня з'їзду рівна, без перешкод, ширина проходу відповідає мінімальним вимогам доступності.

*Відповідність п. 6 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд  
Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом  
Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**8. Температура приміщення**

☒ Задовільна ☐ Не задовільна

Примітка:

*Відповідність п. 8 Глави 4 Порядок заповнення фонду захисних споруд і перебування в ньому Розділу VI. Експлуатація та утримання об'єктів фонду під час його приведення в готовність та використання за призначенням Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**9. Ознаки сирості: наявність плісняви, вологи на стінах, стелі чи підлозі**

☐ Наявні ☒ Відсутні

*Відповідність п. 7 Глави 4 Порядок заповнення фонду захисних споруд і перебування в ньому Розділу VI. Експлуатація та утримання об'єктів фонду під час його приведення в готовність та використання за призначенням Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**10. Наявність евакуаційних маршрутів та виходів, їх доступність**

Примітка: наявні один вхід та два аварійних виходи.

*Відповідність п. 5 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд  
Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом  
Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**11. Наявність первинних засобів пожежогасіння, обладнання системами внутрішнього протипожежного водопостачання, пожежної автоматики і сигналізації**

☐ Так ☒ Ні

*Відповідність п. 5 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд  
Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом  
Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**12. Наявність захисно-герметичних дверей (воріт) та їх справність**

☒ Так

☐ Ні

Примітка: в укритті наявні захисно-герметичні двері (ворота), однак вони не забезпечують повну герметизацію приміщення через відсутність ущільнювальних елементів.

*Відповідність п.2 Глави 2 Утримання та експлуатація захисних пристроїв Розділу III Забезпечення придатності до використання за призначенням об'єктів фонду та їх окремих частин Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**13. Наявність захисно/герметичних віконниць (ставень) та їх справність/захищеність**

☐ Так

☒ Ні

*Відповідність п.1 Глави 2 Утримання та експлуатація захисних пристроїв Розділу III Забезпечення придатності до використання за призначенням об'єктів фонду та їх окремих частин Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**14. Наявність системи зв'язку (wi-fi мережі) та її справність**

☐ Так

☒ Ні

Примітка: в укритті відсутній Wi-Fi зв'язок.

*Відповідність п.13 Глави 3. Підтримання об'єктів фонду у готовності до використання за призначенням Розділу V. Організація заходів з утримання, експлуатації та обслуговування об'єктів фонду Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**15. Наявність гідроізоляції, дренажу і вимощення**

☒ Так

☐ Ні

Примітка: гідроізоляція наявна, проте стан частково пошкоджений. Це може призводити до проникнення вологи у приміщення

*Відповідність п.6 Глави 3. Підтримання об'єктів фонду у готовності до використання за призначенням Розділу III. Забезпечення придатності до використання за призначенням об'єктів фонду та їх окремих частин*

**16. Наявність шанцевого інструменту (лопата штикова та совкова)**

☐ Так

☒ Ні

Примітка: у приміщенні укриття наявний стенд для фіксування шанцевого інструменту, а також резерв піску, однак сам шанцевий інструмент (лопата штикова та совкова) відсутній, що унеможливорює оперативне реагування у разі завалів, пожежі або необхідності розчищення проходів.

*Відповідність п.2 Глави 1. Основні заходи з підготовки фонду захисних споруд до використання за призначенням Розділу VI. Експлуатація та утримання об'єктів фонду під час його приведення в готовність та використання за призначенням Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**17. Наявність технічної води**

☒

Так

☐

Ні

**Примітка:** в укритті наявна централізована система водопостачання та водовідведення, а також резервуари з технічною водою.

*Відповідність п.1 Глави 6 Розділу III. Забезпечення придатності до використання за призначенням об'єктів фонду та їх окремих частин Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**18. Наявність питної води**

☒

Так

☐

Ні

**Примітка:** в укритті наявна централізована система водопостачання та водовідведення, а також бутильована вода.

*Відповідність п.2 Глави 1. Основні заходи з підготовки фонду захисних споруд до використання за призначенням Розділу VI. Експлуатація та утримання об'єктів фонду під час його приведення в готовність та використання за призначенням Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**19. Наявність запасу продуктів**

☐

Так

☒

Ні

*Відповідність п.2 Глави 1. Основні заходи з підготовки фонду захисних споруд до використання за призначенням Розділу VI. Експлуатація та утримання об'єктів фонду під час його приведення в готовність та використання за призначенням Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**20. Наявність засобів першої медичної допомоги**

☐

Так

☒

Ні

*Відповідність п.2 Глави 1. Основні заходи з підготовки фонду захисних споруд до використання за призначенням Розділу VI. Експлуатація та утримання об'єктів фонду під час його приведення в готовність та використання за призначенням Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**21. Наявність виносних баків, що щільно закриваються, для нечистот**

☐

Так

☒

Ні

**Примітка:**

*Відповідність п.2 Глави 1. Основні заходи з підготовки фонду захисних споруд до використання за призначенням Розділу VI. Експлуатація та утримання об'єктів фонду під час його приведення в готовність та використання за призначенням Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**22. Наявність санвузлів**

☒

Так

☐

Ні

Примітка: в укритті облаштовано 10 санвузлів, що забезпечують необхідний рівень санітарно-гігієнічних умов для перебування людей. Конструкція та розташування санвузлів відповідають вимогам приватності.

### **23. Облаштування**

**60** Кількість сидячих місць

**20** Кількість лежачих місць

Примітка: \_\_\_\_\_

*\*перевірка щодо системи освітлення, інженерних комунікацій, заземлення електрообладнання, параметрів повітря, справності систем фільтровентиляції, умов для забезпечення захисту населення від іонізуючого випромінювання не здійснювалась у зв'язку з відсутністю необхідних технічних засобів*

#### **Рекомендації за результатами моніторингового візиту:**

- доукомплектувати укриття шанцевим інструментом;
- забезпечити укриття первинними засобами пожежогасіння (вогнегасники, пожежні щити з піском та інвентарем), а також обладнати його системами внутрішнього протипожежного водопостачання, пожежної сигналізації та автоматичного оповіщення людей про небезпеку;
- доукомплектувати укриття шанцевим інструментом;
- забезпечити укриття засобами першої медичної допомоги відповідно до Типового переліку оснащення захисних споруд цивільного захисту;
- забезпечити укриття мінімальним запасом продуктів тривалого зберігання.

Додаток: фотоматеріали.

**Регіональний координатор  
взаємодії з громадськістю  
Уповноваженого в Івано-  
Франківській області**



**Ірина ТИМЧУК**

**Регіональний координатор  
взаємодії з громадськістю  
Уповноваженого в Івано-  
Франківській області**



**Дмитро САВУЛЯК**

## Фотофіксація

Фото 1



Фото 2


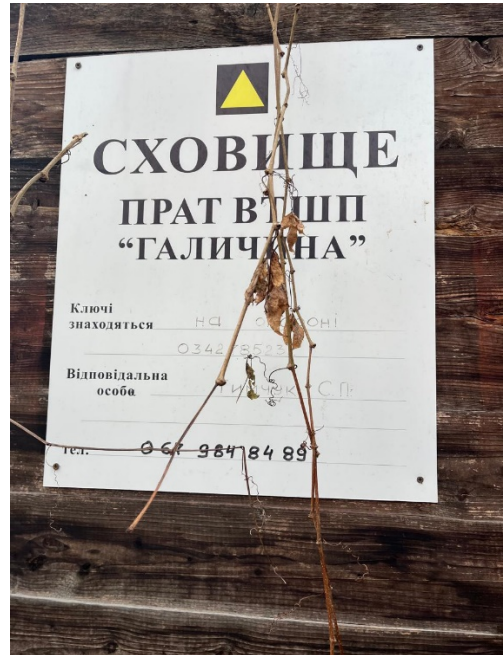


Фото 3



Фото 4

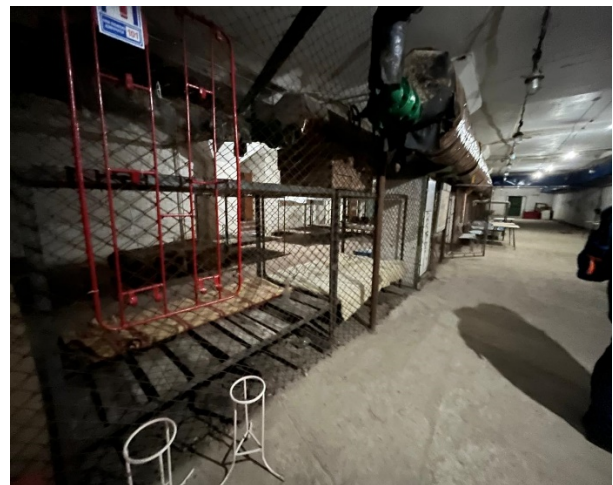

Φοτο 5



Φοτο 6



Φοτο 7



Φοτο 8



