

ЗВІТ

за результатами моніторингового візиту об'єкту фонду захисних споруд за адресою: місто Рівне, вулиця В'ячеслава Чорновола, 74 та можливості його використання для укриття населення

15.08.2025

м. Рівне

Мета моніторингового візиту: відповідно до вимог статті 13 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» здійснено моніторинг об'єкту фонду захисних споруд щодо можливості використання його для укриття населення як найпростішого укриття.

Склад моніторингової групи:

Коваль Вікторія Олегівна – головний спеціаліст Відділу сприяння роботі регіональних представництв;

Українець Тетяна Володимирівна – головний спеціаліст Відділу сприяння роботі регіональних представництв;

Пилипчук Микола Володимирович – головний спеціаліст Відділу сприяння роботі регіональних представництв.

Назва об'єкта моніторингу, адреса, форма власності, керівництво установи, інша інформація:

Повна назва об'єкта моніторингу: Найпростіше укриття Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (далі – Інститут);

Повна адреса об'єкта моніторингу: вул. В'ячеслава Чорновола, 74, м. Рівне, Рівненська область, 33028;

Форма власності: комунальна;

Балансоутримувач (власник) об'єкту моніторингу: Рівненська обласна рада

Об'єкт включено до фонду захисних споруд відповідно до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 09.07.2018 № 579 «Про затвердження вимог з питань використання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту»

Інформація про здійснення попереднього моніторингового візиту: попередній моніторинговий візит не здійснювався.

Загальна характеристика об'єкту (споруди, будівлі, приміщення): Укриття розташоване в підвальному приміщенні під їдальнею Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Площа укриття становить 99,5 кв.м, загальний об'єм — 263,67 куб.м, а розрахункова місткість — 165 осіб.

Споруда перебуває у технічно придатному стані, санітарний стан оцінюється як задовільний. Приміщення чисті, сухі, придатні для перебування людей під час надзвичайної ситуації.

Вид захисної споруди

☐ Захисна споруда
(сховище або
протирадіаційне
укриття)

☐ Споруда подвійного
призначення

☒ Найпростіше укриття

Відповідність п.3 Розділу I. Загальні положення Вимог щодо забезпечення нумерації та здійснення обліку фонду захисних споруд цивільного захисту, затверджених Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Наявність акту оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття населення як найпростішого укриття, виданого органами місцевого самоврядування, районними в м. Києві та Севастополі держадміністраціями

☒ Так

☐ Ні

Відповідність п.9 Вимог щодо забезпечення нумерації та здійснення обліку фонду захисних споруд цивільного захисту, затверджених Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Наявність показників руху до укриття

☒ Так

☐ Ні

Примітка: Показники напрямку руху до укриття розміщені як у приміщенні Університету, так і на вулиці, що забезпечує належну орієнтацію для осіб у разі надзвичайної ситуації (фото 1,2).

Відповідність п. 3, 4 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Доступність укриття (відчинений/зачинений вхід, наявність замків/ключів і у кого)

☒ Так

☐ Ні

Примітка: Від кожного з входів до укриття наявні по два ключі. Один з них зберігається у відповідальній особи, інший – у чергового охоронця Ліцею, що забезпечує оперативний доступ у разі надзвичайної ситуації.

Відповідність п. 3 Глави 1 Утримання та експлуатація сховищ Розділу III. Утримання та експлуатація сховищ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Загальна кількість наявних евакуаційних маршрутів та виходів, їх доступність: укриття обладнане двома входами та одним аварійним виходом, які перебувають у повному доступі та не захищені, що забезпечує безпечну та оперативну евакуацію в разі необхідності.

Відповідність п.8 Глави 2 Розділу VI Організація заходів з утримання, експлуатації та обслуговування захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Наявність/відсутність вікон у приміщенні. Їхній розмір, розташування, ступінь захищеності (наприклад, наявність захисних екранів, ґрат тощо)

☐ Так

☒ Ні

Примітка: Укриття повністю ізольоване від зовнішніх впливів, оскільки не має вікон. Така конструктивна особливість забезпечує додатковий захист для осіб, що перебувають усередині, під час надзвичайних ситуацій.

Відповідність п.1 Глави 2 Розділу III Утримання та експлуатація сховищ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Наявність шанцевого інструменту (лопата штикова та совкова)

☐ Так

☒ Ні

Примітка: На момент візиту в укритті не було зафіксовано наявності шанцевого інструменту, зокрема лопати штикової та совкової. Відсутність таких засобів може ускладнити виконання першочергових аварійно-рятувальних робіт у разі надзвичайної ситуації, зокрема розчищення завалів, усунення перешкод чи забезпечення додаткового доступу до укриття.

Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579.

Наявність технічної води

☐ Так

☒ Ні

Примітка: В укритті наявне підключення до центрального водопостачання, що забезпечує безперебійний доступ до води. У зв'язку з цим потреба у зберіганні технічної води відсутня.

Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Наявність питної води

☒ Так

☐ Ні

Примітка: В укритті наявний запас питної води, проте його кількість є недостатньою для забезпечення мінімальних потреб людини під час перебування в захисній споруді згідно з встановленими нормами (фото 3).

Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 (2 л на добу на одну особу)

Наявність запасу продуктів

☐ Так

☒ Ні

Примітка: В укритті відсутні запаси продуктів харчування, що унеможливорює повноцінне забезпечення мінімальних потреб осіб у разі тривалого перебування. Така ситуація не відповідає встановленим вимогам до обладнання захисної споруди.

Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Наявність аптечки та її наповненість☐ Так☒ Ні

Примітка: На момент візиту аптечка в укритті була відсутня. Відповідальні особи поінформовані про необхідність її наявності та укомплектування відповідно до встановлених вимог.

Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Наявність виносних баків, що щільно закриваються, для нечистот☐ Так☒ Ні

Примітка: Укриття не потребує встановлення баків для нечистот, оскільки обладнане системою центральної каналізації. Це забезпечує належні санітарно-гігієнічні умови під час перебування людей у захисній споруді.

Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Наявність вентиляції☒ Так☐ Ні

Примітка: Наявна система механічної вентиляції, що сприяє ефективному повітрообміну та створює комфортні умови для перебування людей під час надзвичайних обставин (фото 4).

Відповідність п. 5 Глави 4 Утримання та експлуатація систем вентиляції Розділу III. Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Наявність освітлення/електроенергії☒ Так☐ Ні

Примітка: Наявне штучне освітлення, що забезпечує належну видимість і безпеку під час перебування осіб у захисній споруді, а також наявність електроенергії для його стабільного функціонування.

Відповідність п. 9 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Наявність приладів безперебійного живлення

☐ Так

☒ Ні

Примітка: В укритті відсутні прилади безперебійного живлення, що у разі відключення електропостачання може призвести до повної зупинки роботи систем освітлення та інших критично важливих елементів інфраструктури. Така ситуація знижує рівень готовності укриття до функціонування в умовах надзвичайної ситуації.

Відповідність п. 2 Глави 5 Розділу III. Утримання та експлуатація сховищ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Наявність санвузлів

☐ Так

☒ Ні

Примітка: В укритті санвузли відсутні, що унеможлиблює дотримання належних санітарно-гігієнічних умов під час тривалого перебування осіб.

Відповідність п. 10 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Температура

☒ Задовільна

☐ Не задовільна

Відповідність п. 5 Глави 3 Утримання та експлуатація огорожувальних захисних конструкцій Розділу III. Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 (не нижче ніж +10 °C)

Відповідність п. 8 Глави 4 Порядок заповнення фонду захисних споруд і перебування в ньому Розділу VII. Експлуатація та утримання фонду захисних споруд під час його приведення в готовність та використання за призначенням (не вище ніж +33 °C)

Ознаки сирості: наявність плісняви, вологи на стінах, стелі чи підлозі☐ Наявні☒ Відсутні

Відповідність п. 5 Глави 3 Утримання та експлуатація огорожувальних захисних конструкцій Розділу III. Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 (не вище ніж 70 %)

Доступність до приміщення маломобільними групами☐ Наявні засоби☒ Відсутні засоби

Примітка: Доступність до приміщення укриття для маломобільних груп населення не забезпечена. Відсутні елементи безбар'єрного середовища, зокрема пандуси, поручні або інші засоби, які дозволили б особам з обмеженою мобільністю безпечно та самостійно потрапити до укриття.

Відповідність п. 6 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Наявність вогнегасників☒ Так☐ Ні

Примітка: В укритті наявні вогнегасники, однак їх термін придатності вже минув (фото 5). Такий стан не відповідає вимогам пожежної безпеки та потребує оновлення відповідного обладнання для забезпечення належного рівня захисту у разі надзвичайної ситуації. В укритті відсутній план евакуації, що порушує вимоги безпеки.

Відповідність п. 5 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Наявність системи зв'язку☐ Так☒ Ні

Примітка: В укритті відсутня система зв'язку, що унеможливило оперативний обмін інформацією та координацію дій під час надзвичайної ситуації. Така ситуація знижує ефективність реагування та загальний рівень безпеки перебування в захисній споруді.

Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579.

Наявність системи відеоспостереження

☐ Так

☒ Ні

Наявність Wi-Fi (мобільний інтернет)

☒ Так

☐ Ні

Наявність системи оповіщення (про оголошення загрози/відбій загрози)

☐ Так

☒ Ні

Відповідність Глави 7 Утримання та експлуатація систем зв'язку і оповіщення Розділу III. Утримання та експлуатація сховищ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579.

Максимальна можливість заповнення укриття

Кількість осіб: 165 осіб.

Кількість осіб, яка ймовірно використає укриття

Кількість осіб: 165 осіб.

Рівень захищеності: наявність сторонніх предметів, сміття, речей, що ускладнюють вільний доступ і перебування

☐ Захаращене приміщення

☒ Не захищене приміщення

Відповідність п. 6 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Облаштування

165 Кількість сидячих місць

0 Кількість лежачих місць

Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Наявність складних стільців або інших мобільних сидінь

☐ Так

☒ Ні

Кількість доступних місць для сидіння: 165 шт.

Зручність та придатність до використання: Стільці є зручними та придатними до тривалого використання. Вони мають спинки, забезпечують достатню стійкість і комфорт при сидінні, а також легко переміщуються у разі потреби, що дозволяє гнучко організовувати простір відповідно до кількості присутніх осіб (фото 6,7).

Наявність непродовольчих товарів для дітей (іграшки, підгузки, ковдри, засоби гігієни) їх стан, кількість, придатність для використання

☐ Так

☒ Ні

Примітка: В укритті відсутні іграшки, що не враховує потреби дітей під час перебування в захисній споруді. Відсутність засобів для емоційної підтримки може ускладнити адаптацію дітей у стресових умовах надзвичайної ситуації.

Рекомендації за результатами моніторингового візиту:

- забезпечити наявність шанцевого інструменту (лопата штикова та совкова) в укритті на постійній основі відповідно до вимог чинного законодавства, з урахуванням можливого використання захисної споруди в будь-який момент;
- укомплектувати укриття аптечкою з базовим набором медичних засобів для надання першої домедичної допомоги, у відповідності до переліку, визначеного нормативними документами у сфері цивільного захисту;
- розробити та розмістити в укритті актуальний план евакуації з чітким зазначенням маршрутів, виходів та інструкцій дій у разі надзвичайної ситуації.
- забезпечити укриття необхідним запасом питної води з розрахунку не менше 2 літрів на добу на одну особу, а також продуктами харчування тривалого зберігання, які можуть бути використані у разі тривалого перебування людей в умовах надзвичайної ситуації. Запаси повинні зберігатися в належних санітарно-гігієнічних умовах відповідно до вимог цивільного захисту.


– обладнати укриття приладами безперебійного живлення для підтримки стабільної роботи освітлення, систем вентиляції та засобів зв'язку у разі зникнення основного електропостачання. Регулярне технічне обслуговування та своєчасна перевірка працездатності цих пристроїв є необхідними для гарантування їх ефективності.

**Головний спеціаліст Відділу
сприяння роботі регіональних
представництв Секретаріату
Уповноваженого Верховної Ради
України з прав людини**



Вікторія КОВАЛЬ

**Головний спеціаліст Відділу
сприяння роботі регіональних
представництв Секретаріату
Уповноваженого Верховної Ради
України з прав людини**



Тетяна УКРАЇНЕЦЬ

**Головний спеціаліст Відділу
сприяння роботі регіональних
представництв Секретаріату
Уповноваженого Верховної Ради
України з прав людини**



Микола ПИЛИПЧУК

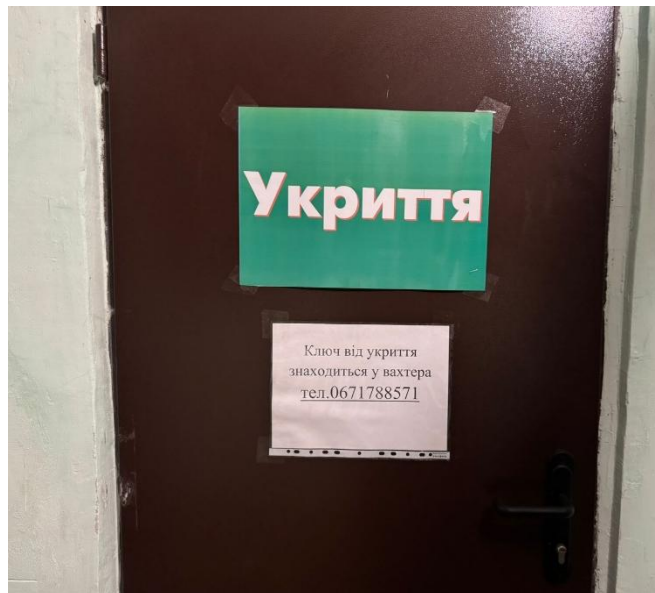
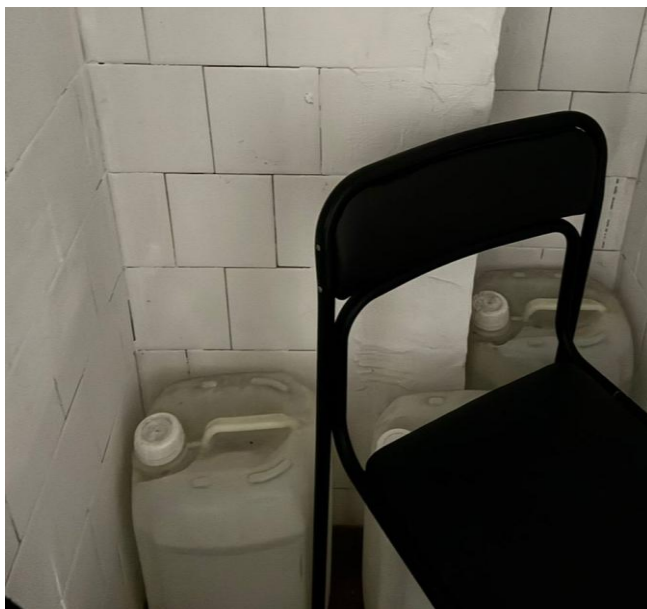
Фотоматеріали**Фото 1****Фото 2****Фото 3****Фото 4**

Фото 5



Фото 6

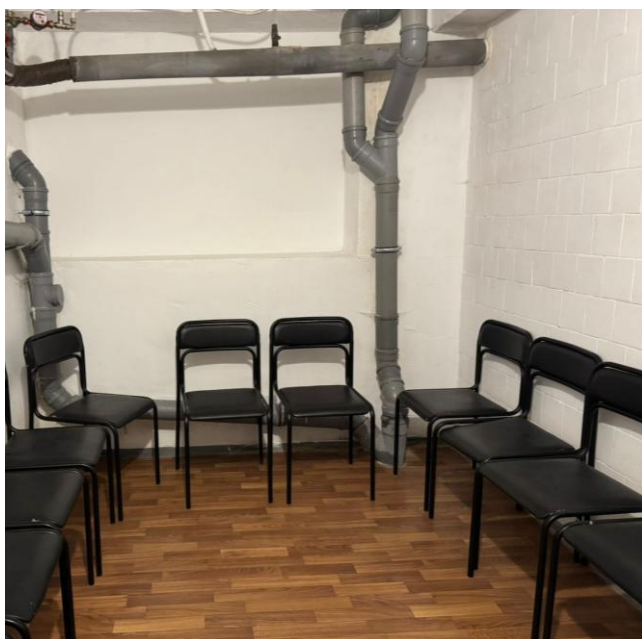


Фото 7

