

ЗВІТ
за результатами моніторингового візиту до захисної споруди цивільного
захисту (сховища, протирадіаційного укриття) та споруди подвійного
призначення із захисними властивостями сховища

25 листопада 2025 року

м. Коломия

Мета візиту: моніторинг об'єкту фонду захисних споруд щодо можливості використання його для укриття населення відповідно до вимог статті 13 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини».

Склад моніторингової групи:

Тимчук Ірина Василівна – регіональний координатор взаємодії з громадськістю Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Івано-Франківській області;

Савуляк Дмитро Васильович – регіональний координатор взаємодії з громадськістю Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Івано-Франківській області.

Моніторинговий візит проводився у присутності:

Денисюка Любомира Васильовича - заступника начальника відділу з питань цивільного захисту управління з питань цивільного захисту та військово-патріотичного виховання міської ради.

Назва об'єкта моніторингу, адреса, форма власності, керівництво установи, інша інформація:

Повна назва об'єкта моніторингу: об'єкт фонду захисних споруд цивільного захисту на базі підвального приміщення Коломийської міської ради.

Повна адреса об'єкта моніторингу: вул. Грушевського, 1, м. Коломия, Коломийський район, Івано-Франківська область.

Форма власності: комунальна.

Балансоутримувач (власник) об'єкту моніторингу (ПІБ, назва, тощо): Коломийська міська рада.

Інформація про здійснення попереднього моніторингового візиту: попередній моніторинговий візит не здійснювався.

Загальна характеристика об'єкту (споруди, будівлі, приміщення): протирадіаційне укриття відповідно до Акта обстеження фонду захисних споруд цивільного захисту № 630/24-25 від 30.09.2025 року.

Максимальна можливість заповнення об'єкту

Кількість осіб: 150

Кількість осіб, яка ймовірно використає укриття

Кількість осіб: 50

1. Наявність показчиків руху до об'єкту

☒ Так

☐ Ні

Примітка: показники руху до укриття встановлені на території міської ради та всередині приміщення.

Відповідність п. 3, 4 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

2. Доступність об'єкту (загальнодоступний/лише для працівників критично важливих об'єктів і людей у зонах підвищеної небезпеки (стаття 32 КЦЗУ), наявність замків/ключів і у кого)

☒ Загальнодоступне

☐ Для працівників

☐ Не доступне

Примітка: Укриття відчинене та доступне у робочий час. У нічний час та вихідні дні ключі знаходяться у чергового.

Відповідність п. 3 Глави 1 Утримання та експлуатація сховищ Розділу III. Утримання та експлуатація сховищ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

3. Наявність вентиляції, її справність (наявність/відсутність фільтрів)

☒ Так

☐ Ні

Примітка: укриття обладнане припливною та витяжною примусовою а також природньою системами вентиляції.

Відповідність п. 5 Глави 4 Утримання та експлуатація систем вентиляції Розділу III. Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

4. Наявність освітлення/електроенергії

☒ Так

☐ Ні

Примітка:

Відповідність п. 9 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

5. Наявність дизельної електростанції (ДЕС) та її справність

☐ Так

☒ Ні

Примітка: в укритті дизельна електростанція (ДЕС) не передбачена.

Відповідність п. 1 Глави 5 Утримання і експлуатація ДЕС та іншого електрообладнання Розділу III. Забезпечення придатності до використання за призначенням об'єктів фонду та їх окремих частин Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

6. Рівень захаращеності: наявність сторонніх предметів, сміття, речей, що ускладнюють вільний доступ і перебування

☒ Захаращене приміщення ☐ Не захаращене приміщення

Примітка: приміщення частково захаращене: наявні сторонні предмети та будівельні матеріали, що частково обмежують вільний доступ. Стан оздоблення незадовільний — штукатурка потріскана та місцями відсутня. В укритті проводяться ремонтні роботи, спрямовані на відновлення належного технічного та санітарного стану.

*Відповідність п. 6 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд
Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом
Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

7. Доступність до приміщення маломобільних груп

☐ Наявні засоби ☒ Відсутні засоби

Примітка:

*Відповідність п. 6 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд
Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом
Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

8. Температура приміщення

☒ Задовільна ☐ Не задовільна

Примітка:

*Відповідність п. 8 Глави 4 Порядок заповнення фонду захисних споруд і перебування в ньому Розділу
VI. Експлуатація та утримання об'єктів фонду під час його приведення в готовність та використання
за призначенням Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту,
затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

9. Ознаки сирості: наявність плісняви, вологи на стінах, стелі чи підлозі

☒ Наявні ☐ Відсутні

Примітка: наявні ознаки сирості на стінах та стелі приміщення.

*Відповідність п. 7 Глави 4 Порядок заповнення фонду захисних споруд і перебування в ньому Розділу
VI. Експлуатація та утримання об'єктів фонду під час його приведення в готовність та використання
за призначенням Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту,
затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

10. Наявність евакуаційних маршрутів та виходів, їх доступність

Примітка: наявні один вхід та один аварійний вихід.

*Відповідність п. 5 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд
Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом
Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

11. Наявність первинних засобів пожежогасіння, обладнання системами внутрішнього протипожежного водопостачання, пожежної автоматики і сигналізації

☒ Так ☐ Ні

Примітка: у приміщенні наявні первинні засоби пожежогасіння (вогнегасники), які закріплені за черговим. У разі оголошення повітряної тривоги вони переміщуються до укриття для забезпечення можливості оперативного реагування на надзвичайні ситуації. Системи внутрішнього протипожежного водопостачання, пожежної автоматики та сигналізації відсутні.

Відповідність п. 5 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

12. Наявність захисно-герметичних дверей (воріт) та їх справність

☐

Так

☒

Ні

Примітка: в укритті захисно-герметичні двері (ворота) не передбачені.

Відповідність п.2 Глави 2 Утримання та експлуатація захисних пристроїв Розділу III Забезпечення придатності до використання за призначенням об'єктів фонду та їх окремих частин Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

13. Наявність захисно/герметичних віконниць (ставень) та їх справність/захищеність

☒

Так

☐

Ні

Примітка: в укритті наявний віконний проріз, який закладений, тому встановлення окремих захисних або герметичних віконниць не передбачено.

Відповідність п.1 Глави 2 Утримання та експлуатація захисних пристроїв Розділу III Забезпечення придатності до використання за призначенням об'єктів фонду та їх окремих частин Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

14. Наявність системи зв'язку (wi-fi мережі) та її справність

☒

Так

☐

Ні

Примітка: в укритті наявний безкоштовний Wi-Fi зв'язок.

Відповідність п.13 Глави 3. Підтримання об'єктів фонду у готовності до використання за призначенням Розділу V. Організація заходів з утримання, експлуатації та обслуговування об'єктів фонду Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

15. Наявність шанцевого інструменту (лопата штикова та совкова)

☒

Так

☐

Ні

Примітка:

Відповідність п.2 Глави 1. Основні заходи з підготовки фонду захисних споруд до використання за призначенням Розділу VI. Експлуатація та утримання об'єктів фонду під час його приведення в готовність та використання за призначенням Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

16. Наявність технічної води

☒ Так

☐ Ні

Примітка: у приміщенні та безпосередньо в укритті наявна централізована система водопостачання і водовідведення, а також запаси технічної бутильованої води.

Відповідність п.1 Глави 6 Розділу III. Забезпечення придатності до використання за призначенням об'єктів фонду та їх окремих частин Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

17. Наявність питної води

☒ Так

☐ Ні

Примітка: у приміщенні та безпосередньо в укритті наявна централізована система водопостачання і водовідведення, а також запаси питної бутильованої води.

Відповідність п.2 Глави 1. Основні заходи з підготовки фонду захисних споруд до використання за призначенням Розділу VI. Експлуатація та утримання об'єктів фонду під час його приведення в готовність та використання за призначенням Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

18. Наявність запасу продуктів

☐ Так

☒ Ні

Відповідність п.2 Глави 1. Основні заходи з підготовки фонду захисних споруд до використання за призначенням Розділу VI. Експлуатація та утримання об'єктів фонду під час його приведення в готовність та використання за призначенням Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

19. Наявність засобів першої медичної допомоги

☒ Так

☐ Ні

Примітка: В укритті стаціонарні аптечки відсутні. Засоби першої медичної допомоги знаходяться у чергового та у разі оголошення повітряної тривоги оперативно переміщуються до укриття. Протермінованих лікарських засобів немає.

Відповідність п.2 Глави 1. Основні заходи з підготовки фонду захисних споруд до використання за призначенням Розділу VI. Експлуатація та утримання об'єктів фонду під час його приведення в готовність та використання за призначенням Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

20. Наявність виносних баків, що щільно закриваються, для нечистот

☐ Так

☒ Ні

Примітка: в укритті виносні баки для нечистот не передбачені.

Відповідність п.2 Глави 1. Основні заходи з підготовки фонду захисних споруд до використання за призначенням Розділу VI. Експлуатація та утримання об'єктів фонду під час його приведення в готовність та використання за призначенням Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

21. Наявність санвузлів

☒ Так

☐ Ні

22. Облаштування

Кількість сидячих місць

Кількість лежачих місць

**перевірка щодо системи освітлення, інженерних комунікацій, заземлення електрообладнання, параметрів повітря, справності систем фільтровентиляції, умов для забезпечення захисту населення від іонізуючого випромінювання не здійснювалась у зв'язку з відсутністю необхідних технічних засобів*

Рекомендації за результатами моніторингового візиту Коломийській міській раді:

- розглянути можливість забезпечення безбар'єрного доступу до укриття, в тому числі для маломобільних категорій населення;
- усунути захащеність приміщення та ознаки сирості, а також розглянути можливість завершення ремонтних робіт з відновлення оздоблення для приведення укриття у належний технічний та санітарний стан;
- забезпечити укриття мінімальним запасом продуктів тривалого зберігання.

Додаток: фотоматеріали.

**Регіональний координатор
взаємодії з громадськістю
Уповноваженого в Івано-
Франківській області**



Ірина ТИМЧУК

**Регіональний координатор
взаємодії з громадськістю
Уповноваженого в Івано-
Франківській області**



Дмитро САВУЛЯК

Фотофіксація

Фото 1



Фото 2

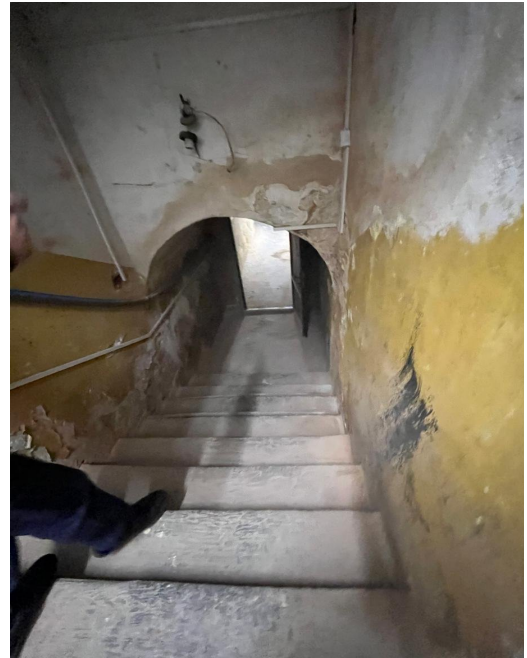


Фото 3



Фото 4



Фото 5



Фото 6



Фото 7



Фото 8



