

ЗВІТ

за результатами моніторингового візиту об'єкту фонду захисних споруд за адресою: вул. Соборна, 94, м. Вінниця та можливості його використання для укриття населення

14 серпня 2025 р.

м. Вінниця

Мета моніторингового візиту: відповідно до вимог статті 13 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» здійснено моніторинг об'єкту фонду захисних споруд щодо можливості використання його для укриття населення як найпростішого укриття.

Склад моніторингової групи:

Раховська Наталія Миколаївна, головний спеціаліст Відділу сприяння роботі регіональних представництв Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;

Гурковська Наталія Володимирівна, регіональний координатор Уповноваженого ВРУ з прав людини у Вінницькій області.

Моніторинговий візит проводився у присутності:

Рак Петро Михайлович, заступник директора з господарської роботи;

Стафійчук Наталія Григорівна, медична сестра.

Назва об'єкта моніторингу, адреса, форма власності, керівництво установи, інша інформація:

Повна назва об'єкта моніторингу: Комунальний заклад «Вінницькій ліцей №2».

Повна адреса об'єкта моніторингу: вул. Соборна, 94, м. Вінниця.

Форма власності: комунальна.

Балансоутримувач (власник) об'єкту моніторингу: Комунальний заклад «Вінницькій ліцей №2»..

Об'єкт включений до фонду захисних споруд відповідно до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 09.07.2018 № 579 «Про затвердження вимог з питань використання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту»

Інформація про здійснення попереднього моніторингового візиту

Моніторинговий візит здійснювався вперше.

Загальна характеристика об'єкту (споруди, будівлі, приміщення):

Об'єкт має два підвальних приміщень, що використовуються як найпростіші укриття.

Напівпідвальне приміщення (укриття № 1) - вбудоване в будівлю, загальною площею 203,8 кв.м., загальним об'ємом 611,4 куб.м.

Підвальне приміщення (укриття № 2) - окремо розташована споруда на території об'єкту, загальною площею 122 кв.м., загальним об'ємом 293 куб.м.

Біля вхідних дверей до напівпідвального приміщення № 1 наявна табличка із написом «Місце для УКРИТТЯ». На ній зазначена інформація про місцезнаходження найпростішого укриття, її балансоутримувача, номер телефону особи, відповідальної за утримання та експлуатацію споруди в мирний час, місце зберігання ключів.

На вхідних дверей до підвального приміщення № 2 наявна позначка «Укриття», яка не відповідають додатку № 1 (малюнок 3) Наказу МВС № 579, «Про затвердження вимог з питань використання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту».

Вид захисної споруди

☐ Захисна споруда (сховище або протирадіаційне укриття) ☐ Споруда ☒ Найпростіше подвійного призначення укриття

Примітка: *Найпростіше укриття*

Відповідність п.3 Розділу I. Загальні положення Вимог щодо забезпечення нумерації та здійснення обліку фонду захисних споруд цивільного захисту, затверджених Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Наявність акту оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття населення як найпростішого укриття, виданого органами місцевого самоврядування, районними в м. Києві та Севастополі держадміністраціями

☒ Так ☐ Ні

Примітка: *Два акти огляду об'єктів щодо можливості їх використання для укриття населення як найпростішого укриття від 22.08.2024 року при умові дотримання та виконання розділів II та V вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом МВС України від 09.07.2008 року № 579 «Про затвердження вимог з питань використання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту».*

Відповідність п.9 Вимог щодо забезпечення нумерації та здійснення обліку фонду захисних споруд цивільного захисту, затверджених Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579.

Наявність показчиків руху до укриття☒ Так☐ Ні

Примітка: На подвір'ї показчики потребують оновлення. В середині приміщення та на вулиці показчики не відповідають додатку № 1 (малюнок 4) Наказу МВС № 579.

Відповідність п. 3, 4 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579.

Доступність укриття (відчинений/зачинений вхід, наявність замків/ключів і у кого)☒ Так☐ Ні

Примітка: Доступ до приміщень, де розташовані укриття, можливий лише через приміщення ліцею або територію, яка огорожена. На момент візиту територія була закрита, водночас входи до укриттів були відкриті. Також входи відчиняються автоматично під час оголошення повітряної тривоги.

Відповідність п. 3 Глави 1 Утримання та експлуатація сховищ Розділу III. Утримання та експлуатація сховищ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579.

Загальна кількість наявних евакуаційних маршрутів та виходів, їх доступність

У напівпідвальному приміщенні (укриття) № 1 наявні два входи/виходи, а також один аварійний. У підвальному приміщенні (укриття) № 2 наявні два входи/виходи. До приміщень входи з вулиць захищені від атмосферних опадів. Вхід до підвального приміщення (укриття) № 2 має розкладний пандус.

Відповідність п.8 Глави 2 Розділу VI Організація заходів з утримання, експлуатації та обслуговування захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579.

Наявність/відсутність вікон у приміщенні. Їхній розмір, розташування, ступінь захищеності (наприклад, наявність захисних екранів, ґрат тощо)☒ Так☐ Ні

Примітка: У напівпідвальному приміщенні (укриття) № 1 наявні вікна, які захищені OSB плитами та мішками з піском.

Відповідність п.1 Глави 2 Розділу III Утримання та експлуатація сховищ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579.

Наявність шанцевого інструменту (лопата штикова та совкова)☒ Так☐ Ні

Примітка: В укриттях наявні штикові та совкові лопати, сокири.

Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Передбачає забезпеченість укриття лопатами штиковою та совковою, ломом, сокирами, пилами-ножівками по дереву, по металу тощо.

Наявність технічної води☒ Так☐ Ні

Примітка: *Наявні баки заповнені технічною водою.*

Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укріплень Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579.

Наявність питної води☒ Так☐ Ні

Примітка: *Наявна бутильована вода; одак виявлено бутлі з протермінованою водою.*

Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укріплень Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 (2 л на добу на одну особу).

Наявність запасу продуктів☐ Так☒ Ні

Примітка: *В укріттях наявні продукти харчування, однак виявлено протерміноване печиво.*

Відповідність пп. 13 п.3 Розділу VI. Експлуатація та утримання фонду захисних споруд під час його приведення в готовність та використання за призначенням Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579.

Наявність аптечки та її наповненість☒ Так☐ Ні

Примітка: *Медична аптечка наявна, проте вміст не відповідає додатку 21 Наказу МВС № 579.*

Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укріплень Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579.

Наявність виносних баків, що щільно закриваються, для нечистот☐ Так☒ Ні

Примітка: *Відсутні фекальні баки, які мають використовуватись виключно якщо системи каналізації або зовнішнього водопостачання пошкоджено або вони вийшли з ладу.*

Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укріплень Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579.

Наявність вентиляції☒ Так☐ Ні

Примітка: В укритті № 1 наявна вентиляція припливна з механічною сполукою, в робочому стані. В укритті № 2 наявна природня та штучна вентиляції, проте відчувається затхлий запах через відсутність належного провітрювання.

Відповідність п. 5 Глави 4 Утримання та експлуатація систем вентиляції Розділу III. Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579.

Наявність освітлення/електроенергії☒ Так☐ Ні

Примітка: В двох укриттях електроенергія наявна, в робочому стані, освітлення наявне.

Відповідність п. 9 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579.

Наявність приладів безперебійного живлення☒ Так☐ Ні

Примітка: Резервне живлення від генераторів потужністю 6Вт, 24Вт. Відповідність п. 2 Глави 5 Розділу III. Утримання та експлуатація сховищ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579.

Наявність санвузлів☒ Так☐ Ні

Примітка: В укритті № 1 встановлено біотуалети, санітарні прилади. В укритті № 2 наявний санвузол, оснащений унітазами та рукомийником.

Відповідність п. 10 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579.

Температура☒ Задовільна☐ Не задовільна

Примітка: По відчуттях моніторингової групи температура не була нижче +10 та вище +33 градусів по Цельсію. Термометр в укритті відсутній.

Відповідність п. 5 Глави 3 Утримання та експлуатація огорожувальних захисних конструкцій Розділу III. Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 (не нижче ніж +10 °C)

Відповідність п. 8 Глави 4 Порядок заповнення фонду захисних споруд і перебування в ньому Розділу VII. Експлуатація та утримання фонду захисних споруд під час його приведення в готовність та використання за призначенням (не вище ніж +33 °C).

Ознаки сирості: наявність плісняви, вологи на стінах, стелі чи підлозі☐ Наявні☒ Відсутні

Примітка: В укритті відсутні ознаки сирості. Проте в приміщенні укриття відсутні гігрометри, термогігрометри, вимірювачі вологості повітря тощо), психрометри та психрометричні таблиці.

Відповідність п. 5 Глави 3 Утримання та експлуатація огорожувальних захисних конструкцій Розділу III. Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 (не вище ніж 70 %).

Доступність до приміщення маломобільними групами

☒ Наявні засоби

☐ Відсутні засоби

Примітка: Частково. Вхід до укриття № 2 обладнаний розкладним пандусом.

Відповідність п. 6 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579.

Наявність вогнегасників

☐ Так

☒ Ні

Примітка: Вогнегасники відсутні. Адміністрація пояснила, що вогнегасники відправлені на технічне обслуговування.

Місця розташування первинних засобів пожежогасіння, план евакуації із захисної споруди позначаються, проте не освітлюються.

Відповідність п. 5 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579.

Наявність системи зв'язку

☒ Так

☐ Ні

Примітка: Наявні радіоприймачі, в укритті № 2 - стаціонарна телефонна мережа.

Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579.

Наявність системи відеоспостереження

☐ Так

☒ Ні

Наявність Wi-Fi (мобільний інтернет)

☒ Так

☐ Ні

Наявність системи оповіщення (про оголошення загрози/відбій загрози)

☒ Так

☐ Ні

Примітка: В закладі під час сигналу «Повітряна тривога» подаються три довгі дзвінки.

Відповідність Глави 7 Утримання та експлуатація систем зв'язку і оповіщення Розділу III. Утримання та експлуатація сховищ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579.

Максимальна можливість заповнення укриттяКількість осіб: *Укриття № 1 - 339 осіб;**Укриття № 2 - 209 осіб.***Кількість осіб, яка використовує укриття**Орієнтовна кількість осіб: *550 осіб.*

Примітка: Додатково для укриття учні та працівники закладу в кількості 160 осіб використовують частину адмінбудівлі по вул. Театральна, 14 на підставі Меморандуму про співпрацю між Управлінням спільної комунальної власності територіальних громад Вінницької області та КЗ «Вінницькій ліцей №2».

Рівень захаращеності: наявність сторонніх предметів, сміття, речей, що ускладнюють вільний доступ і перебування

☐

Захаращене приміщення

☒

Не захаращене приміщення

Примітка: Приміщення укриття та входи/виходи не захаращене сторонніми предметами.

Відповідність п. 6 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд
Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом
Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579.

Облаштування☒

500 Кількість сидячих місць

☐

Кількість лежачих місць

Примітка: Наявні лава та стільці

Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів
Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого
наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579.

Наявність складних стільців або інших мобільних сидінь☐

Так

☒

Ні

Кількість доступних місць для сидіння: 500

Зручність та придатність до використання: *придатні, справні лави, стільці.*

Наявність непродовольчих товарів для дітей (іграшки, підгузки, ковдри, засоби гігієни) їх стан, кількість, придатність для використання

☒

Так

☐

Ні

Примітка: Наявні паперові рушники, серветки, одноразові стакани.

Рекомендації за результатами моніторингового візиту:

1. Біля входних дверей підвальне приміщення (укриття № 2) вивісити Табличку написом «Місце для УКРИТТЯ» відповідно до вимог Наказу МВС №549;
2. Оновити та привести показники руху до укриття до вимог Наказу МВС №549;
3. Забезпечити укриття достатнім запасом питної води;
4. Забезпечити укриття запасом продуктів харчування;
5. Забезпечити наявність в укритті аптечки першої допомоги з базовим набором медикаментів та перев'язувальних матеріалів, що відповідає вимогам додатку 21 Наказу МВС № 579;
6. Забезпечити нормальний температурно-вологісний режим шляхом регулярної вентиляції приміщень;
7. Забезпечити укриття первинними засобами пожежогасіння (відповідно до встановлених норм для приміщень відповідного функціонального призначення).
8. Забезпечити наявність термометра для вимірювання температури повітря.
9. Забезпечити вимірювання вологості повітря використовуючи прилади, призначені для вимірювання рівня вологості.

Додаток : фотоматеріали на 4 арк.

**Головний спеціаліст відділу
сприяння роботі регіональних
представництв Секретаріату
Уповноваженого ВРУ з прав
людини**



Наталія РАХОВСЬКА

**Регіональний координатор
взаємодії з громадськістю
Уповноваженого ВРУ з прав
у Вінницькій області**



Наталія ГУРКОВСЬКА

ФОТОМАТЕРІАЛИ

Фото 1



Фото 2

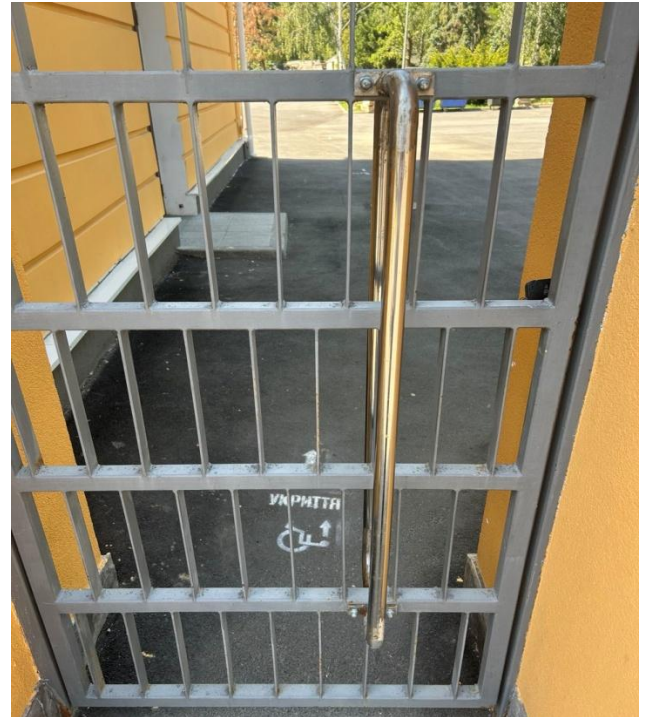


Фото 3



Фото 4

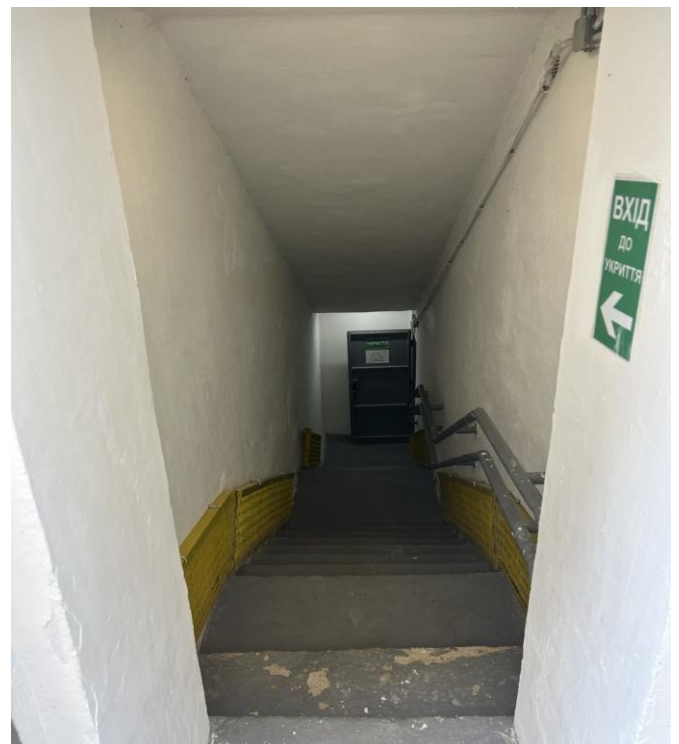


Фото 5



Фото 6



Фото 7



Фото 8

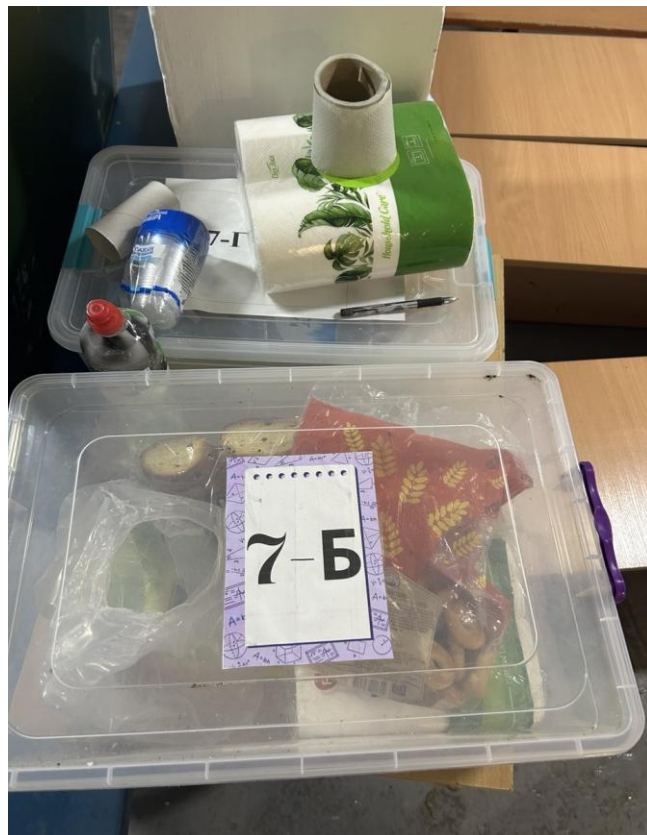


Фото 9



Фото 10

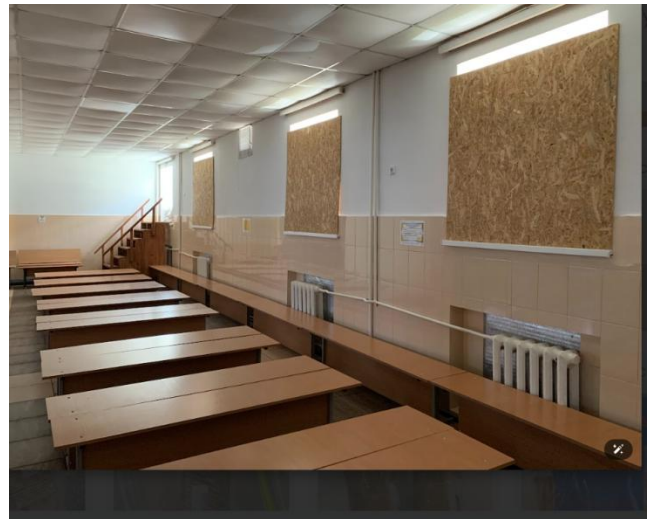


Фото 11



Фото 12



Фото 13



Фото 14



Фото 15

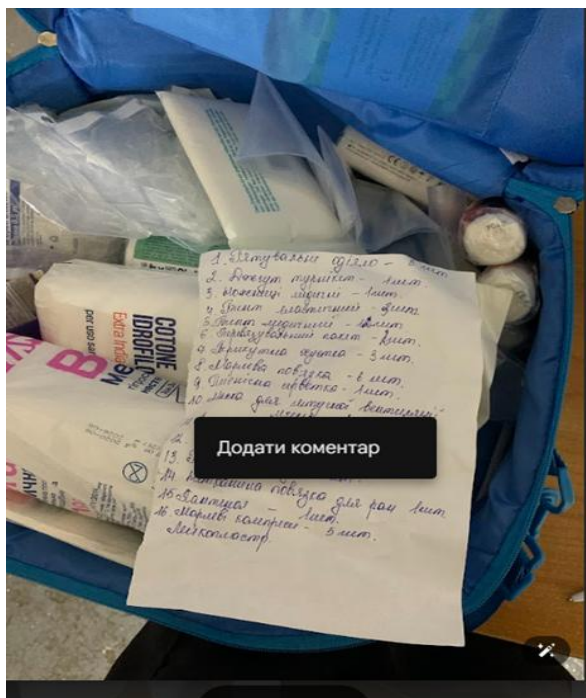


Фото 16

