

ЗВІТ

**за результатами моніторингового візиту об'єкту фонду захисних споруд за
адресою: місто Березне, вулиця Будівельників, 4 та можливості його
використання для укриття населення**

17.07.2025

м. Березне

Мета моніторингового візиту: відповідно до вимог статті 13 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» здійснено моніторинг об'єкту фонду захисних споруд щодо можливості використання його для укриття населення як найпростішого укриття.

Склад моніторингової групи:

Корнійчук Олександр Васильович – Представник Уповноваженого у Рівненській області;

Коваль Вікторія Олегівна – головний спеціаліст Відділу сприяння роботі регіональних представництв;

Черняк Артем Сергійович – головний спеціаліст Відділу сприяння роботі регіональних представництв;

Пилючук Микола Володимирович – головний спеціаліст Відділу сприяння роботі регіональних представництв.

Назва об'єкта моніторингу, адреса, форма власності, керівництво установи, інша інформація:

Повна назва об'єкта моніторингу: Протирадіаційне укриття № 64011 на базі підвального приміщення Березнівського ліцею № 2 Березнівської міської ради Рівненського району Рівненської області (далі – Ліцей);

Повна адреса об'єкта моніторингу: вул. Будівельників, 4, м. Березне, Рівненська область, 34600;

Форма власності: комунальна;

Балансоутримувач (власник) об'єкту моніторингу: Березнівський ліцей № 2 Березнівської міської ради Рівненського району Рівненської області.

Об'єкт включено до фонду захисних споруд відповідно до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 09.07.2018 № 579 «Про затвердження вимог з питань використання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту»

Інформація про здійснення попереднього моніторингового візиту:
попередній моніторинговий візит не здійснювався.

Загальна характеристика об'єкту (споруди, будівлі, приміщення): підвальне приміщення вбудоване в будівлю, має площу 552,5 кв.м та об'єм 1460 куб.м та розраховане на одночасне перебування 450 осіб. Укриття обладнане двома входами та двома аварійними виходами.

Вид захисної споруди

- ☒ Захисна споруда (сховище або протирадіаційне укриття) ☐ Споруда подвійного призначення ☐ Найпростіше укриття

Відповідність п.3 Розділу I. Загальні положення Вимог щодо забезпечення нумерації та здійснення обліку фонду захисних споруд цивільного захисту, затверджених Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Наявність акту оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття населення як найпростішого укриття, виданого органами місцевого самоврядування, районними в м. Києві та Севастополі держадміністраціями

- ☐ Так ☒ Ні

Примітка: Упродовж 2023–2024 років на об'єкті моніторингу проводились ремонтні роботи, які наразі вже завершені. На теперішній час здійснюються заходи, передбачені для отримання акту оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття населення як найпростішого укриття. Водночас об'єкт внесено до інтерактивної карти захисних споруд Рівненської області ГУ ДСНС України у Рівненській області.

Відповідність п.9 Вимог щодо забезпечення нумерації та здійснення обліку фонду захисних споруд цивільного захисту, затверджених Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Наявність показників руху до укриття

- ☒ Так ☐ Ні

Примітка: Показчики напрямку руху до укриття розміщені як у приміщенні Ліцею, так і на вулиці, що забезпечує належну орієнтацію для осіб у разі надзвичайної ситуації (фото 1).

Відповідність п. 3, 4 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Доступність укриття (відчинений/зачинений вхід, наявність замків/ключів і у кого)

☒ Так

☐ Ні

Примітка: Від кожного з входів до укриття наявні по два ключі. Один з них зберігається у відповідальній особі, інший – у чергового охоронця Ліцею, що забезпечує оперативний доступ у разі надзвичайної ситуації.

Відповідність п. 3 Глави I Утримання та експлуатація сховищ Розділу III. Утримання та експлуатація сховищ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Загальна кількість наявних евакуаційних маршрутів та виходів, їх доступність: укриття обладнане двома входами та двома аварійними виходами, які перебувають у повному доступі та не захаращені, що забезпечує безпечну та оперативну евакуацію в разі необхідності (фото 2,3).

Відповідність п.8 Глави 2 Розділу VI Організація заходів з утримання, експлуатації та обслуговування захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Наявність/відсутність вікон у приміщенні. Їхній розмір, розташування, ступінь захищеності (наприклад, наявність захисних екранів, ґрат тощо)

☐ Так

☒ Ні

Примітка: Укриття повністю ізольоване від зовнішніх впливів, оскільки не має вікон. Така конструктивна особливість забезпечує додатковий захист для осіб, що перебувають усередині, під час надзвичайних ситуацій.

Відповідність п.1 Глави 2 Розділу III Утримання та експлуатація сховищ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Наявність шанцевого інструменту (лопата штикова та совкова)

☐ Так

☒ Ні

Примітка: Наявність шанцевого інструменту (лопати штикової та совкової) на момент візиту не зафіксовано, оскільки, за словами відповідальних осіб, під час літніх канікул інструмент тимчасово прибирається з укриття. Очікується, що перед початком навчального періоду він буде повернений на місце.

Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579.

Наявність технічної води

☐ Так

☒ Ні

Примітка: В укритті наявне підключення до центрального водопостачання, що забезпечує безперебійний доступ до води. У зв'язку з цим потреба у зберіганні технічної води відсутня.

Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Наявність питної води

☒ Так

☐ Ні

Примітка: В укритті забезпечено наявність питної води із розрахунку 2 літри на добу на одну особу. Такий об'єм відповідає встановленим нормам для забезпечення мінімальних потреб людини під час перебування в захисній споруді.

Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 (2 л на добу на одну особу)

Наявність запасу продуктів☒ Так☐ Ні

Примітка: В укритті наявні продукти харчування, призначені для забезпечення мінімальних потреб осіб у разі тривалого перебування. Запаси зберігаються в умовах, що відповідають санітарним вимогам (фото 4).

Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Наявність аптечки та її наповненість☐ Так☒ Ні

Примітка: На момент візиту аптечка в укритті була відсутня. Відповідальні особи поінформовані про необхідність її наявності та укомплектування відповідно до встановлених вимог.

Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Наявність виносних баків, що щільно закриваються, для нечистот☐ Так☒ Ні

Примітка: Укриття не потребує встановлення баків для нечистот, оскільки обладнане системою центральної каналізації. Це забезпечує належні санітарно-гігієнічні умови під час перебування людей у захисній споруді.

Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Наявність вентиляції☒ Так☐ Ні

Примітка: Наявна система механічної вентиляції, що сприяє ефективному повітрообміну та створює комфортні умови для перебування людей під час надзвичайних обставин (фото 5).

Відповідність п. 5 Глави 4 Утримання та експлуатація систем вентиляції Розділу III. Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Наявність освітлення/електроенергії☒ Так☐ Ні

Примітка: Наявне штучне освітлення, що забезпечує належну видимість і безпеку під час перебування осіб у захисній споруді, а також наявність електроенергії для його стабільного функціонування.

Відповідність п. 9 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Наявність приладів безперебійного живлення☒ Так☐ Ні

Примітка: У разі відключення основного електропостачання передбачено використання генератора, який забезпечує резервне живлення для стабільної роботи основних систем укриття.

Відповідність п. 2 Глави 5 Розділу III. Утримання та експлуатація сховищ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Наявність санвузлів☒ Так☐ Ні

Примітка: В укритті облаштовано санвузли, які розмежовано на чоловічі та жіночі, що сприяє дотриманню санітарно-гігієнічних норм та забезпечує комфортні

умови для перебування осіб. Окрім того, передбачено окремий санвузол, пристосований для потреб осіб з інвалідністю (фото 6).

Відповідність п. 10 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Температура

☒ Задовільна

☐ Не задовільна

Відповідність п. 5 Глави 3 Утримання та експлуатація огорожувальних захисних конструкцій Розділу III. Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 (не нижче ніж $+10^{\circ}\text{C}$)

Відповідність п. 8 Глави 4 Порядок заповнення фонду захисних споруд і перебування в ньому Розділу VII. Експлуатація та утримання фонду захисних споруд під час його приведення в готовність та використання за призначенням (не вище ніж $+33^{\circ}\text{C}$)

Ознаки сирості: наявність плісняви, вологи на стінах, стелі чи підлозі

☐ Наявні

☒ Відсутні

Відповідність п. 5 Глави 3 Утримання та експлуатація огорожувальних захисних конструкцій Розділу III. Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 (не вище ніж 70 %)

Доступність до приміщення маломобільними групами

☒ Наявні засоби

☐ Відсутні засоби

Примітка: Наявний електричний сходовий підйомник із вбудованим кріслом, що забезпечує безпечне та зручне пересування маломобільних осіб до укриття. Це створює умови безбар'єрного доступу та враховує потреби людей з обмеженими можливостями (фото 7).

Відповідність п. 6 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Наявність вогнегасників☒ Так☐ Ні

Примітка: У наявності шість вогнегасників з чинним терміном придатності, що відповідає вимогам пожежної безпеки (фото 8). Також встановлена протипожежна сигналізація, яка забезпечує своєчасне реагування у разі виникнення загрози. Водночас, в укритті відсутній план евакуації.

Відповідність п. 5 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Наявність системи зв'язку☒ Так☐ Ні

Примітка: У приміщенні укриття наявний інтернет-зв'язок, що забезпечує можливість оперативного обміну інформацією, доступу до онлайн-сервісів та підтримки комунікації в умовах надзвичайної ситуації.

Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579.

Наявність системи відеоспостереження☐ Так☒ Ні**Наявність Wi-Fi (мобільний інтернет)**☒ Так☐ Ні**Наявність системи оповіщення (про оголошення загрози/відбій загрози)**☐ Так☒ Ні

Відповідність Глави 7 Утримання та експлуатація систем зв'язку і оповіщення Розділу III. Утримання та експлуатація сховищ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579.

Максимальна можливість заповнення укриття

Кількість осіб: 450 осіб.

Кількість осіб, яка ймовірно використає укриття

Кількість осіб: 450 осіб.

Рівень захищеності: наявність сторонніх предметів, сміття, речей, що ускладнюють вільний доступ і перебування

☐ Захаращене приміщення

☒ Не захищене приміщення

Відповідність п. 6 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Облаштування

271 Кількість сидячих місць

88 Кількість лежачих місць

Примітка: У центральній частині приміщення розташовані двоярусні та однарусні металеві ліжка з матрацами, вкритими захисною плівкою. Ліжка встановлені у два ряди з проходом посередині, що забезпечує зручність пересування між ними (фото 9).

Вздовж обох стін укриття змонтовані ряди дерев'яних стільців зі спинками (фото 10).

Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Наявність складних стільців або інших мобільних сидінь

☐ Так

☒ Ні

Кількість доступних місць для сидіння: 271 шт.

Зручність та придатність до використання: Стільці є зручними та придатними до тривалого використання. Вони мають спинки, забезпечують достатню стійкість і комфорт при сидінні, а також легко переміщуються у разі потреби, що дозволяє гнучко організовувати простір відповідно до кількості присутніх осіб.

Наявність непродовольчих товарів для дітей (іграшки, підгузки, ковдри, засоби гігієни) їх стан, кількість, придатність для використання

☒ Так

☐ Ні

Примітка: У приміщенні укриття наявні іграшки, що створює більш комфортні умови для перебування дітей та сприяє зниженню рівня стресу під час надзвичайної ситуації. Це також свідчить про врахування потреб найменших мешканців у процесі облаштування захисної споруди (фото 11).

Рекомендації за результатами моніторингового візиту:

- вжити заходів для отримання акту оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття населення як найпростішого укриття відповідно до вимог чинного законодавства у сфері цивільного захисту;
- забезпечити наявність шанцевого інструменту (лопата штикова та совкова) в укритті на постійній основі відповідно до вимог чинного законодавства, з урахуванням можливого використання захисної споруди в будь-який момент;
- укомплектувати укриття аптечкою з базовим набором медичних засобів для надання першої домедичної допомоги, у відповідності до переліку, визначеного нормативними документами у сфері цивільного захисту;
- розробити та розмістити в укритті актуальний план евакуації з чітким зазначенням маршрутів, виходів та інструкцій дій у разі надзвичайної ситуації.

**Представник Уповноваженого
у Рівненській області**



Олександр КОРНІЙЧУК

**Головний спеціаліст Відділу
сприяння роботі регіональних
представництв Секретаріату
Уповноваженого Верховної Ради
України з прав людини**



Вікторія КОВАЛЬ

**Головний спеціаліст Відділу
сприяння роботі регіональних
представництв Секретаріату
Уповноваженого Верховної Ради
України з прав людини**



Артем ЧЕРНЯК

**Головний спеціаліст Відділу
сприяння роботі регіональних
представництв Секретаріату
Уповноваженого Верховної Ради
України з прав людини**



Микола ПИЛИПЧУК

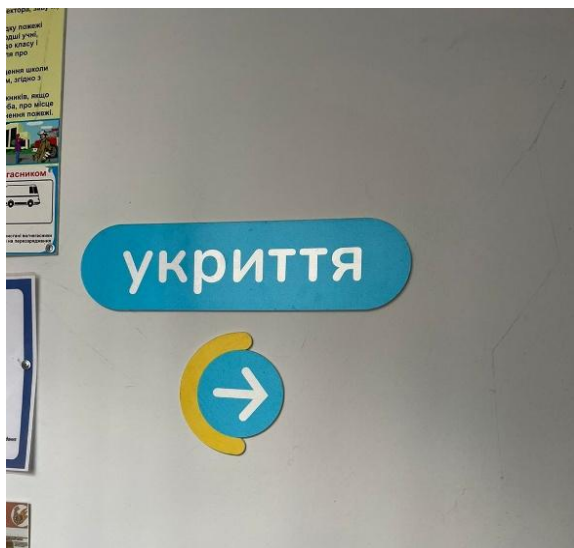
Фотоматеріали**Фото 1****Фото 2****Фото 3****Фото 4**

Фото 5



Фото 6

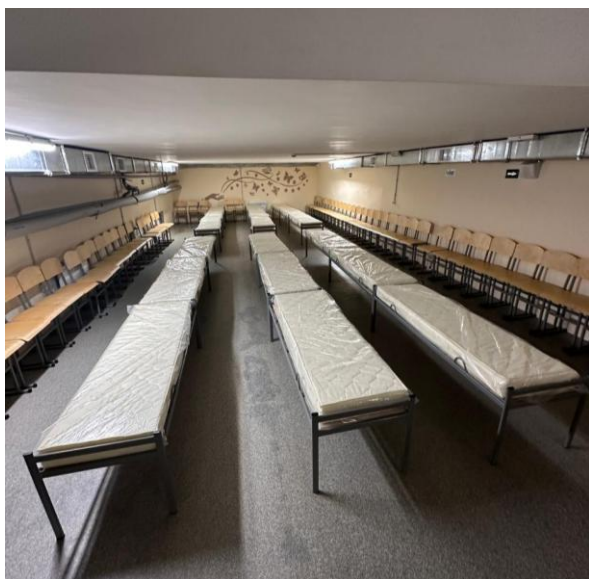


Фото 7



Фото 8



Φοτο 9**Φοτο 10****Φοτο 11**