

ЗВІТ

за результатами моніторингового візиту до найпростішого укриття

15 липня 2026 року

м. Миколаїв

Мета візиту: моніторинг об'єкту фонду захисних споруд щодо можливості використання його для укриття населення як найпростішого укриття відповідно до вимог статті 13 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини».

Склад моніторингової групи:

Мільніченко Анна Денисівна- головний спеціаліст Відділу сприяння роботи Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Херсонській та Миколаївській областях;

Чокій Альона Григоріївна- головний спеціаліст Відділу сприяння роботи Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Херсонській та Миколаївській областях;

Матвєєва Наталія Миронівна– регіональна координаторка взаємодії з громадськістю при представнику Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Херсонській та Миколаївській областях.

Моніторинговий візит проводився у присутності:

Назва об'єкта моніторингу, адреса, форма власності, керівництво установи, інша інформація:

Повна назва об'єкта моніторингу: найпростіше укриття на базі приміщення житлового будинку;

Повна адреса об'єкта моніторингу: вулиця Марка Кропивницького 12, м. Миколаїв, Миколаївського району, Миколаївської області;

Форма власності: комунальна;

Балансоутримувач (власник) об'єкту моніторингу: Комунальне підприємство Миколаївської міської ради «Захист».

Інформація про здійснення попереднього моніторингового візиту: попередній моніторинговий візит не здійснювався.

Загальна характеристика об'єкту (споруди, будівлі, приміщення): підвальне приміщення, вбудоване у будівлю житлового будинку.

Максимальна можливість заповнення укриття

Кількість осіб: 120.

Кількість осіб, яка ймовірно використає укриття

Кількість осіб: 0.

1. Наявність показчиків руху до укриття

☒ Так

☐ Ні

Примітка: _____

Відповідність п. 3, 4 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

2. Доступність укриття (відчинений/зачинений вхід, наявність замків/ключів і у кого)

☒ Так

☐ Ні

Примітка: _____

Відповідність п. 3 Глави I Утримання та експлуатація сховищ Розділу III. Утримання та експлуатація сховищ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

3. Наявність у приміщенні вікон

☐ Так

☒ Ні

Примітка: _____

4. У разі наявності вікон у приміщенні чи наявні елементи захисту віконних прорізів (металеві ставні, захисні жалюзі тощо)

☐ Так

☒ Ні

Примітка: _____

Відповідність п.2 Розділу IV. Облаштування (приспосовування) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

5. Наявність вентиляції

☒ Так

☐ Ні

Примітка: Справність системи вентиляції на час огляду не встановлено у зв'язку з відсутністю відповідальної особи.

Відповідність п. 5 Глави 4 Утримання та експлуатація систем вентиляції Розділу III. Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

6. Наявність освітлення/електроенергії

☒ Так

☐ Ні

Примітка: _____

Відповідність п. 9 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

7. Рівень захищеності: наявність сторонніх предметів, сміття, речей, що ускладнюють вільний доступ і перебування

☒ Захаращене приміщення

☐ Не захищене приміщення

Примітка: Приміщення біля сходів до укриття, а також одна з його кімнат частково захищені.

Відповідність п. 6 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

8. Доступність до приміщення маломобільних груп

☐ Наявні засоби

☒ Відсутні засоби

Примітка:

Відповідність п. 6 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

9. Температура в укритті

☐ Задовільна

☒ Не задовільна

Примітка:

Відповідність п. 8 Глави 4 Порядок заповнення фонду захисних споруд і перебування в ньому Розділу VI. Експлуатація та утримання об'єктів фонду під час його приведення в готовність та використання за призначенням Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

10. Ознаки сирості: наявність плісняви, вологи на стінах, стелі чи підлозі

☒ Наявні

☐ Відсутні

Примітка: В укритті виявлено явні ознаки сирості, зокрема зафіксовано підвищену вологість стін та підлоги. Це порушує встановлені санітарно-гігієнічні норми утримання захисних споруд.

Відповідність п. 7 Глави 4 Порядок заповнення фонду захисних споруд і перебування в ньому Розділу VI. Експлуатація та утримання об'єктів фонду під час його приведення в готовність та використання за призначенням Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

11. Наявність засобів пожежогасіння

☐ Так

☒ Ні

Примітка: В укритті повністю відсутня система пожежогасіння та немає первинних засобів гасіння пожеж (вогнегасників).

Відповідність п. 2 Глави 2 Оцінка стану готовності об'єктів фонду Розділу V. Організація заходів з утримання, експлуатації та обслуговування об'єктів фонду Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

12. Облаштування

Кількість лежачих місць

Примітка: Балансоутримувач забезпечив укриття 10 кушетками.

Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

13. Зручність та придатність до використання: Наявні місця для лежання є зручними та придатними для використання. Водночас рекомендовано додатково облаштувати місця для сидіння з розрахунку на максимальну місткість укриття.

14. Наявність шанцевого інструменту (лопата штикова та совкова)

**за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

☐ Так

☒ Ні

Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (приспосовання) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

15. Наявність технічної води

**за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

☒ Так

☐ Ні

Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (приспосовання) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

16. Наявність питної води

**за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

☐ Так

☒ Ні

Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (приспосовання) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

17. Наявність запасу продуктів

**за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

☐ Так

☒ Ні

Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (приспосовання) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

18. Наявність засобів первинної медичної допомоги

**за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

☐ Так

☒ Ні

Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (приспосовання) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

19. Наявність виносних баків, що щільно закриваються, для нечистот

**за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

☐ Так

☒ Ні

Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (приспосовання) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

20. Наявність приладів безперебійного живлення

**за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

☐ Так

☒ Ні

Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (приспосовування) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

21. Наявність санвузлів

**за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

☒ Так

☐ Ні

Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (приспосовування) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

22. Наявність системи зв'язку (wi-fi мережі)

**за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

☐ Так

☒ Ні

Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (приспосовування) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

23. Наявність системи оповіщення (про оголошення загрози/відбій загрози)

**за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (приспосовування) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

☐ Так

☒ Ні

Примітка: Рекомендовано встановити голосову/світлову систему оповіщення про оголошення загрози/відбій загрози гарантуючи належну чутність та візуальність сигналу й його безперебійну роботу.

Відповідність Глави 7 Утримання та експлуатація систем зв'язку і оповіщення Розділу III. Утримання та експлуатація сховищ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

24. Наявність системи відеоспостереження

**за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

☐ Так

☒ Ні

Рекомендації за результатами моніторингового візиту:

1. Доступу, маркування, документація

- Інформація на інформаційних табличках при вході до укриття частково присутня, проте немає інформації про відповідальну особу та місцезнаходження ключів до укриття
- Балансоутримувачем не надано Акт обстеження ДСНС.

Виявлені недоліки це пряме порушення **Постанови КМУ № 138** та **Наказу МВС № 579**. Наявність інформаційних табличок встановленого зразка є обов'язковою для забезпечення оперативної евакуації громадян.

• Рекомендації:

1. Внести повну інформацію до інформаційної таблички згідно зі встановленим зразком відповідно до вимог Наказу МВС № 579.
2. Надати моніторинговій групі (або органам контролю) чинний акт обстеження ДСНС, а у разі його відсутності — невідкладно ініціювати комісійне обстеження за участю фахівців ДСНС.

2. Технічний стан, інклюзивність та інженерні мережі:

- Повна відсутність інклюзії (як на вході, так і всередині приміщення) для маломобільних груп населення (МГН). Забезпечення безбар'єрності (інклюзії) регламентується ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд».
- Незадовільний санітарно-технічний стан: спостерігається висока вологість (сирість).
- Перевірити систему вентиляції не можливо через відсутність відповідальної особи під час моніторингу. Повітря в приміщенні є затхлим.
- Згідно з Вимогами Наказу МВС № 579, приміщення споруд ЦЗ повинні бути сухими, чистими та забезпечувати безпечне перебування людей. Наявність підвищеного рівня вологості та сирості загрожує здоров'ю громадян. Споруда має бути забезпечена справною примусовою або природною вентиляцією. Забезпечення безбар'єрності (інклюзії) регламентується ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд».

• Рекомендації:

1. Розробити проєкт та облаштувати вхідну групу і внутрішні зони засобами доступності для МГН (пандуси, поручні, металеві або дерев'яні трапи тощо);
2. Забезпечити укриття місцями для сидіння та спеціально обладнаними місцями для осіб з інвалідністю (поручні, місця для сидіння/лежання);

3. Провести невідкладні роботи з ліквідування джерел сирості.
4. Провести ревізію щодо справності роботи системи вентиляції.

4. Санітарно-гігієнічне та матеріально-технічне забезпечення

- В укритті відсутня система пожежогасіння та немає первинних засобів гасіння пожеж (вогнегасників).
- Місця для сидіння та лежання в недостатній кількості з урахуванням загальної місткості укриття.

• Рекомендації:

1. Укомплектувати споруду первинними засобами пожежогасіння (вогнегасниками порошковими/вуглекислотними) відповідно до встановлених норм та забезпечити їх належний технічний стан і доступність.
2. Забезпечити укриття належними меблями (лавки, розкладні стільці, ліжка) в усіх кімнатах відповідно до місткості споруди.

Додаток: фотоматеріали на 2 арк.

**Головний спеціаліст Відділу
сприяння роботи Секретаріату
Уповноваженого Верховної Ради
України з прав людини у
Миколаївській та Херсонській
областях**

Анна МІЛЬНІЧЕНКО

**Головний спеціаліст Відділу
сприяння роботи Секретаріату
Уповноваженого Верховної Ради
України з прав людини у
Миколаївській та Херсонській
областях**

Альона ЧОКОЙ

**Регіональна координаторка
взаємодії з громадськістю при
представнику Уповноваженого
Верховної Ради України з прав
людини у Миколаївській та
Херсонській областях**

Наталія МАТВЄЄВА

Фотоматеріали:



Фото 1) 15.07.2026

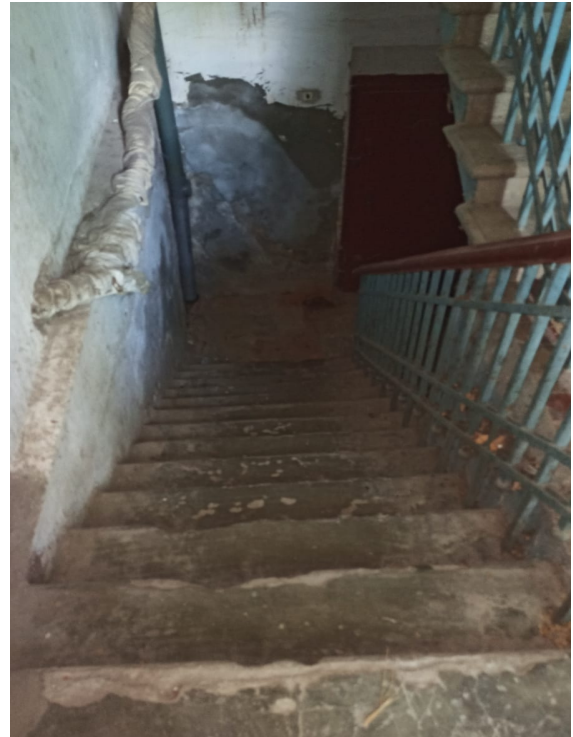


Фото 2) 15.07.2026



Фото 3) 15.07.2026



Фото 4) 15.07.2026



Фото 5) 15.07.2026



Фото 6) 15.07.2026



7) 15.07.2026



Фото 8) 15.07.2026