

ЗВІТ

за результатами моніторингового візиту до захисної споруди цивільного захисту (сховища, протирадіаційного укриття) та споруди подвійного призначення із захисними властивостями сховища

18.12.2025

м. Рівне

Мета візиту: моніторинг об'єкту фонду захисних споруд щодо можливості використання його для укриття населення відповідно до вимог статті 13 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини».

Склад моніторингової групи:

Корнійчук Олександр Васильович – Представник Уповноваженого у Рівненській області;

Коваль Вікторія Олегівна – головний спеціаліст Відділу сприяння роботі регіональних представництв;

Черняк Артем Сергійович – головний спеціаліст Відділу сприяння роботі регіональних представництв;

Українець Тетяна Володимирівна – головний спеціаліст Відділу сприяння роботі регіональних представництв;

Пилипчук Микола Володимирович – головний спеціаліст Відділу сприяння роботі регіональних представництв.

Моніторинговий візит проводився у присутності: Моніторинг здійснювався самотійно, оскільки під час розмови з начальником відділу було повідомлено про відсутність у нього відповідних повноважень, та надано контакт відповідальної особи за укриття. Проте під час телефонного дзвінка за вказаним номером ніхто не відповів.

Назва об'єкта моніторингу, адреса, форма власності, керівництво установи, інша інформація:

Повна назва об'єкта моніторингу: Сховище № 64002 на базі Акціонерного товариства «Укрпошта» (даті – АТ «Укрпошта»).

Повна адреса об'єкта моніторингу: вул. Соборна, 56, м. Рівне, Рівненський район, Рівненська область, 33028.

Форма власності: комунальна.

Балансоутримувач (власник) об'єкту моніторингу: Акціонерне товариство «Укрпошта».

Інформація про здійснення попереднього моніторингового візиту: попередній моніторинговий візит не здійснювався.

Загальна характеристика об'єкту (споруди, будівлі, приміщення): Сховище вбудоване у будівлю. Приміщення перебуває в незадовільному стані: спостерігається наявність вологи та плісняви, що не відповідає вимогам щодо забезпечення безпечних і належних умов перебування.

Максимальна можливість заповнення об'єкту

Кількість осіб: 0 осіб.

Кількість осіб, яка ймовірно використає укриття

Кількість осіб: 0 осіб.

Примітка: Не вдалося отримати необхідну інформацію через неможливість зв'язатися з відповідальною особою (телефонні дзвінки залишилися без відповіді).

1. Наявність показчиків руху до об'єкту

☒ Так

☐ Ні

Примітка: Вхід до укриття позначений інформаційною вивіскою (фото 1). В будівлі також наявні показники, що вказують шлях до укриття (фото 2).

Відповідність п. 3, 4 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

2. Доступність об'єкту (загальнодоступний/лише для працівників критично важливих об'єктів і людей у зонах підвищеної небезпеки (стаття 32 КЦЗУ), наявність замків/ключів і у кого)

☒ Загальнодоступне

☐ Для працівників

☐ Не доступне

Примітка: Укриття доступне кожному. Ключі знаходяться у чергового охорони та головного інженера-технолога.

Відповідність п. 3 Глави 1 Утримання та експлуатація сховищ Розділу III. Утримання та експлуатація сховищ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

3. Наявність вентиляції, її справність (наявність/відсутність фільтрів)

☒ Так

☐ Ні

Примітка: В укритті наявна система механічної вентиляції, яка забезпечує базовий повітрообмін та сприяє підтриманню допустимих умов для перебування людей під час надзвичайних ситуацій (фото 3).

Відповідність п. 5 Глави 4 Утримання та експлуатація систем вентиляції Розділу III. Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

4. Наявність освітлення/електроенергії

☒ Так

☐ Ні

Примітка: Наявне штучне освітлення, що забезпечує належну видимість і безпеку під час перебування осіб у захисній споруді, а також наявність електроенергії для його стабільного функціонування (фото 4).

Відповідність п. 9 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

5. Наявність дизельної електростанції (ДЕС) та її справність

☐ Так

☒ Ні

Відповідність п. 1 Глави 5 Утримання і експлуатація ДЕС та іншого електрообладнання Розділу III. Забезпечення придатності до використання за призначенням об'єктів фонду та їх окремих частин Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

6. Рівень захаращеності: наявність сторонніх предметів, сміття, речей, що ускладнюють вільний доступ і перебування

☐ Захаращене приміщення

☒ Не захаращене приміщення

Відповідність п. 6 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

7. Доступність до приміщення маломобільних груп

☐ Наявні засоби

☒ Відсутні засоби

Відповідність п. 6 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

8. Температура приміщення

☒ Задовільна

☐ Не задовільна

Відповідність п. 8 Глави 4 Порядок заповнення фонду захисних споруд і перебування в ньому Розділу VI. Експлуатація та утримання об'єктів фонду під час його приведення в готовність та використання за призначенням Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

9. Ознаки сирості: наявність плісняви, вологи на стінах, стелі чи підлозі

☒ Наявні

☐ Відсутні

Примітка: Виявлено сліди вогкості та плісняви на стінах і конструктивних елементах, що свідчить про потребу в проведенні ремонтних і протигрибкових заходів (фото 5, 6).

Відповідність п. 7 Глави 4 Порядок заповнення фонду захисних споруд і перебування в ньому Розділу VI. Експлуатація та утримання об'єктів фонду під час його приведення в готовність та використання за призначенням Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

10. Наявність евакуаційних маршрутів та виходів, їх доступність

Примітка: У приміщенні укриття передбачено лише один основний вхід, додатковий (евакуаційний) вихід відсутній, що може ускладнити безпечну евакуацію людей у разі надзвичайної ситуації.

*Відповідність п. 5 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд
Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом
Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

11. Наявність первинних засобів пожежогасіння, обладнання системами внутрішнього протипожежного водопостачання, пожежної автоматики і сигналізації

☐ Так

☒ Ні

*Відповідність п. 5 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд
Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом
Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

12. Наявність захисно-герметичних дверей (воріт) та їх справність

☒ Так

☐ Ні

Примітка: В укритті наявні захисно-герметичні двері, технічний стан яких справний (фото 7).

Відповідність п.2 Глави 2 Утримання та експлуатація захисних пристроїв Розділу III Забезпечення придатності до використання за призначенням об'єктів фонду та їх окремих частин Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

13. Наявність захисно/герметичних віконниць (ставень) та їх справність/захищеність

☐ Так

☒ Ні

Примітка: В укритті відсутні вікна, що відповідає вимогам безпеки та забезпечує додатковий захист від можливих зовнішніх небезпек.

Відповідність п.1 Глави 2 Утримання та експлуатація захисних пристроїв Розділу III Забезпечення придатності до використання за призначенням об'єктів фонду та їх окремих частин Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

14. Наявність системи зв'язку (wi-fi мережі) та її справність

☒ Так

☐ Ні

Примітка: В укритті забезпечено доступ до мережі Wi-Fi, що дає можливість отримувати оперативну інформацію під час перебування (фото 8).

Відповідність п.13 Глави 3. Підтримання об'єктів фонду у готовності до використання за призначенням Розділу V. Організація заходів з утримання, експлуатації та обслуговування об'єктів фонду Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

15. Наявність гідроізоляції, дренажу і вимощення

☒ Так

☐ Ні

Примітка: Укриття обладнане вимощенням, що забезпечує захист фундаменту та стін від дощової та ґрунтової води.

Відповідність п.6 Глави 3. Підтримання об'єктів фонду у готовності до використання за призначенням Розділу III. Забезпечення придатності до використання за призначенням об'єктів фонду та їх окремих частин

16. Наявність шанцевого інструменту (лопата штикова та совкова)

☐ Так

☒ Ні

Відповідність п.2 Глави 1. Основні заходи з підготовки фонду захисних споруд до використання за призначенням Розділу VI. Експлуатація та утримання об'єктів фонду під час його приведення в готовність та використання за призначенням Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

17. Наявність технічної води

☒ Так

☐ Ні

Примітка: В укритті передбачене централізоване водопостачання, яке забезпечує безперебійний доступ до питної та технічної води для персоналу та відвідувачів.

Відповідність п.1 Глави 6 Розділу III. Забезпечення придатності до використання за призначенням об'єктів фонду та їх окремих частин Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

18. Наявність питної води

☒ Так

☐ Ні

Примітка: Відповідно до пункту 2 розділу IV Утримання та експлуатація ПРУ та підпункту 14 пункту 3 підрозділу 1 Основні заходи з підготовки фонду захисних споруд до використання за призначенням розділу VII Експлуатація та утримання фонду захисних споруд під час його приведення в готовність та використання за призначенням Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 укриття обладнане системою водопостачання. Однак в укритті також наявні бутлі з питною водою, що забезпечують можливість користування водою безпосередньо в приміщенні (фото 9).

Відповідність п.2 Глави 1. Основні заходи з підготовки фонду захисних споруд до використання за призначенням Розділу VI. Експлуатація та утримання об'єктів фонду під час його приведення в готовність та використання за призначенням Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

19. Наявність запасу продуктів

☐ Так

☒ Ні

Відповідність п.2 Глави 1. Основні заходи з підготовки фонду захисних споруд до використання за призначенням Розділу VI. Експлуатація та утримання об'єктів фонду під час його приведення в

готовність та використання за призначенням Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

20. Наявність засобів першої медичної допомоги

☐

Так

☒

Ні

Примітка: В укритті розміщено аптечку, проте її вміст відсутній, що не забезпечує можливість надання першої медичної допомоги в разі необхідності (фото 10).

Відповідність п.2 Глави 1. Основні заходи з підготовки фонду захисних споруд до використання за призначенням Розділу VI. Експлуатація та утримання об'єктів фонду під час його приведення в готовність та використання за призначенням Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

21. Наявність виносних баків, що щільно закриваються, для нечистот

☐

Так

☒

Ні

Примітка: У приміщенні укриття підключено централізовану каналізацію, що створює необхідні санітарні умови для тимчасового перебування осіб.

Відповідність п.2 Глави 1. Основні заходи з підготовки фонду захисних споруд до використання за призначенням Розділу VI. Експлуатація та утримання об'єктів фонду під час його приведення в готовність та використання за призначенням Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

22. Наявність санвузлів

☒

Так

☐

Ні

Примітка: В укритті облаштовано 1 санітарний вузол та 1 умивальник, що забезпечує базові санітарно-гігієнічні потреби осіб, які перебуватимуть у приміщенні (фото 11, 12).

23. Облаштування

Кількість сидячих місць

Кількість лежачих місць

Примітка: Укриття облаштоване стільцями, столами та ліжками, що забезпечує можливість тимчасового розміщення та перебування осіб під час повітряної тривоги або іншої надзвичайної ситуації (фото 13, 14).

**перевірка щодо системи освітлення, інженерних комунікацій, заземлення електрообладнання, параметрів повітря, справності систем фільтровентиляції, умов для забезпечення захисту населення від іонізуючого випромінювання не здійснювалась у зв'язку з відсутністю необхідних технічних засобів*

Рекомендації за результатами моніторингового візиту:

— створити запас продуктів харчування тривалого зберігання відповідно до встановлених нормативів;

- забезпечити укриття придатними до використання вогнегасниками згідно з вимогами пожежної безпеки;
- оснастити укриття комплектом шанцевого інструменту з відповідним маркуванням та доступним розміщенням;
- забезпечити укриття аптечкою та засобами першої медичної допомоги безпосередньо в приміщенні, з урахуванням кількості осіб, які можуть там перебувати;
- забезпечити доступність укриття для маломобільних груп населення, облаштувавши пандуси, зручні входи без порогів, достатню ширину дверей та інші елементи безбар'єрного середовища, що дозволять безперешкодно потрапити до укриття та пересуватися в ньому.
- забезпечити укриття генератором для підтримки електропостачання під час відключень світла, що гарантуватиме безперервну роботу освітлення та комунікацій;
- усунути вологу та плісняву в приміщенні укриття шляхом проведення ремонтних та протигрибкових заходів для створення безпечних санітарно-гігієнічних умов перебування.

**Представник Уповноваженого
у Рівненській області**




Олександр КОРНІЙЧУК

**Головний спеціаліст Відділу
сприяння роботі регіональних
представництв Секретаріату
Уповноваженого Верховної Ради
України з прав людини**



Вікторія КОВАЛЬ

**Головний спеціаліст Відділу
сприяння роботі регіональних
представництв Секретаріату
Уповноваженого Верховної Ради
України з прав людини**



Тетяна УКРАЇНЕЦЬ

**Головний спеціаліст Відділу
сприяння роботі регіональних
представництв Секретаріату
Уповноваженого Верховної Ради
України з прав людини**



Микола ПИЛИПЧУК

**Головний спеціаліст Відділу
сприяння роботі регіональних
представництв Секретаріату
Уповноваженого Верховної Ради
України з прав людини**



Артем ЧЕРНЯК

Фотоматеріали

Фото 1

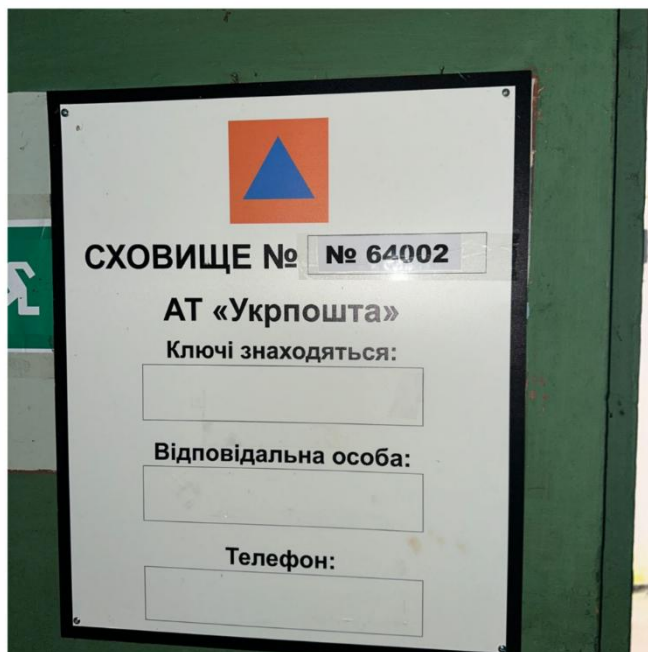


Фото 2



Фото 3



Фото 4



Фото 5

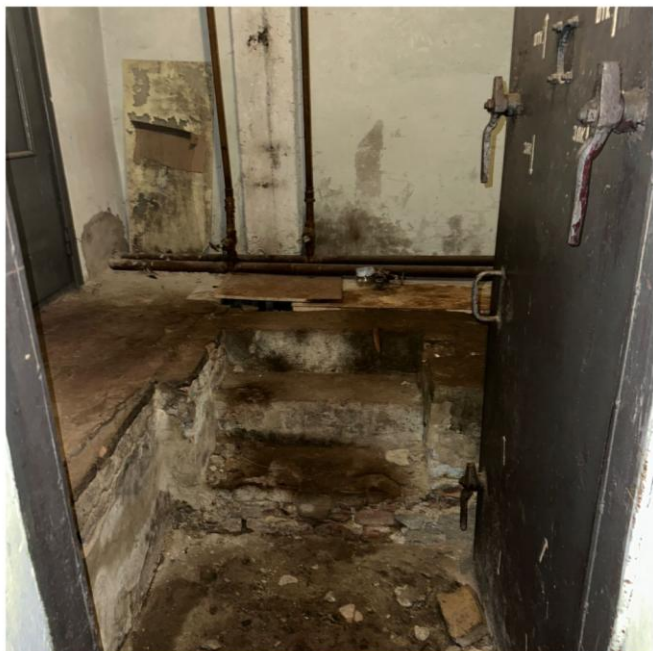


Фото 6



Фото 7



Фото 8



Фото 9

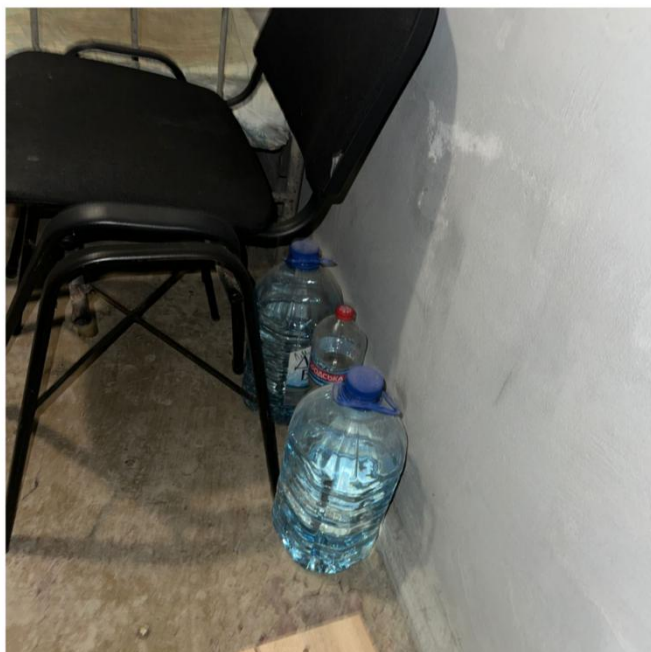


Фото 10



Фото 11

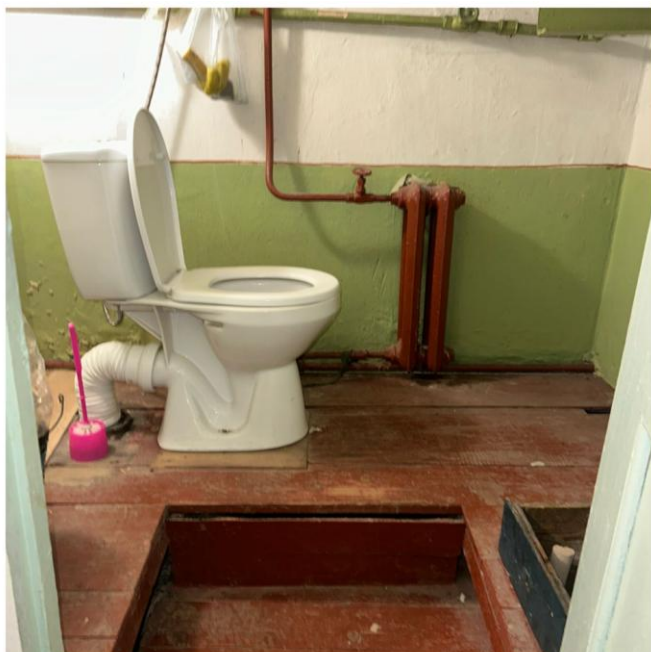


Фото 12

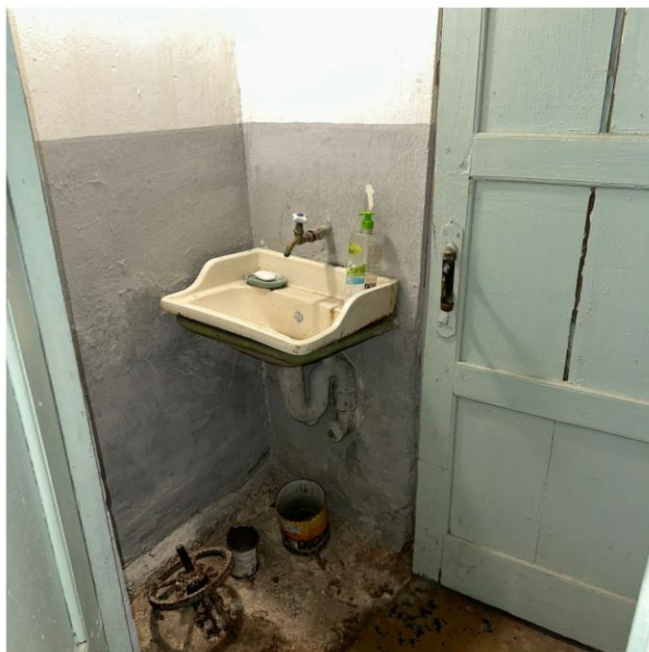


Фото 13

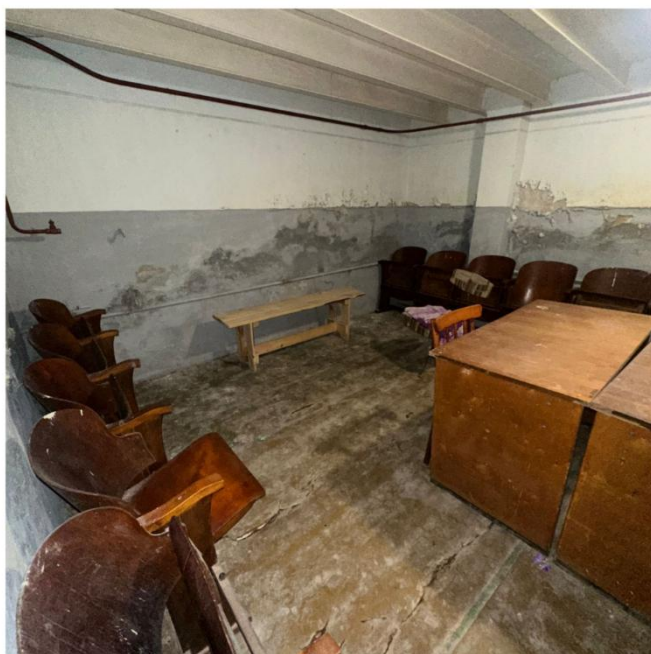


Фото 14

