

ЗВІТ

за результатами моніторингового візиту об'єкту фонду захисних споруд за адресою: вул. Кривоноса, 6, смт Брацлав, Тульчинський район, Вінницька область та можливості його використання для укриття населення

11.09.2025

смт Брацлав

Мета моніторингового візиту: відповідно до вимог статті 13 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» здійснено моніторинг об'єкту фонду захисних споруд щодо можливості використання його для укриття населення як найпростішого укриття.

Склад моніторингової групи:

Раховська Наталія Миколаївна, головний спеціаліст Відділу сприяння роботі регіональних представництв Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;

Захарчук Ірина Анатоліївна, головний спеціаліст Відділу сприяння роботі регіональних представництв Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Моніторинговий візит проводився у присутності:

Сірука Ігоря Валентиновича, інженера з охорони праці.

Назва об'єкта моніторингу, адреса, форма власності, керівництво установи, інша інформація:

Повна назва об'єкта моніторингу: Брацлавський психоневрологічний будинок інтернат.

Повна адреса об'єкта моніторингу: Вінницька область, Тульчинський район, смт Брацлав, вул. Максима Кривоноса, б. 6.

Форма власності: комунальна власність.

Балансоутримувач (власник) об'єкту моніторингу: Брацлавський психоневрологічний будинок інтернат.

Об'єкт включений до фонду захисних споруд відповідно до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 09.07.2018 № 579 «Про затвердження вимог з питань використання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту»

Інформація про здійснення попереднього моніторингового візиту

Моніторинговий візит здійснювався вперше.

Загальна характеристика об'єкту (споруди, будівлі, приміщення):

Об'єкт розташований в підвальному приміщенні будівлі медичного корпусу закладу, за названою адресою, що використовується як найпростіше укриття.

Біля входу до підвального приміщення відсутня табличка із написом «Місце для УКРИТТЯ».

Інформація щодо укриття знаходиться в кабінеті інженера з охорони праці.

Вид захисної споруди

☐

Захисна споруда

☐

Споруда

☒ Найпростіше

(сховище або протирадіаційне укриття) подвійного призначення укриття

Примітка: *Найпростіше укриття*

Відповідність п.3 Розділу I. Загальні положення Вимог щодо забезпечення нумерації та здійснення обліку фонду захисних споруд цивільного захисту, затверджених Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579.

Наявність акту оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття населення як найпростішого укриття, виданого органами місцевого самоврядування, районними в м. Києві та Севастополі держадміністраціями

☒ Так

☐ Ні

Примітка: *Акт огляду об'єкту щодо можливості його використання для укриття населення як найпростішого укриття від 25.02.2025 та включення до фонду захисних споруд.*

Відповідність п.9 Вимог щодо забезпечення нумерації та здійснення обліку фонду захисних споруд цивільного захисту, затверджених Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579.

Наявність показників руху до укриття

☒ Так

☐ Ні

Примітка: *Зовні на вулиці поруч із медичним корпусом та біля входу наявні показники руху до укриття, які не відповідають додатку № 1 (малюнок 4) Наказу МВС № 579.*

Відповідність п. 3, 4 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579.

Доступність укриття (відчинений/зачинений вхід, наявність замків/ключів і у кого)

☐ Так

☒ Ні

Примітка: *На момент моніторингового візиту двері укриття були зачинені. Доступ до укриття можливий лише через чергового сторожа, у якого знаходяться ключі.*

Відповідність п. 3 Глави 1 Утримання та експлуатація сховищ Розділу III. Утримання та експлуатація сховищ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Загальна кількість наявних евакуаційних маршрутів та виходів, їх доступність

Укриття має один вхід та один аварійний вихід. До укриття входи з вулиць захищені від атмосферних опадів. Один із входів до укриття обладнаний переносним дерев'яним трапом та поручнями.

Відповідність п.8 Глави 2 Розділу VI Організація заходів з утримання, експлуатації та обслуговування захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579.

Наявність/відсутність вікон у приміщенні. Їхній розмір, розташування, ступінь захищеності (наприклад, наявність захисних екранів, ґрат тощо)

☐ Так

☒ Ні

Примітка: В укритті відсутні вікна та віконні прорізи.

Відповідність п.1 Глави 2 Розділу III Утримання та експлуатація сховищ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579.

Наявність шанцевого інструменту (лопата штикова та совкова)

☒ Так

☐ Ні

Примітка: В укритті наявний шанцевий інструмент.

Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Передбачає забезпеченість укриття лопатами штиковою та совковою, ломом, сокирами, пилами-ножівками по дереву, по металу тощо.

Наявність технічної води

☒ Так

☐ Ні

Примітка: Наявні баки заповнені технічною водою.

Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579.

Наявність питної води

☒ Так

☐ Ні

Примітка: В укритті наявні бутлі з водою, запас питної води є достатнім для забезпечення заявленої кількості осіб.

Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 (2 л на добу на одну особу).

Наявність запасу продуктів☒ Так☐ Ні

Примітка: В укритті наявні продукти харчування, придатні для споживання.

Відповідність пп. 13 п.3 Розділу VI. Експлуатація та утримання фонду захисних споруд під час його приведення в готовність та використання за призначенням Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579.

Наявність аптечки та її наповненість☒ Так☐ Ні

Примітка: В укритті наявна медична аптечка, а також виокремлене місце для медичного персоналу.

Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579.

Наявність виносних баків, що щільно закриваються, для нечистот☐ Так☒ Ні

Примітка: В підвальному приміщенні (укриття) відсутні фекальні баки, які мають використовуватись виключно якщо системи каналізації або зовнішнього водопостачання пошкоджено або вони вийшли з ладу.

Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579.

Наявність вентиляції☒ Так☐ Ні

Примітка: В укритті наявна вентиляція, в робочому стані.

Відповідність п. 5 Глави 4 Утримання та експлуатація систем вентиляції Розділу III. Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579.

Наявність освітлення/електроенергії☒ Так☐ Ні

Примітка: В укритті наявне освітлення, в робочому стані.

Відповідність п. 9 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579.

Наявність приладів безперебійного живлення☒ Так☐ Ні

Примітка: Резервне живлення від генератора.

Відповідність п. 2 Глави 5 Розділу III. Утримання та експлуатація сховищ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579.

Наявність санвузлів☒ Так☐ Ні

Примітка: *Наявні 2 унітаза, 2 рукомийника.*

Відповідність п. 10 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579.

Температура☒ Задовільна☐ Не задовільна

Примітка: *По відчуттях моніторингової групи температура не була нижче +10 та вище +33 градусів по Цельсію. Термометр в укритті відсутній.*

Відповідність п. 5 Глави 3 Утримання та експлуатація огорожувальних захисних конструкцій Розділу III. Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 (не нижче ніж +10 °C)

Відповідність п. 8 Глави 4 Порядок заповнення фонду захисних споруд і перебування в ньому Розділу VII. Експлуатація та утримання фонду захисних споруд під час його приведення в готовність та використання за призначенням (не вище ніж +33 °C).

Ознаки сирості: наявність плісняви, вологі на стінах, стелі чи підлозі☐ Наявні☒ Відсутні

Примітка: *В укритті відсутні ознаки сирості. В приміщенні укриття відсутні гігрометри, термогігрометри, вимірювачі вологості повітря тощо, психрометри та психрометричні таблиці.*

Відповідність п. 5 Глави 3 Утримання та експлуатація огорожувальних захисних конструкцій Розділу III. Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 (не вище ніж 70 %).

Доступність до приміщення маломобільними групами☒ Наявні засоби☐ Відсутні засоби

Примітка: *Один із входів до укриття обладнаний переносним дерев'яним трапом та поручнями.*

Відповідність п. 6 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579.

Наявність вогнегасників☒ Так☐ Ні

Примітка: *Наявні вогнегасники, протипожежна сигналізація.*

Відповідність п. 5 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579.

Наявність системи зв'язку☒ Так☐ Ні

Примітка: В укритті наявна можливість користуватись мобільним зв'язком. Однак радіоприймачі та радіоточки, а також телефонна система відсутні.

Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579.

Наявність системи відеоспостереження

☐ Так

☒ Ні

Наявність Wi-Fi (мобільний інтернет)

☐ Так

☒ Ні

Наявність системи оповіщення (про оголошення загрози/відбій загрози)

☐ Так

☒ Ні

Примітка: Власна система оповіщення відсутня, зовні чути.

Відповідність Глави 7 Утримання та експлуатація систем зв'язку і оповіщення Розділу III. Утримання та експлуатація сховищ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579.

Максимальна можливість заповнення укриття

Кількість осіб: 195

Кількість осіб, яка ймовірно використає укриття

Кількість осіб: 195

Рівень захаращеності: наявність сторонніх предметів, сміття, речей, що ускладнюють вільний доступ і перебування

☐ Захаращене приміщення

☒ Не захаращене приміщення

Примітка: В укритті відсутнє захаращення.

Відповідність п. 6 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Облаштування для укриття

Кількість сидячих місць Кількість лежачих місць

Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Наявність складних стільців або інших мобільних сидінь

☐ Так

☒ Ні

Примітка: Складні стільці відсутні.

Кількість доступних місць для сидіння: в укритті 100 місць, а також ліжка місця, які можна використовувати для сидіння..

Зручність та придатність до використання: лави, ліжка, двоярусні ліжка.

Наявність непродовольчих товарів для дітей (іграшки, підгузки, ковдри, засоби гігієни) їх стан, кількість, придатність для використання

☒ Так

☐ Ні

Примітка: засоби гігієни, серветки, паперові рушники, стаканчики.

Рекомендації за результатами моніторингового візиту:

1. Біля входних дверей укриття № 2 вивісити Табличку написом «Місце для УКРИТТЯ» відповідно до вимог Наказу МВС №549;
2. Оновити та привести показники руху до укриття до вимог Наказу МВС № 579;
3. Вжити заходів щодо виконання ремонтних робіт внутрішніх приміщень укриття;
4. Вжити заходів для забезпечення безперешкодного доступу до укриття та пересування всередині укриття для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення;
5. Забезпечити наявність термометра для вимірювання температури повітря;
6. Забезпечити вимірювання вологості повітря використовуючи прилади, призначені для вимірювання рівня вологості.

Додаток : фотоматеріали на 4 арк.

**Головний спеціаліст відділу
сприяння роботі
регіональних представництв
Секретаріату
Уповноваженого ВРУ з прав
людини**



Наталія РАХОВСЬКА

**Головний спеціаліст відділу
сприяння роботі
регіональних представництв
Секретаріату
Уповноваженого ВРУ з прав
людини**



Ірина ЗАХАРЧУК

Фотоматеріали

Фото 1



Фото 2



Фото 3



Фото 4



Фото 5

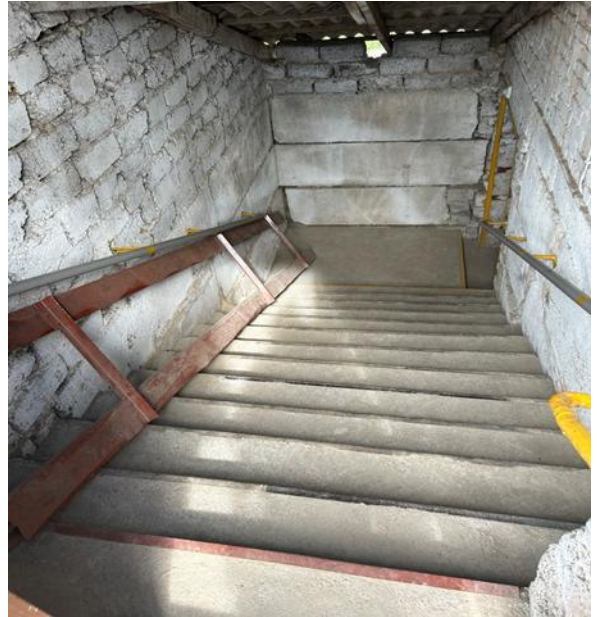


Фото 6







Φοτο 7




Φοτο 8

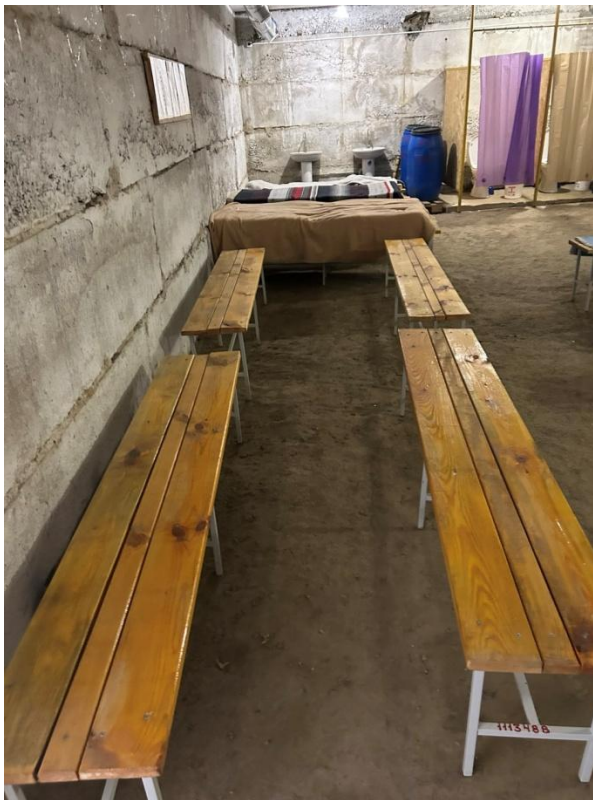

Φοτο 9

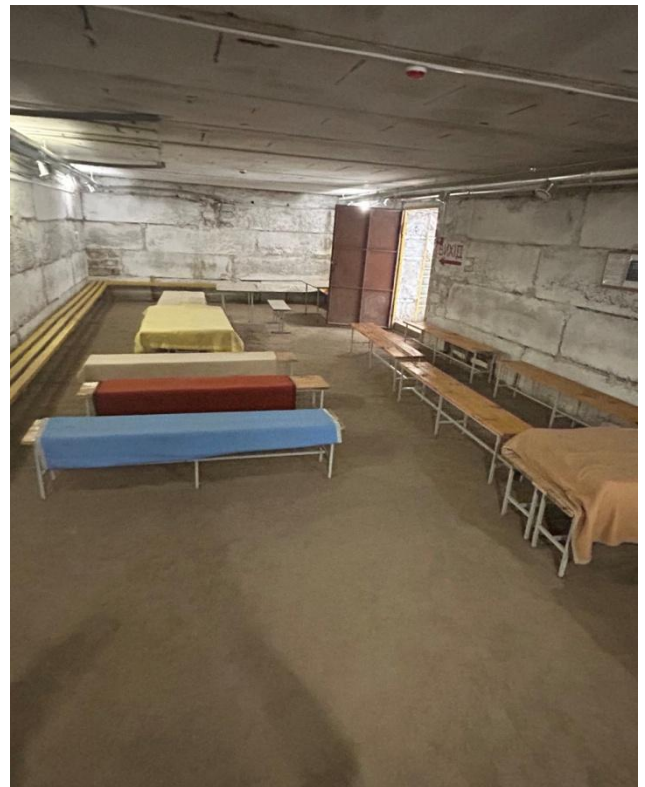

Φοτο 10

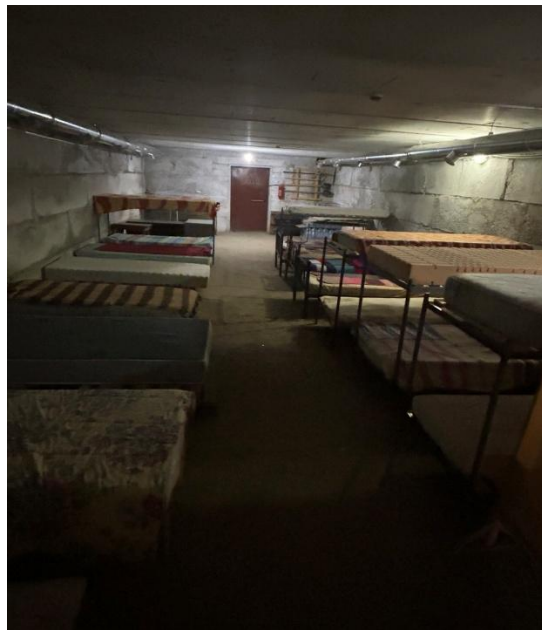**Фото 11****Фото 12****Фото 12****Фото 13**

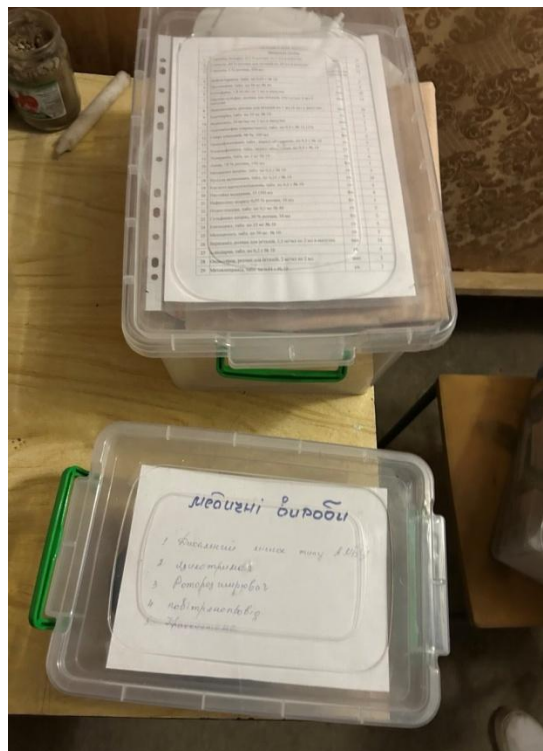


Фото 14



Фото 15

