

ЗВІТ
за результатами моніторингового візиту до найпростішого укриття

15.07.2026

м. Миколаїв

Мета візиту: моніторинг об'єкту фонду захисних споруд щодо можливості використання його для укриття населення як найпростішого укриття відповідно до вимог статті 13 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини».

Склад моніторингової групи:

Чокій Альона Григоріївна – головний спеціаліст Відділу сприяння роботі регіональних представництв Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Херсонській та Миколаївській областях;

Мільніченко Анна Денисівна – головний спеціаліст Відділу сприяння роботи Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Миколаївській та Херсонській областях;

Матвєєва Наталія Миронівна – регіональна координаторка взаємодії з громадськістю при представнику Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Миколаївській та Херсонській областях.

Моніторинговий візит проводився у присутності:

Встановити відповідальну особу не вдалося через відсутність даних на інформаційній табличці, тому моніторинговий візит проводився моніторинговою групою самостійно.

Назва об'єкта моніторингу, адреса, форма власності, керівництво установи, інша інформація:

Повна назва об'єкта моніторингу: найпростіше укриття на базі підвального житлового будинку;

Повна адреса об'єкта моніторингу: вулиця Марка Кропивницького, 16У, м. Миколаїв, Миколаївського району Миколаївської області;

Форма власності: комунальна;

Балансоутримувач (власник) об'єкту моніторингу: комунальне підприємство Миколаївської міської ради «Захист».

Інформація про здійснення попереднього моніторингового візиту

Попередній моніторинговий візит не здійснювався.

Загальна характеристика об'єкту (споруди, будівлі, приміщення): підвальне приміщення, вбудоване в будівлю житлового будинку.

Максимальна можливість заповнення укриття

Кількість осіб: 150 осіб

Кількість осіб, яка ймовірно використає укриття

Кількість осіб: 15 осіб

1. Наявність показчиків руху до укриття☒ Так☐ Ні

Примітка: _____

Відповідність п. 3, 4 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

2. Доступність укриття (відчинений/зачинений вхід, наявність замків/ключів і у кого)☒ Так☐ Ні

Примітка: Вхід безпосередньо до укриття вільний, проте зовнішні двері під'їзду зачинені, що ускладнює доступ до захисної споруди. Крім того, приміщення всередині укриття замкнене на навісний замок.

Відповідність п. 3 Глави I Утримання та експлуатація сховищ Розділу III. Утримання та експлуатація сховищ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

3. Наявність у приміщенні вікон☐ Так☒ Ні

Примітка: _____

4. У разі наявності вікон у приміщенні чи наявні елементи захисту віконних прорізів (металеві ставні, захисні жалюзі тощо)☐ Так☒ Ні

Примітка: _____

Відповідність п.2 Розділу IV. Облаштування (приспосовання) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

5. Наявність вентиляції☒ Так☐ Ні

Примітка: Справність системи вентиляції на час огляду не встановлено у зв'язку з відсутністю відповідальної особи.

Відповідність п. 5 Глави 4 Утримання та експлуатація систем вентиляції Розділу III. Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

6. Наявність освітлення/електроенергії☒ Так☐ Ні

Примітка: В одному з приміщень укриття не працювала одна з двох лампочок. Також виявлено розетку з неізольованими дротами в безпосередній близькості до крана з водою.

Відповідність п. 9 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд
Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом
Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

7. Рівень захищеності: наявність сторонніх предметів, сміття, речей, що ускладнюють вільний доступ і перебування☐ Захищене приміщення☒ Не захищене приміщення

Примітка: В одному з приміщень укриття виявлено залишки великих обрізаних металевих труб.

Відповідність п. 6 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд
Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом
Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

8. Доступність до приміщення маломобільних груп☐ Наявні засоби☒ Відсутні засоби

Примітка: В укритті повністю відсутні умови для безбар'єрного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (відсутні пандуси, дерев'яні або металеві трапи).

Відповідність п. 6 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд
Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом
Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

9. Температура в укритті☒ Задовільна☐ Не задовільна

Примітка: _____

Відповідність п. 8 Глави 4 Порядок заповнення фонду захисних споруд і перебування в ньому Розділу VI. Експлуатація та утримання об'єктів фонду під час його приведення в готовність та використання за призначенням
Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом
Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

10. Ознаки сирості: наявність плісняви, вологість на стінах, стелі чи підлозі☒ Наявні☐ Відсутні

Примітка: Зафіксовано порушення санітарно-гігієнічних норм, а саме: підвищений рівень вологості та намокання стін у приміщенні укриття. Це є прямим порушенням вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, а також створює небезпеку для перебування людей.

Відповідність п. 7 Глави 4 Порядок заповнення фонду захисних споруд і перебування в ньому Розділу VI. Експлуатація та утримання об'єктів фонду під час його приведення в готовність та використання за призначенням Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

11. Наявність засобів пожежогасіння

☐ Так

☒ Ні

Примітка: В укритті повністю відсутня система пожежогасіння та немає первинних засобів гасіння пожеж (вогнегасників).

Відповідність п. 2 Глави 2 Оцінка стану готовності об'єктів фонду Розділу V. Організація заходів з утримання, експлуатації та обслуговування об'єктів фонду Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

12. Облаштування

Кількість сидячих місць

Примітка: _____

Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

13. Зручність та придатність до використання:

Загальний стан незадовільний через недостатню кількість облаштованих місць для сидіння. У деяких приміщеннях такі місця взагалі відсутні.

14. Наявність шанцевого інструменту (лопата штикова та совкова)

**за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

☐ Так

☒ Ні

Примітка: Рекомендовано укомплектувати приміщення шанцевим інструментом

Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (приспосовання) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

15. Наявність технічної води

**за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

☐ Так

☒ Ні

Примітка: Резервуар (бак) для технічної води наявний, проте порожній. Рекомендовано забезпечити запас технічної води з розрахунку 2–3 літри на одну особу на добу.

Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (приспосовання) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

16. Наявність питної води

*за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено

☐ Так

☒ Ні

Примітка: Рекомендовано забезпечити наявність запасів питної води з розрахунку 2 - 3 літри на одну особу на добу.

Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (приспосовання) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

17. Наявність запасу продуктів

*за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено

☐ Так

☒ Ні

Примітка: Рекомендовано забезпечити мінімальний запас продуктів харчування довготривалого терміну зберігання.

Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (приспосовання) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

18. Наявність засобів первинної медичної допомоги

*за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено

☐ Так

☒ Ні

Примітка: Рекомендовано розмістити аптечку першої медичної допомоги в укритті та укомплектувати її медичними засобами, які не потребують рецептурного призначення, а також встановити міжнародний покажчик «Аптечка».

Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (приспосовання) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

19. Наявність виносних баків, що щільно закриваються, для нечистот

*за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено

☐ Так

☒ Ні

Примітка: Рекомендовано забезпечити наявність виносних баків, що щільно закриваються, для нечистот.

Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (приспосовання) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

20. Наявність приладів безперебійного живлення

*за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено

☐ Так

☒ Ні

Примітка: Рекомендовано забезпечити наявність приладів безперебійного живлення.

Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (приспосовання) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

21. Наявність санвузлів

**за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

☒ Так

☐ Ні

Примітка:

Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (приспосовання) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

22. Наявність системи зв'язку (wi-fi мережі)

**за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

☐ Так

☒ Ні

Примітка: Рекомендовано забезпечити наявність системи зв'язку (wi-fi мережі) з інформаційною табличкою із зазначенням назви мережі інтернет та паролем доступу до неї.

Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (приспосовання) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

23. Наявність системи оповіщення (про оголошення загрози/відбій загрози)

**за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (приспосовання) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

☐ Так

☒ Ні

Примітка: Рекомендовано встановити голосову/світлову систему оповіщення про оголошення загрози/відбій загрози гарантуючи належну чутність та візуальність сигналу й його безперебійну роботу.

Відповідність Глави 7 Утримання та експлуатація систем зв'язку і оповіщення Розділу III. Утримання та експлуатація сховищ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

24. Наявність системи відеоспостереження

**за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

☐ Так

☒ Ні

Рекомендації за результатами моніторингового візиту:

1. Доступу, маркування, документація

- Відсутня інформація на табличці біля входу (із зазначенням контактів відповідальної особи та місця знаходження ключів).
- Балансоутримувачем не надано Акт обстеження ДСНС.

Виявлені недоліки це пряме порушення **Постанови КМУ № 138** та **Наказу МВС № 579**. Наявність інформаційних табличок встановленого зразка є обов'язковою для забезпечення оперативної евакуації громадян.

• **Рекомендації:**

1. Вказати на інформаційній табличці в повному обсязі інформацію, відповідно до вимог Наказу МВС № 579.
2. Надати моніторинговій групі (або органам контролю) чинний акт обстеження ДСНС, а у разі його відсутності — терміново ініціювати комісійне обстеження за участю фахівців ДСНС.

2. Технічний стан, інклюзивність та інженерні мережі:

- Повна відсутність інклюзії (як на вході, так і всередині приміщення) для маломобільних груп населення (МГН).
- Незадовільний санітарно-технічний стан: спостерігається висока вологість (сирість), наявні осередки грибка.
- Перевірити систему вентиляції не можливо через відсутність відповідальної особи під час моніторингу. Повітря в приміщенні має затхлий стан.
- Виявлено непрацюючу лампочку, а також незахищену розетку в безпосередньому доступі до крану з водою з неізовльованими дротами.

Згідно з Вимогами Наказу МВС № 579, приміщення споруд ЦЗ повинні бути сухими, чистими та забезпечувати безпечне перебування людей. Наявність грибка та вологості загрожує здоров'ю громадян. Споруда має бути забезпечена надійним електроживленням та справною примусовою або природною вентиляцією. Забезпечення безбар'єрності (інклюзії) регламентується ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд».

• **Рекомендації:**

1. Розробити проект та облаштувати вхідну групу і внутрішні зони засобами доступності для МГН (пандуси, поручні, металеві або дерев'яні трапи тощо).
2. Передбачити в укритті спеціально обладнані місця для осіб з інвалідністю (поручні, місця для сидіння/лежання).

3. Провести невідкладні роботи з ліквідування джерел сирості та здійснити антигрибкову обробку поверхонь.
4. Провести ревізію щодо справної роботи систем електромережі та вентиляції.

3. Санітарно-гігієнічне та матеріально-технічне забезпечення


- Місця для сидіння та лежання в недостатній кількості з урахуванням місткості укриття.
- В укритті повністю відсутня система пожежогасіння та немає первинних засобів гасіння пожеж (вогнегасників).

• Рекомендації:

1. Забезпечити належними меблями (лавки, розкладні стільці, ліжка) в усіх кімнатах відповідно до місткості споруди.
2. Необхідно укомплектувати споруду первинними засобами пожежогасіння (вогнегасниками порошковими/вуглекислотними) згідно з нормами належності.

Додаток: фотоматеріали на 2 аркушах.

**Головний спеціаліст Відділу
сприяння роботи Секретаріату
Уповноваженого Верховної Ради
України з прав людини у
Миколаївській та Херсонській
областях**



Альона ЧОКОЙ

**Головний спеціаліст Відділу
сприяння роботи Секретаріату
Уповноваженого Верховної Ради
України з прав людини у
Миколаївській та Херсонській
областях**

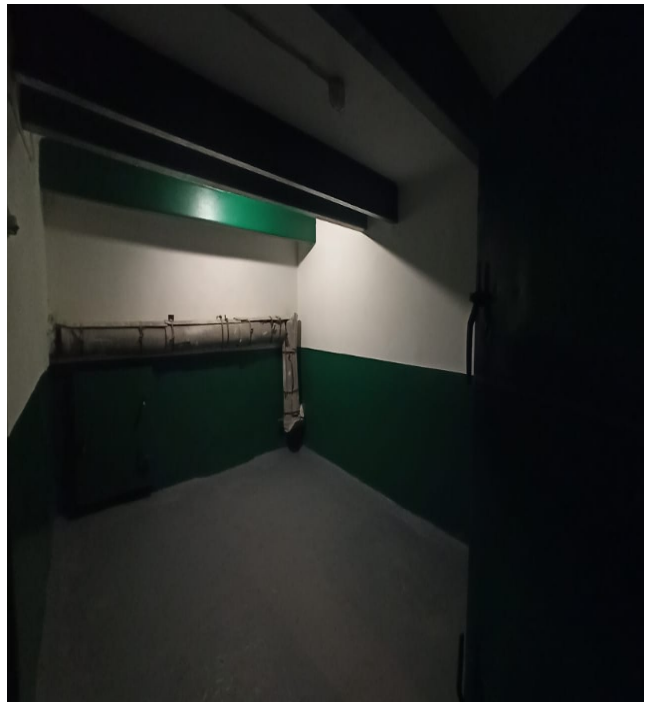


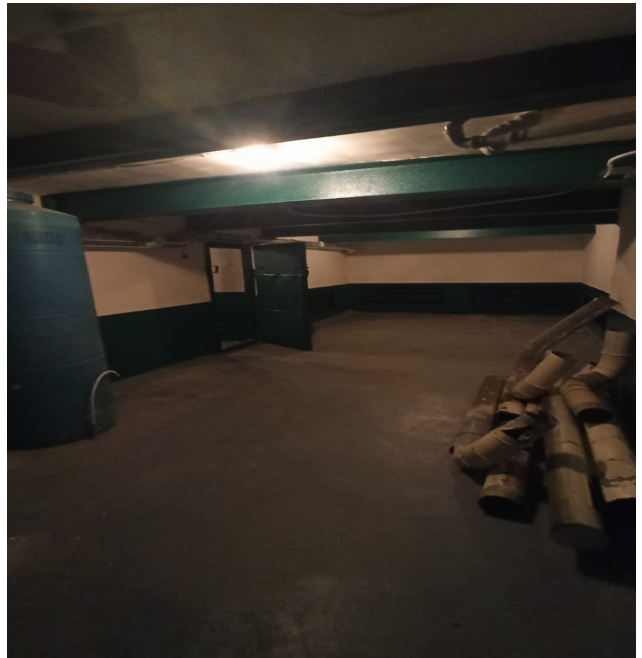
Анна МІЛЬНІЧЕНКО

**Регіональна координаторка
взаємодії з громадськістю при
представнику Уповноваженого
Верховної Ради України з прав
людини у Миколаївській та
Херсонській областях**



Наталія МАТВЄЄВА

Фотоматеріали**Фото 1****Фото 2****Фото 3****Фото 4**

Φοτο 5**Φοτο 6****Φοτο 7****Φοτο 8**