

ЗВІТ

за результатами моніторингового візиту до захисної споруди цивільного захисту (сховища, протирадіаційного укриття) та споруди подвійного призначення із захисними властивостями сховища

27.04.2026

м. Могилів-Подільський

Мета візиту: моніторинг об'єкту фонду захисних споруд щодо можливості використання його для укриття населення відповідно до вимог статті 13 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини».

Склад моніторингової групи:

Захарчук Ірина Анатоліївна – головний спеціаліст Відділу сприяння роботі регіональних представництв Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Олійник Ігор Володимирович – головний спеціаліст Відділу сприяння роботі регіональних представництв Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Мережко Володимир Миколайович – регіональний координатор з дотримання прав осіб, які постраждали внаслідок збройної агресії проти України Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Моніторинговий візит проводився у присутності:

Подуфалов Павло Петрович – викладач коледжу.

Назва об'єкта моніторингу, адреса, форма власності, керівництво установи, інша інформація:

Повна назва об'єкта моніторингу: об'єкт цивільного захисту населення № 00032 на базі приміщення гуртожитку Відокремленого структурного підрозділу «Могилів-Подільський технологіко-економічний коледж Вінницького національного аграрного університету» (далі – укриття).

Повна адреса об'єкта моніторингу: Вінницька область, м. Могилів-Подільський, вул. Київська, 40/1.

Форма власності: комунальна.

Балансоутримувач (власник) об'єкту моніторингу (ПІБ, назва, тощо): Відокремлений структурний підрозділ «Могилів-Подільський технологіко-економічний коледж Вінницького національного аграрного університету» (далі – заклад, коледж).

Моніторинговий візит до укриття здійснюється вперше.

Загальна характеристика об'єкту (споруди, будівлі, приміщення):
Протирадіаційне укриття № 00032 розташоване у підвальному приміщенні будівлі гуртожитку закладу загальною площею 79,8 м.кв.

Біля входу до укриття наявна табличка із написом «Місце для укриття», на якій зазначена інформація про адресу укриття, балансоутримувача та місце знаходження ключів (фото 1).

Максимальна можливість заповнення об'єкту

Кількість осіб: 159

Кількість осіб, яка ймовірно використає укриття

Кількість осіб: 45

1. Наявність показчиків руху до об'єкту

Так

Ні

Відповідність п. 3, 4 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

2. Доступність об'єкту (загальнодоступний/лише для працівників критично важливих об'єктів і людей у зонах підвищеної небезпеки (стаття 32 КЦЗУ), наявність замків/ключів і у кого)

Загальнодоступне

Для працівників

Не доступне

Примітка: Укриття на час здійснення моніторингового візиту було зачинене. Ключі знаходились у відповідальній особі.

Відповідність п. 3 Глави 1 Утримання та експлуатація сховищ Розділу III. Утримання та експлуатація сховищ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

3. Наявність вентиляції, її справність (наявність/відсутність фільтрів)

Так

Ні

Примітка: В укритті наявна припливна природня вентиляція.

Відповідність п. 5 Глави 4 Утримання та експлуатація систем вентиляції Розділу III. Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

4. Наявність освітлення/електроенергії

Так

Ні

Відповідність п. 9 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

5. Наявність дизельної електростанції (ДЕС) та її справність Так Ні

Примітка: Резервне живлення забезпечується дизельним генератором.

Відповідність п. 1 Глави 5 Утримання і експлуатація ДЕС та іншого електрообладнання Розділу III. Забезпечення придатності до використання за призначенням об'єктів фонду та їх окремих частин Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

6. Рівень захищеності: наявність сторонніх предметів, сміття, речей, що ускладнюють вільний доступ і перебування Захищене приміщення Не захищене приміщення

Відповідність п. 6 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

7. Доступність до приміщення маломобільних груп Наявні засоби Відсутні засоби

Відповідність п. 6 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

8. Температура приміщення Задовільна Не задовільна

Примітка: Під час здійснення моніторингу температура у приміщенні не була нижче +10 та вище +33 градусів по Цельсію. Укриття оснащено системою опалення.
Відповідність п. 8 Глави 4 Порядок заповнення фонду захисних споруд і перебування в ньому Розділу VI. Експлуатація та утримання об'єктів фонду під час його приведення в готовність та використання за призначенням Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

9. Ознаки сирості: наявність плісняви, вологи на стінах, стелі чи підлозі Наявні Відсутні

Примітка: На підлозі приміщення укриття у деяких місцях наявні вологі плями (фото 4, 6).

Відповідність п. 7 Глави 4 Порядок заповнення фонду захисних споруд і перебування в ньому Розділу VI. Експлуатація та утримання об'єктів фонду під час його приведення в готовність та використання за призначенням Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

10. Наявність евакуаційних маршрутів та виходів, їх доступність

Примітка: Укриття має 2 входи/виходи. Підхід до основного входу в укриття потребує проведення ремонтних робіт (фото 1)

Відповідність п. 5 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

11. Наявність первинних засобів пожежогасіння, обладнання системами внутрішнього протипожежного водопостачання, пожежної автоматики і сигналізації

Так

Ні

Відповідність п. 5 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

12. Наявність захисно-герметичних дверей (воріт) та їх справність

Так

Ні

Примітка: Вхід до укриття обладнано дерев'яними дверима, оббитими листовим залізом.

Відповідність п.2 Глави 2 Утримання та експлуатація захисних пристроїв Розділу III Забезпечення придатності до використання за призначенням об'єктів фонду та їх окремих частин Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

13. Наявність захисно/герметичних віконниць (ставень) та їх справність/захищеність

Так

Ні

Відповідність п.1 Глави 2 Утримання та експлуатація захисних пристроїв Розділу III Забезпечення придатності до використання за призначенням об'єктів фонду та їх окремих частин Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

14. Наявність системи зв'язку (wi-fi мережі) та її справність

Так

Ні

Відповідність п.13 Глави 3. Підтримання об'єктів фонду у готовності до використання за призначенням Розділу V. Організація заходів з утримання, експлуатації та обслуговування об'єктів фонду Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

15. Наявність гідроізоляції, дренажу і вимощення Так Ні

Відповідність п.6 Глави 3. Підтримання об'єктів фонду у готовності до використання за призначенням Розділу III. Забезпечення придатності до використання за призначенням об'єктів фонду та їх окремих частин

16. Наявність шанцевого інструменту (лопата штикова та совкова) Так Ні

Відповідність п.2 Глави 1. Основні заходи з підготовки фонду захисних споруд до використання за призначенням Розділу VI. Експлуатація та утримання об'єктів фонду під час його приведення в готовність та використання за призначенням Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

17. Наявність технічної води Так Ні

Відповідність п.1 Глави 6 Розділу III. Забезпечення придатності до використання за призначенням об'єктів фонду та їх окремих частин Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

18. Наявність питної води Так Ні

Примітка: Укриття обладнане ємністю для питної води об'ємом 50 л. Під час моніторингу встановлено, що вода в баці має ознаки застою та є непридатною для споживання, що свідчить про несвоєчасне оновлення її запасів. До захисної споруди підведено воду з артезіанської свердловини. Згідно з наданою документацією, останній забір проб для проведення лабораторних досліджень на відповідність води санітарно-гігієнічним вимогам відбувся 23.03.2026.

Відповідність п.2 Глави 1. Основні заходи з підготовки фонду захисних споруд до використання за призначенням Розділу VI. Експлуатація та утримання об'єктів фонду під час його приведення в готовність та використання за призначенням Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

19. Наявність запасу продуктів Так Ні

Відповідність п.2 Глави 1. Основні заходи з підготовки фонду захисних споруд до використання за призначенням Розділу VI. Експлуатація та утримання об'єктів фонду під час його приведення в готовність та використання за призначенням Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

20. Наявність засобів першої медичної допомоги Так Ні

Відповідність п.2 Глави 1. Основні заходи з підготовки фонду захисних споруд до використання за призначенням Розділу VI. Експлуатація та утримання об'єктів фонду під час його приведення в готовність та використання за призначенням Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

21. Наявність виносних баків, що щільно закриваються, для нечистот Так Ні

Відповідність п.2 Глави 1. Основні заходи з підготовки фонду захисних споруд до використання за призначенням Розділу VI. Експлуатація та утримання об'єктів фонду під час його приведення в готовність та використання за призначенням Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

22. Наявність санвузлів Так Ні**23. Облаштування** Кількість сидячих місць Кількість лежачих місць

Примітка: Наявні в укритті меблі мають ознаки тривалої експлуатації та фізичної зношеності

Рекомендації за результатами моніторингового візиту:

1. Облаштувати вхід до укриття засобами доступності для маломобільних груп населення шляхом встановлення пандусу або трапу.
2. Провести ремонтні роботи покриття на підходах до входу в укриття та безпосередньо всередині приміщень захисної споруди.
3. Вжити заходів щодо ліквідації вологих плям на підлозі, забезпечивши належну гідроізоляцію для запобігання утворенню конденсату та сирості.
4. Укомплектувати укриття первинними засобами пожежогасіння (вогнегасниками) відповідно до встановлених норм, а також облаштувати пожежний щит із повним набором шанцевого інструменту (ломи, лопати, багри, сокири тощо) згідно з Правилами пожежної безпеки в Україні.
5. Привести систему зберігання питної води у відповідність до санітарних норм, забезпечивши регулярне оновлення запасів, герметичність ємностей.
6. Забезпечити створення запасу технічної води у спеціально призначених ємностях із розрахунку норм споживання на одну особу.

7. Встановити у санітарному вузлі або спеціально відведеному місці щільно закриті ємності (баки) для збору нечистот і відходів.

8. Укомплектувати захисну споруду аптечкою першої домедичної допомоги, склад якої має відповідати переліку засобів, визначених для ПРУ, та забезпечити постійний контроль за термінами придатності медикаментів.

9. Привести місця для сидіння (лави) та лежання (нари/ліжка) у належний технічний стан, забезпечивши їх кількість відповідно до розрахункової місткості споруди та вимог щодо комфортного перебування людей протягом тривалого часу.

10. Організувати систематичний контроль за технічним станом конструкцій та обладнання укриття, призначивши відповідальну особу за його експлуатаційну готовність відповідно до розділу II Вимог № 579.

Додаток: фотоматеріали

**Головний спеціаліст
Відділу сприяння роботі
регіональних представництв
Секретаріату Уповноваженого
Верховної Ради України з прав
людини**



Ірина ЗАХАРЧУК

**Головний спеціаліст
Відділу сприяння роботі
регіональних представництв
Секретаріату Уповноваженого
Верховної Ради України з прав
людини**



Ігор ОЛІЙНИК

**Регіональний координатор
з дотримання прав осіб, які
постраждали внаслідок збройної
агресії проти України
Уповноваженого Верховної Ради
України з прав людини**



Володимир МЕРЕЖКО

Фотоматеріали

Фото 1



Фото 2



Фото 3



Фото 4

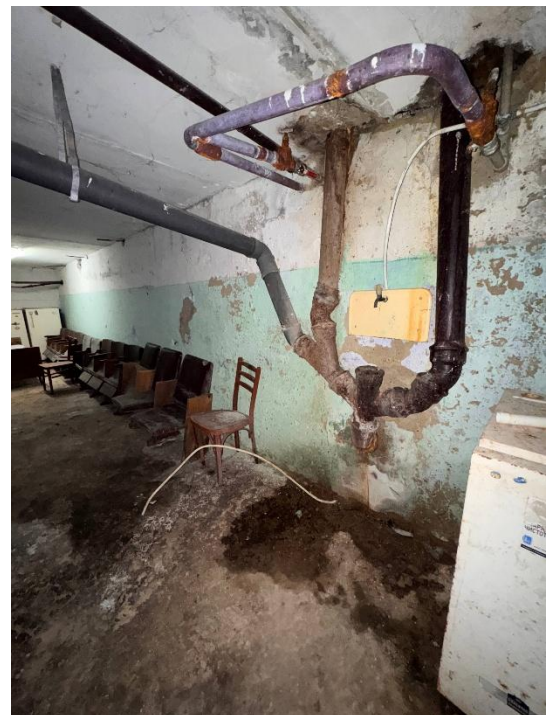


Фото 5



Фото 6

