

ЗВІТ
за результатами моніторингового візиту об'єкту фонду захисних споруд
за адресою: м. Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
та можливості його використання для укриття населення

дата візиту: 14.08.2025

населений пункт: м. Вінниця

Мета моніторингового візиту: перевірка можливості використання об'єкту для укриття населення.

Проводиться відповідно до вимог статті 13 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини».

Склад моніторингової групи:

Захарчук Ірина Анатоліївна – головний спеціаліст Відділу сприяння роботі регіональних представництв Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Олійник Ігор Володимирович – головний спеціаліст Відділу сприяння роботі регіональних представництв Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Моніторинговий візит проводився у присутності:

Колесова Сергія Миколайовича – коменданта протирадіаційного укриття № 00107;

Іщука Дениса Віталійовича – інспектора з нагляду захисних споруд комунального підприємства «Муніципальна варта» Вінницької міської ради.

Назва об'єкта моніторингу, адреса, форма власності, керівництво установи, інша інформація:

Повна назва об'єкта моніторингу: об'єкт цивільного захисту на базі приміщення об'єкту фонду споруд цивільного захисту комунального підприємства «Муніципальна варта» Вінницької міської ради;

Повна адреса об'єкта моніторингу: вулиця Замостянська, 34А, м. Вінниця;

Форма власності: комунальна;

Балансоутримувач: комунальне підприємство «Муніципальна варта» Вінницької міської ради (далі – КП «Муніципальна варта»).

Об'єкт включено до фонду захисних споруд відповідно до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 09.07.2018 № 579 «Про затвердження вимог з питань використання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту».

Інформація про здійснення попереднього моніторингового візиту:
попередній моніторинговий візит не здійснювався.

Загальна характеристика об'єкту (споруди, будівлі, приміщення):

Укриття розташоване у підвальному поверсі 8-ми поверхового житлового будинку. Конструктивна схема споруди – напівкаркасна, з зовнішніми та внутрішніми несучими монолітними залізобетонними стінами, монолітними залізобетонними колонами та перекриттям зі збірних залізобетонних плит. Підлога укриття бетонна

Загальна площа приміщень захисної споруди 1501,2 м², об'єм приміщень 6391м³.

Біля вхідних дверей укриття наявна табличка розміром 50х60 із написом «Протирадіаційне укриття № 00107 Комунальне підприємство «Муніципальна варта» Вінницької міської ради», на якій зазначена інформація про відповідальну особу, номери телефонів та місце знаходження ключів.

Укриття має окремі приміщення для зберігання забрудненого верхнього одягу, приміщення для зберігання продуктів харчування, для генератора, системи вентиляції, санвузли, електрощитова.

Вид захисної споруди

☒ Захисна споруда (сховище або протирадіаційне укриття) ☐ Споруда подвійного призначення ☐ Найпростіше укриття

Примітка: Протирадіаційне укриття № 00107.

Відповідність п.3 Розділу I. Загальні положення Вимог щодо забезпечення нумерації та здійснення обліку фонду захисних споруд цивільного захисту, затверджених Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Наявність акту оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття населення як найпростішого укриття, виданого органами місцевого самоврядування, районними в м. Києві та Севастополі держадміністраціями

☒ Так ☐ Ні

Примітка: Акт обстеження об'єкта фонду захисних споруд цивільного захисту від 28.05.2025 № 43, відповідно до якого сховище за прямим призначенням не використовується у зв'язку з капітальним ремонтом (абзац 2 пункту 5 глави 3

розділу VI Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту).

Внесено до узагальненого переліку – «Незламність «ДІЯ», інтерактивної мапи Вінницької міської ради з переліком укриттів та інших приміщень для тимчасового перебування.

Відповідність п.9 Вимог щодо забезпечення нумерації та здійснення обліку фонду захисних споруд цивільного захисту, затверджених Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Наявність показників руху до укриття

☒ Так

☐ Ні

Примітка: Місце розташування укриття позначене за допомогою табличок та показників руху до них без зазначення відстані у метрах.

Відповідність п. 3, 4 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Доступність укриття (відчинений/зачинений вхід, наявність замків/ключів і у кого)

☒ Так

☐ Ні

Примітка: Вхід в укриття на час моніторингу був відкритий. Ключі від сховища знаходяться у відповідальній особи – коменданта укриття, який постійно знаходиться у сховищі, крім того на нічну пору доби на чергування до укриття прибувають двоє працівників КП «Муніципальна варта».

Відповідність п. 3 Глави 1 Утримання та експлуатація сховищ Розділу III. Утримання та експлуатація сховищ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Загальна кількість наявних евакуаційних маршрутів та виходів, їх доступність:

Примітка: Укриття має один вхід та два евакуаційних виходи, що здійснюються через підземні коридори безпосередньо на вулицю. В укритті в загальнодоступному місці розташований план евакуації.

Вхід у споруду обладнаний підйомною платформою для крісла колісного.

Відповідність п.8 Глави 2 Розділу VI Організація заходів з утримання, експлуатації та обслуговування захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Наявність/відсутність вікон у приміщенні. Їхній розмір, розташування, ступінь захищеності (наприклад, наявність захисних екранів, ґрат тощо)

☐ Так

☒ Ні

Відповідність п.1 Глави 2 Розділу III Утримання та експлуатація сховищ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Наявність шанцевого інструменту (лопата штикова та совкова)

☒ Так

☐ Ні

Примітка: Укриття обладнане шанцевим інструментом: кувалди, ножиці для різання дроту, цвяходери, кіркомотики, штикові лопати, совкових лопати, сокири, пилка-ножівка по дереву, пилка-ножівка по металу, лом, багор.

Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Передбачає забезпеченість укриття лопатами штиковою та совковою, ломом, сокирами, пилками-ножівками по дереву, по металу тощо.

Наявність технічної води

☒ Так

☐ Ні

Примітка: У приміщенні наявна централізована система водопостачання. Крім того, у наявності є чотири проточних баки запасу технічної води сумарною ємністю 4 м³.

Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Наявність питної води

☒ Так

☐ Ні

Примітка: У приміщенні укриття розташований запас бутильованої води у бутлях ємністю 18,9 л.

Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 (2 л на добу на одну особу)

Наявність запасу продуктів

☐ Так

☒ Ні

Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Наявність аптечки та її наповненість

☒ Так

☐ Ні

Примітка: Ліки та перев'язочні матеріали знаходяться в аптечці в загальнодоступному місці.

Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Наявність виносних баків, що щільно закриваються, для нечистот☒ Так☐ Ні

Примітка: У приміщенні укриття наявні вбиральні, крім того, ємності для збору сухих відходів розташовані рівномірно по всій площі укриття з можливістю вільного доступу до них.

Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Наявність вентиляції☒ Так☐ Ні

Примітка: У приміщеннях укриття наявна примусова припливна та витяжна вентиляція з підігрівом повітря в холодний та перехідний періоди року.

Відповідність п. 5 Глави 4 Утримання та експлуатація систем вентиляції Розділу III. Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Наявність освітлення/електроенергії☒ Так☐ Ні

Примітка: До основних споживачів електроенергії укриття відносяться електрообладнання, світильники штучного освітлення, розетки.

Відповідність п. 9 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Наявність приладів безперебійного живлення☒ Так☐ Ні

Примітка: Укриття обладнане акумуляторами, які зі слів працівників КП «Муніципальна варта» можуть працювати ~ 3 години (перевірялись у тестовому режимі).

Відповідність п. 2 Глави 5 Розділу III. Утримання та експлуатація сховищ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Наявність санвузлів☒ Так☐ Ні

Примітка: Приміщення укриття обладнане санвузлами для чоловіків та жінок, крім того, у санвузлах встановлено бойлер.

Відповідність п. 10 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Температура☒ Задовільна☐ Не задовільна

Примітка: Під час здійснення моніторингу температура у приміщенні не була нижче +10 та вище +33 градусів по Цельсію. Термометр в укритті відсутній.

Відповідність п. 5 Глави 3 Утримання та експлуатація огорожувальних захисних конструкцій Розділу III. Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 (не нижче ніж +10 °C)

Відповідність п. 8 Глави 4 Порядок заповнення фонду захисних споруд і перебування в ньому Розділу VII. Експлуатація та утримання фонду захисних споруд під час його приведення в готовність та використання за призначенням (не вище ніж +33 °C)

Ознаки сирості: наявність плісняви, вологи на стінах, стелі чи підлозі☐ Наявні☒ Відсутні

Примітка: У зв'язку з підняттям ґрунтових вод у деяких місцях на підлозі укриття наявні вологі плями. Наразі для усунення проблеми ведуться ремонтні роботи.

Відповідність п. 5 Глави 3 Утримання та експлуатація огорожувальних захисних конструкцій Розділу III. Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 (не вище ніж 70 %)

Доступність до приміщення маломобільними групами☒ Наявні засоби☐ Відсутні засоби

Примітка: Вхід в укриття обладнаний підйомною платформою для крісла колісного.

Відповідність п. 6 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Наявність вогнегасників☒ Так☐ Ні

Примітка: У приміщенні наявні вогнегасники, автоматична система пожежогасіння та встановлений пожежний гідрант.

Відповідність п. 5 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Наявність системи відеоспостереження☐ Так☒ Ні**Наявність системи зв'язку**☐ Так☒ Ні

Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579, 2 л на добу на одну особу

Наявність Wi-Fi (мобільний інтернет)☒ Так☐ Ні

Примітка: В укритті наявний Wi-Fi, пароль від якого знаходиться в загальнодоступному місці.

Наявність системи оповіщення (про оголошення загрози/відбій загрози)☐ Так☒ Ні

Примітка: Про сигнал «Відбій повітряної тривоги» повідомляє відповідальний за укриття. Наразі КП «Муніципальна варта» проводиться тендер на встановлення міської автоматичної централізованої системи оповіщення.

Відповідність Глави 7 Утримання та експлуатація систем зв'язку і оповіщення Розділу III. Утримання та експлуатація сховищ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Максимальна можливість заповнення укриття

Кількість осіб: 850

Кількість осіб, яка використовує укриття

Кількість осіб: ~600

Рівень захищеності: наявність сторонніх предметів, сміття, речей, що ускладнюють вільний доступ і перебування☐ Захищене приміщення☒ Не захищене приміщення

Відповідність п. 6 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Облаштування☒ ~600 Кількість сидячих місць☐ Кількість лежачих місць

Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Наявність складних стільців або інших мобільних сидінь☒ Так☐ Ні**Кількість доступних місць для сидіння: ~600**

Зручність та придатність до використання: Усі меблі в гарному стані та придатні для використання.

Наявність непродовольчих товарів для дітей (іграшки, підгузки, ковдри, засоби гігієни) їх стан, кількість, придатність для використання

☒ Так

☐ Ні

Рекомендації за результатами моніторингового візиту:

1. Забезпечити укриття засобами зв'язку.
2. Привести показники руху до укриття у відповідність до вимог Наказу МВС № 549.
3. Для вимірювання вологості повітря в укритті встановити прилади, призначені для вимірювання її рівня.
4. Забезпечити наявність термометра для вимірювання температури повітря.

Додаток: фотоматеріали.

**Головний спеціаліст
Відділу сприяння роботі
регіональних представництв
Секретаріату Уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини**



Ірина ЗАХАРЧУК

**Головний спеціаліст
Відділу сприяння роботі
регіональних представництв
Секретаріату Уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини**



Ігор ОЛІЙНИК

Фотоматеріали

Фото 1



Фото 2

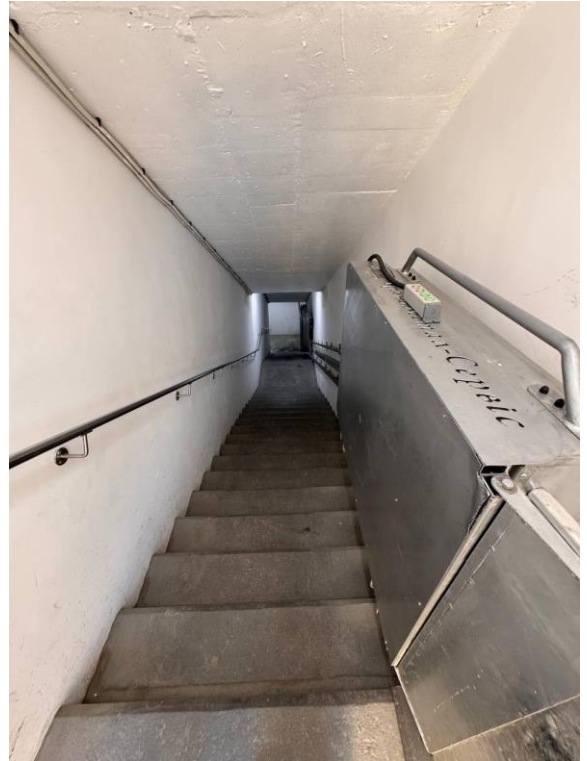


Фото 3


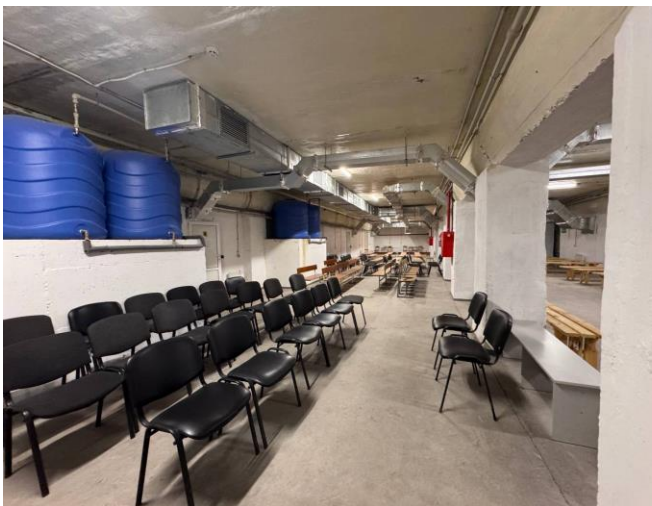



Фото 4



Φοτο 5

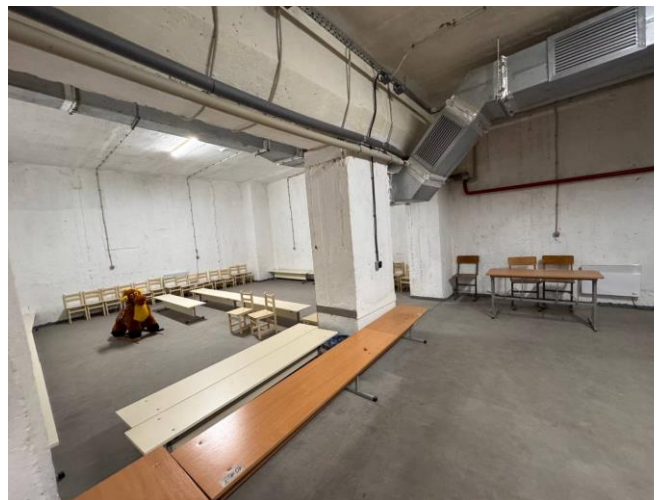

Φοτο 6

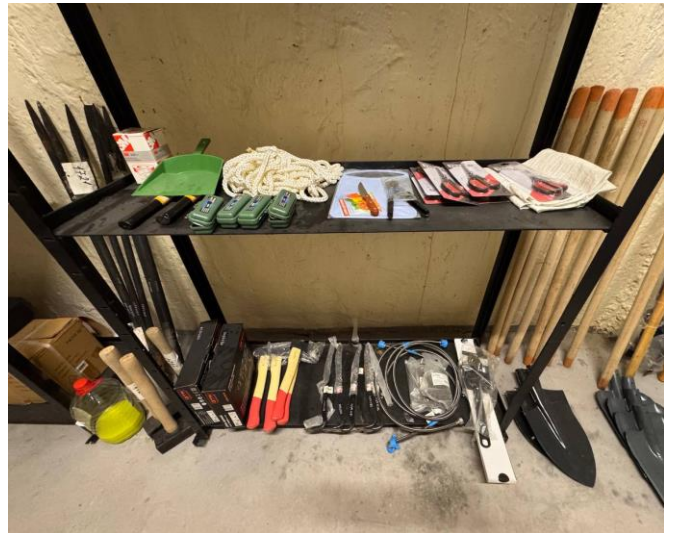

Φοτο 7



Φοτο 8

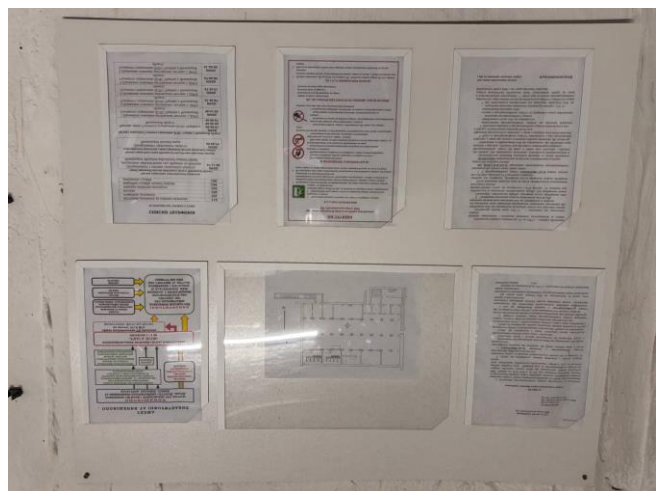


Фото 9



Фото 10

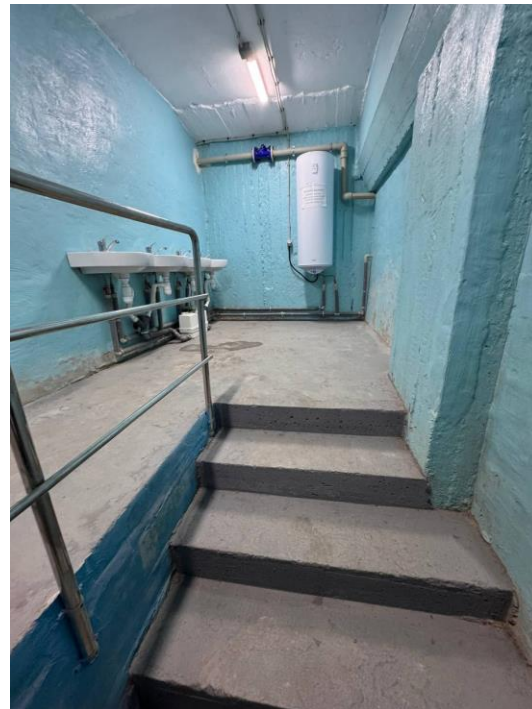


Фото 11



Фото 12

