

ЗВІТ
за результатами моніторингового візиту до захисної споруди цивільного
захисту (сховища, протирадіаційного укриття)

08.09.2026

м. Бар

Мета візиту: моніторинг об'єкту фонду захисних споруд щодо можливості використання його для укриття населення відповідно до вимог статті 13 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини».

Склад моніторингової групи:

Захарчук Ірина Анатоліївна – головний спеціаліст Відділу сприяння роботі регіональних представництв Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Олійник Ігор Володимирович – головний спеціаліст Відділу сприяння роботі регіональних представництв Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Мережко Володимир Миколайович – регіональний координатор взаємодії з громадськістю Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Моніторинговий візит проводився у присутності:

Шевчука Валентина Вадимовича – інспектор з охорони праці ПрАТ «Барський машинобудівний завод».

Назва об'єкта моніторингу, адреса, форма власності, керівництво установи, інша інформація:

Повна назва об'єкта моніторингу: об'єкт цивільного захисту населення № 00232 на базі приміщення ПрАТ «Барський машинобудівний завод» (далі – укриття, ПРУ).

Повна адреса об'єкта моніторингу: Вінницька область, Жмеринський район, м. Бар, вул. Каштанова, 5.

Форма власності: приватна.

Балансоутримувач (власник) об'єкта моніторингу (ПІБ, назва тощо): ПрАТ «Барський машинобудівний завод»

Моніторинговий візит до укриття здійснюється вперше.

Загальна характеристика об'єкту (споруди, будівлі, приміщення): Укриття № 00232 вбудоване у триповерхову будівлю, загальною площею 300 кв. м .

На дверях сховища наявна табличка із написом «Протирадіаційне укриття № 00232», на якій зазначена інформація про балансоутримувача, відповідальну особу, місце знаходження ключів та номери телефонів (фото 1).

Максимальна можливість заповнення об'єкту

Кількість осіб: 300.

Кількість осіб, яка ймовірно використає укриття

Кількість осіб: 300

1. Наявність показників руху до об'єкту

☒ Так

☐ Ні

Примітка: Показники руху до сховища не містять інформації про відстань до укриття.

*Відповідність п. 3, 4 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд
Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом
Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

2. Доступність об'єкту (загальнодоступний/лише для працівників критично важливих об'єктів і людей у зонах підвищеної небезпеки (стаття 32 КЦЗУ), наявність замків/ключів і у кого)

☒ Загальнодоступне

☐ Для працівників

☐ Не доступне

Примітка: Сховище на час здійснення моніторингового візиту було зачинене. Ключі знаходились у відповідальній особі.

*Відповідність п. 3 Глави 1 Утримання та експлуатація сховищ Розділу III. Утримання та експлуатація сховищ
Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом
Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

3. Наявність вентиляції, її справність (наявність/відсутність фільтрів)

☒ Так

☐ Ні

Примітка: В укритті наявна примусова припливна і витяжна вентиляція.

*Відповідність п. 5 Глави 4 Утримання та експлуатація систем вентиляції Розділу III. Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом
Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

4. Наявність освітлення/електроенергії

☒ Так

☐ Ні

*Відповідність п. 9 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд
Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом
Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

5. Наявність дизельної електростанції (ДЕС) та її справність

☐ Так

☒ Ні

*Відповідність п. 1 Глави 5 Утримання і експлуатація ДЕС та іншого електрообладнання Розділу III. Забезпечення придатності до використання за призначенням об'єктів фонду та їх окремих частин
Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом
Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

6. Рівень захаращеності: наявність сторонніх предметів, сміття, речей, що ускладнюють вільний доступ і перебування

☐ Захаращене приміщення ☒ Не захаращене приміщення

*Відповідність п. 6 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд
Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом
Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

7. Доступність до приміщення маломобільних груп

☐ Наявні засоби ☒ Відсутні засоби

Примітка: Вхід в укриття не обладнаний засобами доступності для маломобільних груп населення (фото 2).

*Відповідність п. 6 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд
Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом
Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

8. Температура приміщення

☒ Задовільна ☐ Не задовільна

Примітка: Під час здійснення моніторингу температура у приміщенні не була нижче +10 та вище +33 градусів по Цельсію. Укриття оснащено системою опалення.

*Відповідність п. 8 Глави 4 Порядок заповнення фонду захисних споруд і перебування в ньому Розділу VI.
Експлуатація та утримання об'єктів фонду під час його приведення в готовність та використання за
призначенням Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту,
затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

9. Ознаки сирості: наявність плісняви, вологи на стінах, стелі чи підлозі

☒ Наявні ☐ Відсутні

Примітка: На підлозі приміщення укриття у деяких місцях наявні вологі плями (фото 3,4).

*Відповідність п. 7 Глави 4 Порядок заповнення фонду захисних споруд і перебування в ньому Розділу VI.
Експлуатація та утримання об'єктів фонду під час його приведення в готовність та використання за
призначенням Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту,
затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

10. Наявність евакуаційних маршрутів та виходів, їх доступність

Примітка: Укриття має 2 входи/виходи.

*Відповідність п. 5 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд
Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом
Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

11. Наявність первинних засобів пожежогасіння, обладнання системами внутрішнього протипожежного водопостачання, пожежної автоматики і сигналізації

☐ Так

☒ Ні

Відповідність п. 5 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

12. Наявність захисно-герметичних дверей (воріт) та їх справність

☐ Так

☒ Ні

Примітка: Вхід до укриття обладнано дерев'яними дверима оббитими залізом.

Відповідність п.2 Глави 2 Утримання та експлуатація захисних пристроїв Розділу III Забезпечення придатності до використання за призначенням об'єктів фонду та їх окремих частин Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

13. Наявність захисно/герметичних віконниць (ставень) та їх справність/захищеність

☐ Так

☒ Ні

Примітка: Вікна в укритті відсутні.

Відповідність п.1 Глави 2 Утримання та експлуатація захисних пристроїв Розділу III Забезпечення придатності до використання за призначенням об'єктів фонду та їх окремих частин Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

14. Наявність системи зв'язку (wi-fi мережі) та її справність

☐ Так

☒ Ні

Відповідність п.13 Глави 3. Підтримання об'єктів фонду у готовності до використання за призначенням Розділу V. Організація заходів з утримання, експлуатації та обслуговування об'єктів фонду Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

15. Наявність гідроізоляції, дренажу і вимощення

☐ Так

☒ Ні

Відповідність п.6 Глави 3. Підтримання об'єктів фонду у готовності до використання за призначенням Розділу III. Забезпечення придатності до використання за призначенням об'єктів фонду та їх окремих частин

16. Наявність шанцевого інструменту (лопата штикова та совкова)☒ Так☐ Ні

Відповідність п.2 Глави 1. Основні заходи з підготовки фонду захисних споруд до використання за призначенням Розділу VI. Експлуатація та утримання об'єктів фонду під час його приведення в готовність та використання за призначенням Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

17. Наявність технічної води☐ Так☒ Ні

Відповідність п.1 Глави 6 Розділу III. Забезпечення придатності до використання за призначенням об'єктів фонду та їх окремих частин Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

18. Наявність питної води☐ Так☒ Ні

Відповідність п.2 Глави 1. Основні заходи з підготовки фонду захисних споруд до використання за призначенням Розділу VI. Експлуатація та утримання об'єктів фонду під час його приведення в готовність та використання за призначенням Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

19. Наявність запасу продуктів☐ Так☒ Ні

Відповідність п.2 Глави 1. Основні заходи з підготовки фонду захисних споруд до використання за призначенням Розділу VI. Експлуатація та утримання об'єктів фонду під час його приведення в готовність та використання за призначенням Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

20. Наявність засобів першої медичної допомоги☐ Так☒ Ні

Відповідність п.2 Глави 1. Основні заходи з підготовки фонду захисних споруд до використання за призначенням Розділу VI. Експлуатація та утримання об'єктів фонду під час його приведення в готовність та використання за призначенням Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

21. Наявність виносних баків, що щільно закриваються, для нечистот☐ Так☒ Ні

Відповідність п.2 Глави 1. Основні заходи з підготовки фонду захисних споруд до використання за призначенням Розділу VI. Експлуатація та утримання об'єктів фонду під час його приведення в готовність та використання за призначенням Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

22. Наявність санвузлів☒ Так☐ Ні

Примітка: Санвузол ПРУ знаходиться у неробочому стані (фото 5, 6).

23. Облаштування☐ - Кількість місць для сидіння☐ - Кількість лежачих місць

Примітка: Укриття не обладнане меблями для сидіння.

Рекомендації за результатами моніторингового візиту:**ПрАТ «Барський машинобудівний завод» (Балансоутримувач):**

1. Доповнити показчики руху до сховища інформацією про точну відстань до захисної споруди.

2. Облаштувати вхід до укриття засобами доступності для маломобільних груп населення шляхом встановлення пандусу або трапу.

3. Відновлювати та підтримувати у робочому стані систему санвузлів (водопостачання та водовідведення) у приміщенні укриття.

4. Укомплектувати укриття первинними засобами пожежогасіння (вогнегасниками) відповідно до встановлених норм.

5. Усунути причини виникнення вологи та провести гідроізоляцію приміщення для запобігання сирості.

6. Забезпечити наявність та привести запаси технічної води у відповідність до санітарних норм, забезпечивши їх регулярне оновлення.

7. Забезпечити створення та зберігання непорушного запасу питної води з розрахунку 2 літри на добу на одну особу, яка укривається.

8. Укомплектувати захисну споруду аптечкою першої домедичної допомоги, склад якої має відповідати переліку засобів, визначених для ПРУ, та забезпечити постійний контроль за термінами придатності медикаментів.

9. Облаштувати укриття меблями (лавами, стільцями) для забезпечення місць для сидіння та лежання відповідно до розрахункової місткості споруди (300 осіб) та вимог щодо тривалого перебування людей.

Додаток: фотоматеріали

**Головний спеціаліст
Відділу сприяння роботі
регіональних представництв
Секретаріату Уповноваженого
Верховної Ради України з прав
людини**



Ірина ЗАХАРЧУК

**Головний спеціаліст
Відділу сприяння роботі
регіональних представництв
Секретаріату Уповноваженого
Верховної Ради України з прав
людини**



Ігор ОЛІЙНИК

**Регіональний координатор
взаємодії з громадськістю
Уповноваженого Верховної Ради
України з прав людини**



Володимир МЕРЕЖКО

Фотоматеріали

Фото 1



Фото 2

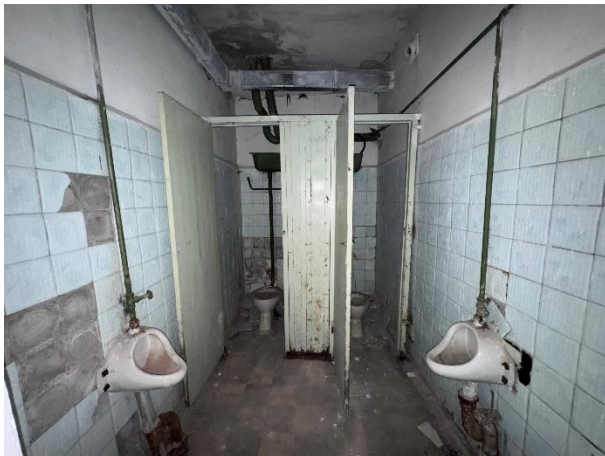


Фото 3



Фото 4



Φοτο 5**Φοτο 6**