

ЗВІТ
за результатами моніторингового візиту до захисної споруди цивільного захисту, протирадіаційного укриття № 65783, за адресою:
вул. Київська, 52, м. Корець

15.04.2026

м. Корець

Мета візиту: моніторинг об'єкту фонду захисних споруд щодо можливості використання його для укриття населення відповідно до вимог статті 13 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини».

Склад моніторингової групи:

Дзенік Світлана Анатоліївна - регіональний координатор взаємодії з громадськістю Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Коваль Вікторія Олегівна - головний спеціаліст Відділу сприяння роботі регіональних представництв Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Черняк Артем Сергійович - головний спеціаліст Відділу сприяння роботі регіональних представництв Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Пилицук Микола Володимирович – головний спеціаліст Відділу сприяння роботі регіональних представництв Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Габдулхаков Юрій Борисович – головний спеціаліст Відділу сприяння роботі регіональних представництв Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Моніторинговий візит проводився у присутності: відповідальна особа на момент моніторингу не вийшла на зв'язок (Ляшук А.В.).

Назва об'єкта моніторингу, адреса, форма власності, керівництво установи, інша інформація:

Повна назва об'єкта моніторингу: Захисна споруда цивільного захисту (протирадіаційне укриття) № 65783

Повна адреса об'єкта моніторингу: вул. Київська, 52, місто Корець, 34700.

Форма власності: спільна власність членів ОСББ.

Балансоутримувач (власник) об'єкту моніторингу (ПІБ, назва, тощо)
під час телефонної розмови з контактною особою, номер якої зазначено на інформаційній вивісці, встановити відомості щодо балансоутримувача об'єкта не вдалося.

Інформація про здійснення попереднього моніторингового візиту
попередній моніторинговий візит не здійснювався.

Загальна характеристика об'єкту (споруди, будівлі, приміщення):
протирадіаційне укриття вбудоване у будівлю(підвал), загальною площею 172 кв. м, місткістю 250 осіб, фактично поділене між мешканцями багатоквартирного будинку, та використовується ними для господарських потреб, що унеможлиблює його використання за цільовим призначенням. Санітарний стан укриття незадовільний, приміщення не придатне для тимчасового перебування населення у разі надзвичайних ситуацій. Укриття не забезпечує необхідний рівень захисту та комфорт для людей, що робить його не придатним для використання за призначенням.

Максимальна можливість заповнення об'єкту

Кількість осіб: 250 осіб

Кількість осіб, яка ймовірно використає укриття

Кількість осіб: 0 осіб

1. Наявність показчиків руху до об'єкту

Так

Ні

Примітка: вхід до укриття належним чином позначений інформаційною вивіскою (фото 1).

Відповідність п. 3, 4 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

2. Доступність об'єкту (загальнодоступний/лише для працівників критично важливих об'єктів і людей у зонах підвищеної небезпеки (стаття 32 КЦЗУ), наявність замків/ключів і у кого)

Загальнодоступне

Для працівників

Не доступне

Примітка: укриття є доступним для всіх осіб та забезпечує безперешкодний і безпечний доступ під час перебування в ньому, ключі знаходяться у жителів багатоквартирного будинку.

Відповідність п. 3 Глави I Утримання та експлуатація сховищ Розділу III. Утримання та експлуатація сховищ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

3. Наявність вентиляції, її справність (наявність/відсутність фільтрів)

Так

Ні

Примітка: в укритті функціонує природня вентиляція.

Відповідність п. 5 Глави 4 Утримання та експлуатація систем вентиляції Розділу III. Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

4. Наявність освітлення/електроенергії

Так

Ні

Примітка: відсутнє штучне освітлення, що не забезпечує належну видимість і безпеку під час перебування осіб у захисній споруді (фото 2).

Відповідність п. 9 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

5. Наявність дизельної електростанції (ДЕС) та її справність

Так

Ні

Примітка: укриття не оснащено генератором, що не забезпечує можливість автономного електроживлення у надзвичайних ситуаціях.

Відповідність п. 1 Глави 5 Утримання і експлуатація ДЕС та іншого електрообладнання Розділу III. Забезпечення придатності до використання за призначенням об'єктів фонду та їх окремих частин Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

6. Рівень захаращеності: наявність сторонніх предметів, сміття, речей, що ускладнюють вільний доступ і перебування

Захаращене приміщення

Не захаращене приміщення

Відповідність п. 6 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

7. Доступність до приміщення маломобільних груп

Наявні засоби

Відсутні засоби

Примітка: в укритті не забезпечено безперешкодний доступ для маломобільних груп осіб, що обмежує можливість їх безпечного та самостійного користування укриттям (фото 3).

Відповідність п. 6 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

8. Температура приміщення

Задовільна

Не задовільна

Відповідність п. 8 Глави 4 Порядок заповнення фонду захисних споруд і перебування в ньому Розділу VI. Експлуатація та утримання об'єктів фонду під час його приведення в готовність та використання за призначенням Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

9. Ознаки сирості: наявність плісняви, вологи на стінах, стелі чи підлозі

Наявні

Відсутні

Примітка: в укритті є ознаки підвищеної вологості (фото 4).

Відповідність п. 7 Глави 4 Порядок заповнення фонду захисних споруд і перебування в ньому Розділу VI. Експлуатація та утримання об'єктів фонду під час його приведення в готовність та використання за призначенням Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

10. Наявність евакуаційних маршрутів та виходів, їх доступність

Примітка: в укритті передбачено один основний вхід та один евакуаційний вихід, що забезпечує організований доступ і можливість безпечної евакуації осіб у разі надзвичайної ситуації.

Відповідність п. 5 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

11. Наявність первинних засобів пожежогасіння, обладнання системами внутрішнього протипожежного водопостачання, пожежної автоматики і сигналізації

Так

Ні

Примітка: в укритті відсутні вогнегасники, що не забезпечує можливість оперативного реагування у разі виникнення пожежонебезпечної ситуації.

Відповідність п. 5 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

12. Наявність захисно-герметичних дверей (воріт) та їх справність

Так

Ні

Примітка: в укритті відсутні захисно-герметичні двері.

Відповідність п.2 Глави 2 Утримання та експлуатація захисних пристроїв Розділу III Забезпечення придатності до використання за призначенням об'єктів фонду та їх окремих частин Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

13. Наявність захисно/герметичних віконниць (ставень) та їх справність/захищеність

Так

Ні

Примітка: в укритті відсутні віконні прорізи, що відповідає вимогам безпеки.

Відповідність п.1 Глави 2 Утримання та експлуатація захисних пристроїв Розділу III Забезпечення придатності до використання за призначенням об'єктів фонду та їх окремих частин Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

14. Наявність системи зв'язку (wi-fi мережі) та її справність

Так

Ні

Відповідність п.13 Глави 3. Підтримання об'єктів фонду у готовності до використання за призначенням Розділу V. Організація заходів з утримання, експлуатації та обслуговування об'єктів фонду Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

15. Наявність гідроізоляції, дренажу і вимощення

Так

Ні

Примітка: укриття не обладнане вимощенням, це не забезпечує захист фундаменту та стін від дощової та ґрунтової води

Відповідність п.6 Глави 3. Підтримання об'єктів фонду у готовності до використання за призначенням Розділу III. Забезпечення придатності до використання за призначенням об'єктів фонду та їх окремих частин

16. Наявність шанцевого інструменту (лопата штикова та совкова)

Так

Ні

Примітка: в укритті не відведено спеціальне місце для зберігання шанцевого інструменту.

Відповідність п.2 Глави 1. Основні заходи з підготовки фонду захисних споруд до використання за призначенням Розділу VI. Експлуатація та утримання об'єктів фонду під час його приведення в готовність та використання за призначенням Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

17. Наявність технічної води

Так

Ні

Примітка: в укритті відсутня технічна вода, а також відсутній умивальник для дотримання санітарно-гігієнічних вимог.

Відповідність п.1 Глави 6 Розділу III. Забезпечення придатності до використання за призначенням об'єктів фонду та їх окремих частин Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

18. Наявність питної води

Так

Ні

Примітка: в укритті відсутній запас питної води.

Відповідність п.2 Глави 1. Основні заходи з підготовки фонду захисних споруд до використання за призначенням Розділу VI. Експлуатація та утримання об'єктів фонду під час його приведення в готовність та використання за призначенням Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

19. Наявність запасу продуктів

Так

Ні

Примітка: в укритті запаси продуктів харчування відсутні.

Відповідність п.2 Глави 1. Основні заходи з підготовки фонду захисних споруд до використання за призначенням Розділу VI. Експлуатація та утримання об'єктів фонду під час його приведення в готовність та використання за призначенням Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

20. Наявність засобів першої медичної допомоги

Так

Ні

Примітка: аптечка першої допомоги в укритті відсутня.

Відповідність п.2 Глави 1. Основні заходи з підготовки фонду захисних споруд до використання за призначенням Розділу VI. Експлуатація та утримання об'єктів фонду під час його приведення в готовність та використання за призначенням Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

21. Наявність виносних баків, що щільно закриваються, для нечистот

Так

Ні

Відповідність п.2 Глави 1. Основні заходи з підготовки фонду захисних споруд до використання за призначенням Розділу VI. Експлуатація та утримання об'єктів фонду під час його приведення в готовність та використання за призначенням Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

22. Наявність санвузлів

Так

Ні

Примітка: укриття не облаштоване санвузлами (фото 5).

23. Облаштування

0 Кількість сидячих місць 0 Кількість лежачих місць

Примітка: укриття не облаштоване належними умовами для перебування людей, зокрема відсутні місця для сидіння та лежання (фото 6).

**перевірка щодо системи освітлення, інженерних комунікацій, заземлення електрообладнання, параметрів повітря, справності систем фільтровентиляції, умов для забезпечення захисту населення від іонізуючого випромінювання не здійснювалась у зв'язку з відсутністю необхідних технічних засобів*

Рекомендації за результатами моніторингового візиту:

– вжити заходів щодо приведення протирадіаційного укриття № 65783 відповідно до вимог чинного законодавства, відповідно до Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579, зокрема виготовити проектно - кошторисну документацію;

– забезпечити доступність укриття для маломобільних груп населення, облаштувавши пандуси, зручні входи без порогів, достатню ширину дверей та інші елементи безбар'єрного середовища, що дозволять безперешкодно потрапити до укриття та пересуватися в ньому;

– організувати доступ до мережі Інтернет для забезпечення оперативного зв'язку та інформаційного забезпечення;

– провести контроль ефективності вентиляції та за необхідності встановити додаткові витяжні канали чи систему примусової вентиляції, що гарантує належний рівень повітрообміну;

- обладнати укриття шанцевим інструментом (лопати, ломи, сокири) для забезпечення можливості проведення робіт із очищення, розбирання завалів або інших невідкладних робіт у надзвичайних ситуаціях;
- забезпечити укриття первинними засобами пожежогасіння, обладнання системами внутрішнього протипожежного водопостачання, пожежної автоматики і сигналізації;
- укомплектувати укриття засобами першої медичної допомоги для надання невідкладної допомоги;
- вжити заходів щодо обладнання об'єкта дизельною електростанцією;
- забезпечити наявність виносних баків для збору нечистот, що щільно закриваються, для підтримки санітарних умов у приміщенні;
- забезпечити достатню кількість місць для перебування людей у разі тривалого укриття;
- забезпечити укриття необхідними запасом продуктів, питної та технічної води.

**Регіональний координатор
взаємодії з громадськістю
Уповноваженого Верховної
Ради України з прав людини**

Світлана ДЗЕНІК

**Головний спеціаліст Відділу
сприяння роботі регіональних
представництв Секретаріату
Уповноваженого Верховної Ради
України з прав людини**

Вікторія КОВАЛЬ

**Головний спеціаліст Відділу
сприяння роботі регіональних
представництв Секретаріату
Уповноваженого Верховної Ради
України з прав людини**

Артем ЧЕРНЯК

**Головний спеціаліст Відділу
сприяння роботі регіональних
представництв Секретаріату
Уповноваженого Верховної Ради
України з прав людини**

Микола ПИЛИПЧУК

**Головний спеціаліст Відділу
сприяння роботі регіональних
представництв Секретаріату
Уповноваженого Верховної Ради
України з прав людини**

Юрій ГАБДУЛХАКОК

Фотоматеріали

Фото 1



Фото 2



Фото 3



Фото 4



Фото 5

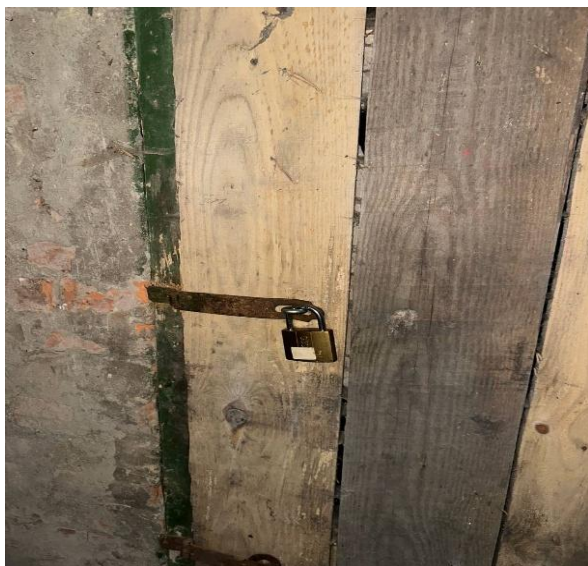


Фото 6

