

ЗВІТ
за результатами моніторингового візиту об'єкту фонду захисних споруд за
адресою: вул. Володимира Вернадського, 9, м. Дніпро та можливості його
використання для укриття населення

06 серпня 2026 року

м. Дніпро

Мета візиту: моніторинг об'єкту фонду захисних споруд щодо можливості використання його для укриття населення як найпростішого укриття відповідно до вимог статті 13 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини».

Склад моніторингової групи:

Комишний Володимир Васильович - головний спеціаліст Відділу сприяння роботі регіональних представництв Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Логойда Марія Миколаївна - регіональний координатор взаємодії з громадськістю Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Дніпропетровській області.

Моніторинговий візит проводився у присутності - коменданта учбового корпусу № 1 Панькової Ірини Павлівни.

Назва об'єкта моніторингу, адреса, форма власності, керівництво установи, інша інформація:

Повна назва об'єкта моніторингу: найпростіше укриття на базі Дніпровського Державного медичного університету Міністерства охорони здоров'я України.

Повна адреса об'єкта моніторингу: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Володимира Вернадського 9.

Форма власності: державна.

Балансоутримувач (власник) об'єкту моніторингу: Дніпровський Державний медичний університет Міністерства охорони здоров'я України.

Інформація про здійснення попереднього моніторингового візиту:

Попередній моніторинговий візит не здійснювався.

Загальна характеристика об'єкту (споруди, будівлі, приміщення):

Підвальне приміщення (фото № 1, 2).

Максимальна можливість заповнення укриття

Кількість осіб: до 15 осіб (згідно акту ДСНС).

Кількість осіб, яка ймовірно використає укриття

Кількість осіб: до 15 осіб (згідно акту ДСНС).

1. Наявність показчиків руху до укриття

☒ Так

☐ Ні

Примітка: наявні показчики руху до укриття. Разом з тим відсутня інформаційна таблицка на вхідній групі захисної споруди (укриття) відповідно до вимог наказу МВС України від 09.07.2018 № 579 (табличка має містити передбачену інформацію: номер споруди, найменування балансоутримувача, місце зберігання ключів, контактні дані відповідальної особи тощо) (фото № 3, 4, 5).

Відповідність п. 3, 4 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

2. Доступність укриття (відчинений/зачинений вхід, наявність замків/ключів і у кого)

☒ Так

☐ Ні

Примітка: укриття функціонує у цілодобовому режимі, ключі для забезпечення доступу до укриття зберігаються на вахті.

Відповідність п. 3 Глави I Утримання та експлуатація сховищ Розділу III. Утримання та експлуатація сховищ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

3. Наявність у приміщенні вікон

☐ Так

☒ Ні

4. У разі наявності вікон у приміщенні чи наявні елементи захисту віконних прорізів (металеві ставні, захисні жалюзі тощо)

☐ Так

☒ Ні

Відповідність п.2 Розділу IV. Облаштування (приспосовання) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

5. Наявність вентиляції

☒ Так

☐ Ні

Примітка: приміщення укриття обладнане системою природної вентиляції з вентиляційними каналами для забезпечення повітрообміну.

Відповідність п. 5 Глави 4 Утримання та експлуатація систем вентиляції Розділу III. Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

6. Наявність освітлення/електроенергії

☒ Так

☐ Ні

Примітка: приміщення освітлюється на достатньому рівні.

Відповідність п. 9 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

7. Рівень захаращеності: наявність сторонніх предметів, сміття, речей, що ускладнюють вільний доступ і перебування

☐ Захаращене приміщення ☒ Не захаращене приміщення

*Відповідність п. 6 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд
Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом
Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

8. Доступність до приміщення маломобільних груп

☒ Наявні засоби ☐ Відсутні засоби

Примітка: наявний саморобний дерев'яний помост для забезпечення доступу в укриття для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (фото № 6).

*Відповідність п. 6 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд
Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом
Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

9. Температура в укритті

☒ Задовільна ☐ Не задовільна

*Відповідність п. 8 Глави 4 Порядок заповнення фонду захисних споруд і перебування в ньому Розділу
VI. Експлуатація та утримання об'єктів фонду під час його приведення в готовність та використання
за призначенням Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту,
затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

10. Ознаки сирості: наявність плісняви, вологі на стінах, стелі чи підлозі

☒ Наявні ☐ Відсутні

Примітка: виявлено вологі ділянки стін із ознаками підвищеної вологості та пошкодженням оздоблювального покриття (фото № 7).

*Відповідність п. 7 Глави 4 Порядок заповнення фонду захисних споруд і перебування в ньому Розділу
VI. Експлуатація та утримання об'єктів фонду під час його приведення в готовність та використання
за призначенням Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту,
затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

11. Наявність засобів пожежогасіння

☒ Так ☐ Ні

Примітка: виявлено вогнегасники з простроченим терміном придатності (фото № 8, 9).

*Відповідність п. 2 Глави 2 Оцінка стану готовності об'єктів фонду Розділу V. Організація заходів з
утримання, експлуатації та обслуговування об'єктів фонду Вимог щодо утримання та експлуатації
захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від
09 липня 2018 року № 579*

12. Облаштування

Кількість сидячих місць

*Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і
найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту,
затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

13. Зручність та придатність до використання: місця для сидіння є зручними та придатними для використання.

14. Наявність шанцевого інструменту (лопата штикова та совкова)

☒ Так

☐ Ні

Примітка: наявний шанцевий інструмент (фото № 10).

Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (приспосовання) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

15. Наявність технічної води

**за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

☐ Так

☒ Ні

Примітка: відсутній запас технічної води.

Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (приспосовання) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

16. Наявність питної води

**за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

☒ Так

☐ Ні

Примітка: в укритті забезпечено запас питної води (фото № 11).

Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (приспосовання) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

17. Наявність запасу продуктів

**за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

☐ Так

☒ Ні

Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (приспосовання) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

18. Наявність засобів первинної медичної допомоги

**за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

☒ Так

☐ Ні

Примітка: виявлено аптечку з простроченим терміном придатності (до квітня 2024 року) (фото № 12, 13).

Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (приспосовання) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

19. Наявність виносних баків, що щільно закриваються, для нечистот

**за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

☐ Так

☒ Ні

Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (приспосовання) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

20. Наявність приладів безперебійного живлення

*за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено

☒ Так☐ НіПримітка: 1 генератор.

Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (приспосовання) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

21. Наявність санвузлів

*за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено

☒ Так☐ НіПримітка: у приміщенні укриття наявний один санвузол (фото № 14).

Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (приспосовання) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

22. Наявність системи зв'язку (wi-fi мережі)

*за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено

☒ Так☐ Ні

Примітка: в укритті забезпечено наявність мобільного зв'язку, а також доступ до мережі Інтернет через Wi-Fi, що дозволяє підтримувати зв'язок і оперативно отримувати інформацію під час перебування в захисній споруді (фото № 15).

Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (приспосовання) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

23. Наявність системи оповіщення (про оголошення загрози/відбій загрози)

*за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено

Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (приспосовання) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

☐ Так☒ Ні

Відповідність Глави 7 Утримання та експлуатація систем зв'язку і оповіщення Розділу III. Утримання та експлуатація сховищ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

24. Наявність системи відеоспостереження

*за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено

☐ Так☒ Ні

Рекомендації за результатами моніторингового візиту (балансоутримувачу):

- забезпечити виготовлення та встановлення інформаційної таблички на вхідній групі захисної споруди (укриття) відповідно до вимог наказу МВС України від 09.07.2018 № 579. Табличка має містити передбачену інформацію (номер

споруди, найменування балансоутримувача, місце зберігання ключів, контактні дані відповідальної особи тощо) та відповідати встановленим розмірам і стандартам зовнішнього оформлення;

- забезпечити укриття аптечкою першої допомоги з необхідним базовим набором лікарських засобів та медичних виробів, зокрема перев'язувальних матеріалів, відповідно до вимог, визначених до наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09.07.2018 № 579 (зі змінами);

- усунути причини зволоження стіни, провести необхідні ремонтні роботи з відновлення та гідроізоляції пошкодженої ділянки, а також забезпечити належний санітарно-технічний стан стін та недопущення подальшого проникнення вологи в приміщення укриття;

- забезпечити проведення технічного обслуговування або заміну прострочених вогнегасників на справні та придатні до використання;

- забезпечити приміщення укриття необхідним запасом технічної води.

**Головний спеціаліст Відділу
сприяння роботі
регіональних представництв
Секретаріату Уповноваженого
Верховної Ради України
з прав людини**



Володимир КОМИШНИЙ

**Регіональний координатор взаємодії
з громадськістю Уповноваженого Верховної
Ради України з прав людини
у Дніпропетровській області**



Марія ЛОГОЙДА

Фотоматеріали

Фото № 1



Фото № 2



Фото № 3



Фото № 4



Фото № 5



Фото № 6

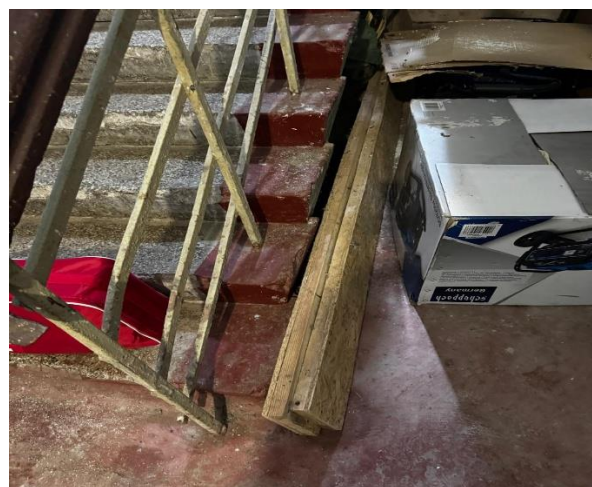


Фото № 7

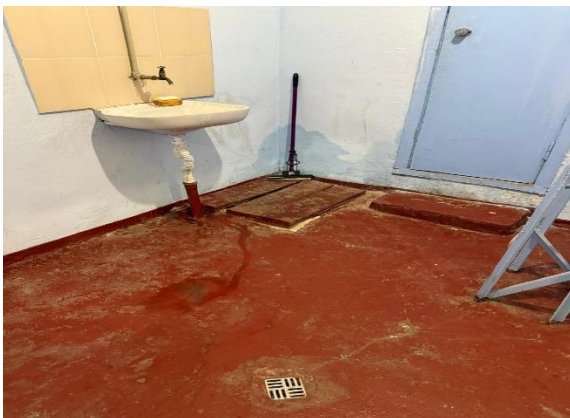


Фото № 8



Фото № 9



Фото № 10



Фото № 11



Фото № 12



Фото № 13

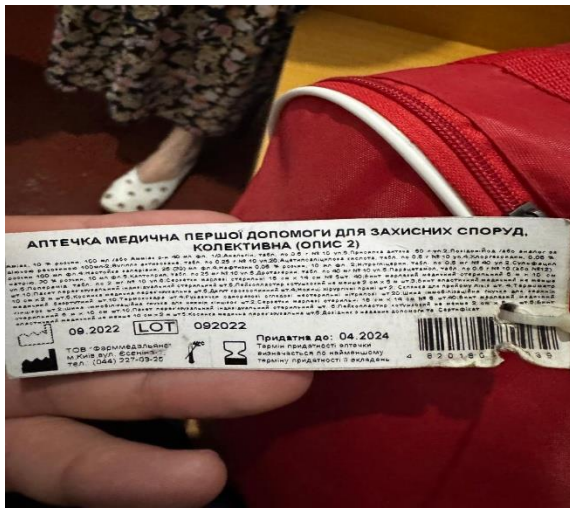


Фото № 14



Фото № 15

