

ЗВІТ
за результатами моніторингового візиту об'єкту фонду захисних споруд
за адресою: м. Вінниця, вул. Київська, 68
та можливості його використання для укриття населення

дата візиту: 05.08.2025

населений пункт: м. Вінниця

Мета моніторингового візиту: перевірка можливості використання об'єкту для укриття населення.

Проводиться відповідно до вимог статті 13 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини».

Склад моніторингової групи:

Захарчук Ірина Анатоліївна – головний спеціаліст Відділу сприяння роботі регіональних представництв Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Мережко Володимир Миколайович – регіональний координатор проєкту ОБСЄ з національних меншин у Вінницькій області.

Моніторинговий візит проводився у присутності:

Хрипливого Івана Івановича – фахівця з питань цивільного захисту комунального некомерційного підприємства «Вінницька міська клінічна лікарня швидкої допомоги» Вінницької міської ради Вінницької області;

Лук'янчук Олени Павлівни – завідувача господарством комунального некомерційного підприємства «Вінницька міська клінічна лікарня швидкої допомоги» Вінницької міської ради Вінницької області.

Назва об'єкта моніторингу, адреса, форма власності, керівництво установи, інша інформація:

Повна назва об'єкта моніторингу: об'єкт цивільного захисту на базі сховища комунального некомерційного підприємства «Вінницька міська клінічна лікарня швидкої допомоги» Вінницької міської ради Вінницької області (далі – КНП «Вінницька МКЛШД»);

Повна адреса об'єкта моніторингу: вулиця Київська, 68, м. Вінниця;

Форма власності: комунальна;

Балансоутримувач: Вінницька міська рада.

Об'єкт включено до фонду захисних споруд відповідно до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 09.07.2018 № 579 «Про затвердження вимог з питань використання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту».

Інформація про здійснення попереднього моніторингового візиту:
попередній моніторинговий візит не здійснювався.

Загальна характеристика об'єкту (споруди, будівлі, приміщення):

Сховище є окремо розташована, заглиблена і обсипана ґрунтом, прямокутної форми споруда цивільного захисту, виконана в залізобетонних конструкціях з неповним каркасом.

Жорсткість будівлі забезпечується жорстким диском покриття, поздовжніми та поперечними стінами. Загальна площа захисної споруди 515,1 м².

На воротах сховища наявна табличка розміром 50х60 із написом «Сховище № 00023 КНП «ВМКЛШМД», на якій зазначена інформація про відповідальну особу, номери телефонів та місце знаходження ключів. Інформація про балансоутримувача відсутня.

У сховищі облаштовані 2 операційно-перев'язувальні кімнати, окремі приміщення для генератора, системи вентиляції, буфетна, санвузли, а також приміщення для ємностей запасу питної води.

Вид захисної споруди

☒ **Захисна споруда** ☐ **Споруда** ☐ **Найпростіше**
(сховище або протирадіаційне подвійного призначення) **укриття**

Примітка: Сховище № 00023.

Відповідність п.3 Розділу I. Загальні положення Вимог щодо забезпечення нумерації та здійснення обліку фонду захисних споруд цивільного захисту, затверджених Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Наявність акту оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття населення як найпростішого укриття, виданого органами місцевого самоврядування, районними в м. Києві та Севастополі держадміністраціями

☐ **Так** ☒ **Ні**

Примітка: Акт оцінки стану готовності захисної споруди цивільного захисту сховища, протирадіаційного укриття в КНП «Вінницька МКЛШД» відсутній.

Відповідність п.9 Вимог щодо забезпечення нумерації та здійснення обліку фонду захисних споруд цивільного захисту, затверджених Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Наявність показчиків руху до укриття☒ Так☐ Ні

Відповідність п. 3, 4 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Доступність укриття (відчинений/зачинений вхід, наявність замків/ключів і у кого)☒ Так☐ Ні

Примітка: ключі від сховища знаходяться у відповідальних чергових – водіїв, чергового лікаря.

Відповідність п. 3 Глави 1 Утримання та експлуатація сховищ Розділу III. Утримання та експлуатація сховищ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Загальна кількість наявних евакуаційних маршрутів та виходів, їх доступність:

Сховище має один вхід та один аварійний вихід. Вхід у споруду передбачений по пандусу. Пандус входу складної форми, захищений зовнішніми стінами із бетонних блоків та цегляної кладки, покриття під пандусом залізобетонне - збірно-монолітне.

Захист входів та інших проїм у сховищі здійснене шляхом встановлення типових захисних і герметичних дверей, воріт і ставень.

Відповідність п.8 Глави 2 Розділу VI Організація заходів з утримання, експлуатації та обслуговування захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Наявність/відсутність вікон у приміщенні. Їхній розмір, розташування, ступінь захищеності (наприклад, наявність захисних екранів, ґрат тощо)☐ Так☒ Ні

Відповідність п.1 Глави 2 Розділу III Утримання та експлуатація сховищ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Наявність шанцевого інструменту (лопата штикова та совкова)☒ Так☐ Ні

Примітка: У сховищі в окремій шафі розташований шанцевий інструмент:

2 домкрата (механічний і гідравлічний), 2 кувалди, ножиці для різання дроту, 3 цвяходери, 2 кіркомотиги, 3 штикових лопати, 3 совкових лопати, 2 шлямбура, 2 сокири, пилка-ножівка по дереву, пилка-ножівка по металу.

Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Передбачає забезпеченість укриття лопатами штиковою та совковою, ломом сокирами пилами-ножівками по дереву, по металу тощо.

Наявність технічної води

☒ Так

☐ Ні

Примітка: У приміщенні наявна централізована система водопостачання.

У випадку пошкодження зовнішньої мережі господарсько-питного водопроводу, в окремому приміщенні (№ 5) передбачене влаштування чотирьох ємностей для зберігання аварійного запасу питної води сумарною ємністю 4 м³.

Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Наявність питної води

☒ Так

☐ Ні

Примітка: Запас води забезпечується із чотирьох ємностей, розташованих у окремому приміщенні (№ 5) сумарною ємністю 4 м³.

Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 (2 л на добу на одну особу)

Наявність запасу продуктів

☐ Так

☒ Ні

Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Наявність аптечки та її наповненість

☒ Так

☐ Ні

Примітка: Ліки та перев'язочні матеріали знаходяться в окремих шафах, що розташовані в укритті, а також в операційно-перев'язувальних кімнатах.

На вході у приміщення розташовані дезінфікуючі засоби «Sterinol», термін зберігання яких закінчився у травні 2024 року.

Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Наявність виносних баків, що щільно закриваються, для нечистот

☒ Так

☐ Ні

Примітка: Для відведення стоків від санітарно-технічного обладнання передбачено влаштування системи побутової каналізації. У випадку пошкодження зовнішньої каналізації, в сховищі є фекальний бак.

Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Наявність вентиляції

☒ Так

☐ Ні

Примітка: У приміщеннях сховища наявна примусова припливно-витяжна вентиляція з підігрівом повітря в холодний та перехідний періоди року.

Системи вентиляції у сховищі вмикаються після заповнення захисної споруди людьми, що укриваються по сигналу «Повітряна тривога». Працюють загально-обмінні системи припливної та витяжної вентиляції.

Відповідність п. 5 Глави 4 Утримання та експлуатація систем вентиляції Розділу III. Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Наявність освітлення/електроенергії

☒ Так

☐ Ні

Відповідність п. 9 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Наявність приладів безперебійного живлення

☒ Так

☐ Ні

Примітка: Сховище обладнане дизельним генератором, який розташований в окремому приміщенні сховища, з встановленими захисними і герметичними дверима.

Генератор має потужність 70 kWt , ємність паливного баку – 290л, розхід палива – 18 літрів на годину.

Поряд в окремому приміщенні знаходиться бак з додатковим запасом палива.

Відповідність п. 2 Глави 5 Розділу III. Утримання та експлуатація сховищ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Наявність санвузлів

☒ Так

☐ Ні

Примітка: Приміщення укриття обладнане санвузлами, крім того біля одного унітаза розташовані поручні для зручності маломобільних груп, біля нього забезпечено достатньо місця для маневрування крісла колісного.

Відповідність п. 10 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Температура☒ Задовільна☐ Не задовільна

Примітка: Під час здійснення моніторингу у приміщенні було +16°C, відповідно до показів термометра.

Відповідність п. 5 Глави 3 Утримання та експлуатація огорожувальних захисних конструкцій Розділу III. Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 (не нижче ніж +10 °C)

Відповідність п. 8 Глави 4 Порядок заповнення фонду захисних споруд і перебування в ньому Розділу VII. Експлуатація та утримання фонду захисних споруд під час його приведення в готовність та використання за призначенням (не вище ніж +33 °C)

Ознаки сирості: наявність плісняви, вологи на стінах, стелі чи підлозі☐ Наявні☒ Відсутні

Примітка: Для спостереження за вологістю у сховищі розташований гігрометр психометричний

Відповідність п. 5 Глави 3 Утримання та експлуатація огорожувальних захисних конструкцій Розділу III. Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 (не вище ніж 70 %)

Доступність до приміщення маломобільними групами☒ Наявні засоби☐ Відсутні засоби

Примітка: Вхід в укриття здійснюється по пандусу.

Відповідність п. 6 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Наявність вогнегасників☒ Так☐ Ні

Примітка: У приміщенні наявні вогнегасники, а також автоматична система пожежогасіння

Відповідність п. 5 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Наявність системи відеоспостереження☐ Так☒ Ні**Наявність системи зв'язку**☐ Так☒ Ні

Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579, 2 л на добу на одну особу

Наявність Wi-Fi (мобільний інтернет)☐ Так☒ Ні**Наявність системи оповіщення (про оголошення загрози/відбій загрози)**☒ Так☐ Ні

Відповідність Глави 7 Утримання та експлуатація систем зв'язку і оповіщення Розділу III. Утримання та експлуатація сховищ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Максимальна можливість заповнення укриття

Кількість осіб: 100

Кількість осіб, яка ймовірно використає укриття

Кількість осіб: 70

Рівень захащеності: наявність сторонніх предметів, сміття, речей, що ускладнюють вільний доступ і перебування☐ Захащене приміщення☒ Не захащене приміщення

Відповідність п. 6 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Облаштування Кількість сидячих місць Кількість лежачих місць

Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Наявність складних стільців або інших мобільних сидінь☒ Так☐ Ні

У сховищі знаходяться крісла-каталки, а також ходунки ролери.

Кількість доступних місць для сидіння: 70

Зручність та придатність до використання: Усі меблі придатні для використання. Окрім наявних ліжок, у приміщенні є додаткові матраци.

Рекомендації за результатами моніторингового візиту:

1. Звернутись до територіального органу ДСНС з метою огляду об'єкта (сховища) щодо можливості його використання для укриття.

2. Забезпечити укриття мінімальним запасом продуктів харчування, з розрахунку на можливу кількість людей в укритті.
3. Забезпечити укриття засобами зв'язку.

Додаток: фотоматеріали.

**Головний спеціаліст
Відділу сприяння роботі
регіональних представництв
Секретаріату Уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини**



Ірина ЗАХАРЧУК

**Регіональний координатор
проєкту ОБСЄ з національних
меншин у Вінницькій області**



Володимир МЕРЕЖКО

Фотоматеріали

Фото 1




Фото 2



Фото 3



Фото 4

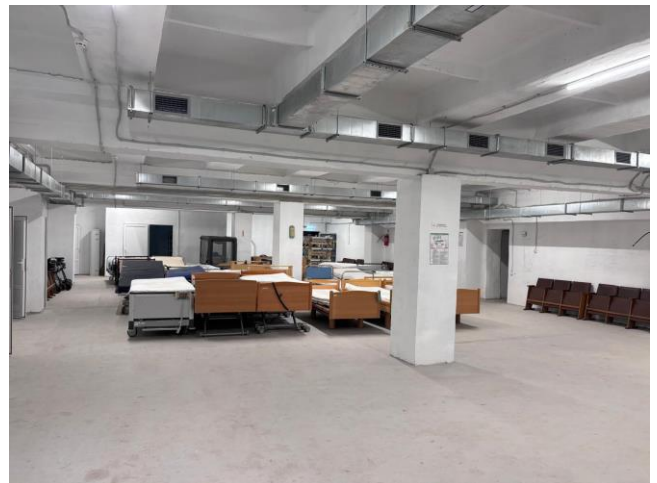

Φoto 5



Φoto 6



Φoto 7



Φoto 8

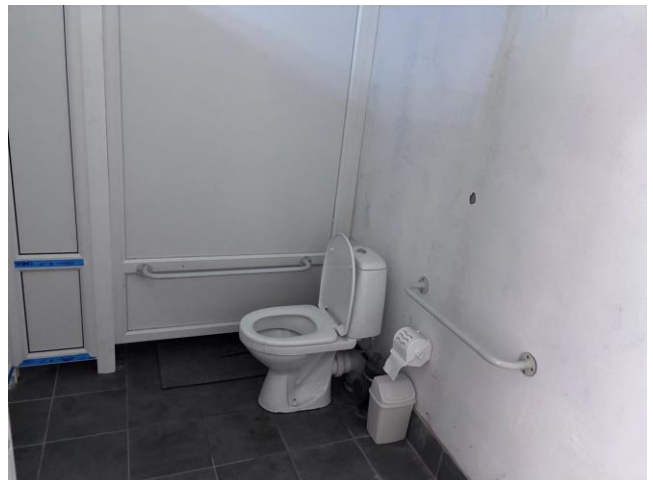


Фото 9



Фото 10



Фото 11



Фото 12

