

ЗВІТ

за результатами моніторингового візиту до захисної споруди цивільного захисту (сховища, протирадіаційного укриття) та споруди подвійного призначення із захисними властивостями сховища

18.12.2025

м. Рівне

Мета візиту: моніторинг об'єкту фонду захисних споруд щодо можливості використання його для укриття населення відповідно до вимог статті 13 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини».

Склад моніторингової групи:

Корнійчук Олександр Васильович – Представник Уповноваженого у Рівненській області;

Коваль Вікторія Олегівна – головний спеціаліст Відділу сприяння роботі регіональних представництв;

Черняк Артем Сергійович – головний спеціаліст Відділу сприяння роботі регіональних представництв;

Українець Тетяна Володимирівна – головний спеціаліст Відділу сприяння роботі регіональних представництв;

Пилипчук Микола Володимирович – головний спеціаліст Відділу сприяння роботі регіональних представництв.

Моніторинговий візит проводився у присутності: *головного інженер-технолога Таврюченко В.Б.*

Назва об'єкта моніторингу, адреса, форма власності, керівництво установи, інша інформація:

Повна назва об'єкта моніторингу: Протирадіаційне укриття № 67802 на базі Товариства з обмеженою відповідальністю « ЦУМ РІВНЕ» (далі – ТОВ).

Повна адреса об'єкта моніторингу: вул. Соборна, буд. 17, м. Рівне, Рівненський район, Рівненська область, 33028.

Форма власності: приватна.

Балансоутримувач (власник) об'єкту моніторингу: Товариство з обмеженою відповідальністю « ЦУМ РІВНЕ».

Інформація про здійснення попереднього моніторингового візиту:
попередній моніторинговий візит не здійснювався.

Загальна характеристика об'єкту (споруди, будівлі, приміщення):
Протирадіаційне укриття вбудоване у будівлю із 5-ти поверхів, має площу 102,2 м² і розраховане на 150 осіб. Санітарний стан укриття задовільний, приміщення чисте та придатне для тимчасового перебування населення у разі надзвичайних ситуацій.

Укриття забезпечує необхідний рівень захисту та комфорт для людей, що робить його придатним для використання за призначенням.

Максимальна можливість заповнення об'єкту

Кількість осіб: 150 осіб.

Кількість осіб, яка ймовірно використає укриття

Кількість осіб: 150 осіб.

1. Наявність показників руху до об'єкту

☒ Так

☐ Ні

Примітка: Вхід до укриття позначений інформаційною вивіскою (фото 1). В будівлі також наявні показники, що вказують шлях до укриття (фото 2).

Відповідність п. 3, 4 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

2. Доступність об'єкту (загальнодоступний/лише для працівників критично важливих об'єктів і людей у зонах підвищеної небезпеки (стаття 32 КЦЗУ), наявність замків/ключів і у кого)

☒ Загальнодоступне

☐ Для працівників

☐ Не доступне

Примітка: Укриття доступне кожному. Ключі знаходяться у чергового охорони та головного інженера-технолога.

Відповідність п. 3 Глави I Утримання та експлуатація сховищ Розділу III. Утримання та експлуатація сховищ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

3. Наявність вентиляції, її справність (наявність/відсутність фільтрів)

☒ Так

☐ Ні

Примітка: В укритті наявна система механічної вентиляції, яка забезпечує базовий повітрообмін та сприяє підтриманню допустимих умов для перебування людей під час надзвичайних ситуацій (фото 3).

Відповідність п. 5 Глави 4 Утримання та експлуатація систем вентиляції Розділу III. Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

4. Наявність освітлення/електроенергії

☒ Так

☐ Ні

Примітка: Наявне штучне освітлення, що забезпечує належну видимість і безпеку під час перебування осіб у захисній споруді, а також наявність електроенергії для його стабільного функціонування.

*Відповідність п. 9 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд
Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом
Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

5. Наявність дизельної електростанції (ДЕС) та її справність

☒ Так

☐ Ні

Примітка: Укриття оснащено генератором, що перебуває у повністю справному стані. Обладнання забезпечує можливість автономного електроживлення у надзвичайних ситуаціях, що підвищує рівень безпеки та функціональності укриття.

*Відповідність п. 1 Глави 5 Утримання і експлуатація ДЕС та іншого електрообладнання Розділу III. Забезпечення придатності до використання за призначенням об'єктів фонду та їх окремих частин
Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом
Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

6. Рівень захищеності: наявність сторонніх предметів, сміття, речей, що ускладнюють вільний доступ і перебування

☐ Захищене приміщення

☒ Не захищене приміщення

*Відповідність п. 6 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд
Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом
Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

7. Доступність до приміщення маломобільних груп

☒ Наявні засоби

☐ Відсутні засоби

*Відповідність п. 6 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд
Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом
Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

8. Температура приміщення

☒ Задовільна

☐ Не задовільна

*Відповідність п. 8 Глави 4 Порядок заповнення фонду захисних споруд і перебування в ньому Розділу VI. Експлуатація та утримання об'єктів фонду під час його приведення в готовність та використання за призначенням
Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом
Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

9. Ознаки сирості: наявність плісняви, вологи на стінах, стелі чи підлозі

☐ Наявні

☒ Відсутні

Примітка: Укриття перебуває у сухому стані, ознак підвищеної вологості не виявлено.

Відповідність п. 7 Глави 4 Порядок заповнення фонду захисних споруд і перебування в ньому Розділу VI. Експлуатація та утримання об'єктів фонду під час його приведення в готовність та використання

за призначенням Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

10. Наявність евакуаційних маршрутів та виходів, їх доступність

Примітка: В укритті наявний два основних вход та один евакуаційний вихід, який підсвічується відповідною вивіскою і знаходиться у вільному доступі.

Відповідність п. 5 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

11. Наявність первинних засобів пожежогасіння, обладнання системами внутрішнього протипожежного водопостачання, пожежної автоматики і сигналізації

☒ Так

☐ Ні

Примітка: В укритті наявні вогнегасники з чинним терміном придатності, що забезпечує можливість оперативного реагування у разі виникнення пожежонебезпечної ситуації (фото 4). Засоби пожежогасіння розміщені у доступних місця.

Відповідність п. 5 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

12. Наявність захисно-герметичних дверей (воріт) та їх справність

☒ Так

☐ Ні

Примітка: В укритті наявні захисно-герметичні двері, технічний стан яких справний.

Відповідність п.2 Глави 2 Утримання та експлуатація захисних пристроїв Розділу III Забезпечення придатності до використання за призначенням об'єктів фонду та їх окремих частин Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

13. Наявність захисно/герметичних віконниць (ставень) та їх справність/захищеність

☐ Так

☒ Ні

Примітка: В укритті відсутні вікна, що відповідає вимогам безпеки та забезпечує додатковий захист від можливих зовнішніх небезпек.

Відповідність п.1 Глави 2 Утримання та експлуатація захисних пристроїв Розділу III Забезпечення придатності до використання за призначенням об'єктів фонду та їх окремих частин Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

14. Наявність системи зв'язку (wi-fi мережі) та її справність

☒ Так

☐ Ні

Примітка: Захисна споруда обладнана бездротовою мережею доступу до Інтернету (Wi-Fi) (фото 5).

Відповідність п.13 Глави 3. Підтримання об'єктів фонду у готовності до використання за призначенням Розділу V. Організація заходів з утримання, експлуатації та обслуговування об'єктів фонду Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

15. Наявність гідроізоляції, дренажу і вимощення

☒ Так

☐ Ні

Примітка: Укриття обладнане вимощенням, що забезпечує захист фундаменту та стін від дощової та ґрунтової води.

Відповідність п.6 Глави 3. Підтримання об'єктів фонду у готовності до використання за призначенням Розділу III. Забезпечення придатності до використання за призначенням об'єктів фонду та їх окремих частин

16. Наявність шанцевого інструменту (лопата штикова та совкова)

☒ Так

☐ Ні

Примітка: В укритті облаштовано місце (тумбу) для зберігання шанцевого інструменту, на дверцятах якої розміщено вивіску з переліком наявного обладнання (фото 6). На момент моніторингового візиту тумба була зачинена, однак під час оголошення повітряної тривоги охороною забезпечується її відкриття.

Відповідність п.2 Глави 1. Основні заходи з підготовки фонду захисних споруд до використання за призначенням Розділу VI. Експлуатація та утримання об'єктів фонду під час його приведення в готовність та використання за призначенням Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

17. Наявність технічної води

☒ Так

☐ Ні

Примітка: В укритті передбачене централізоване водопостачання, яке забезпечує безперебійний доступ до питної та технічної води для персоналу та відвідувачів.

Відповідність п.1 Глави 6 Розділу III. Забезпечення придатності до використання за призначенням об'єктів фонду та їх окремих частин Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

18. Наявність питної води

☒ Так

☐ Ні

Примітка: Відповідно до пункту 2 розділу IV Утримання та експлуатація ПРУ та підпункту 14 пункту 3 підрозділу 1 Основні заходи з підготовки фонду захисних споруд до використання за призначенням розділу VII Експлуатація та утримання фонду захисних споруд під час його приведення в готовність та використання за призначенням Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного

захисту, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 укриття обладнане системою водопостачання. Однак в укритті також наявні бутлі з питною водою, що забезпечують можливість користування водою безпосередньо в приміщенні (фото 7).

Відповідність п.2 Глави 1. Основні заходи з підготовки фонду захисних споруд до використання за призначенням Розділу VI. Експлуатація та утримання об'єктів фонду під час його приведення в готовність та використання за призначенням Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

19. Наявність запасу продуктів

☐ Так

☒ Ні

Відповідність п.2 Глави 1. Основні заходи з підготовки фонду захисних споруд до використання за призначенням Розділу VI. Експлуатація та утримання об'єктів фонду під час його приведення в готовність та використання за призначенням Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

20. Наявність засобів першої медичної допомоги

☒ Так

☐ Ні

Примітка: В укритті наявна аптечка з необхідними засобами першої медичної допомоги (фото 8). Також укриття забезпечене протигазами у достатній кількості та різних розмірів, що відповідає потребам користувачів (фото 9).

Відповідність п.2 Глави 1. Основні заходи з підготовки фонду захисних споруд до використання за призначенням Розділу VI. Експлуатація та утримання об'єктів фонду під час його приведення в готовність та використання за призначенням Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

21. Наявність виносних баків, що щільно закриваються, для нечистот

☒ Так

☐ Ні

Відповідність п.2 Глави 1. Основні заходи з підготовки фонду захисних споруд до використання за призначенням Розділу VI. Експлуатація та утримання об'єктів фонду під час його приведення в готовність та використання за призначенням Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

22. Наявність санвузлів

☒ Так

☐ Ні

Примітка: Укриття обладнане трьома біотуалетами, що забезпечує базові санітарні потреби осіб, які в ньому перебувають (фото 10).

23. Облаштування

25

Кількість сидячих місць

0

Кількість лежачих місць

Примітка: Укриття облаштоване стільцями та столами, що забезпечує можливість тимчасового розміщення та перебування осіб під час повітряної тривоги або іншої надзвичайної ситуації (фото 11, 12). Наявне обладнання розміщене з урахуванням вимог безпеки та не перешкоджає вільному проходу до евакуаційних виходів.

**перевірка щодо системи освітлення, інженерних комунікацій, заземлення електрообладнання, параметрів повітря, справності систем фільтровентиляції, умов для забезпечення захисту населення від іонізуючого випромінювання не здійснювалась у зв'язку з відсутністю необхідних технічних засобів*

Рекомендації за результатами моніторингового візиту:

– укомплектувати укриття запасом харчових продуктів тривалого зберігання, що забезпечить можливість підтримання життєдіяльності осіб під час тривалого перебування в укритті;

– забезпечити доступність укриття для маломобільних груп населення, облаштувавши пандуси, зручні входи без порогів, достатню ширину дверей та інші елементи безбар'єрного середовища, що дозволять безперешкодно потрапити до укриття та пересуватися в ньому.

**Представник Уповноваженого
у Рівненській області**

**Головний спеціаліст Відділу
сприяння роботі регіональних
представництв Секретаріату
Уповноваженого Верховної Ради
України з прав людини**

**Головний спеціаліст Відділу
сприяння роботі регіональних
представництв Секретаріату
Уповноваженого Верховної Ради
України з прав людини**

**Головний спеціаліст Відділу
сприяння роботі регіональних
представництв Секретаріату
Уповноваженого Верховної Ради
України з прав людини**


**Головний спеціаліст Відділу
сприяння роботі регіональних
представництв Секретаріату
Уповноваженого Верховної Ради
України з прав людини**



Олександр КОРНІЙЧУК



Вікторія КОВАЛЬ



Тетяна УКРАЇНЕЦЬ



Микола ПИЛИПЧУК



Артем ЧЕРНЯК

Фотоматеріали

Фото 1



Фото 2



Фото 3



Фото 4

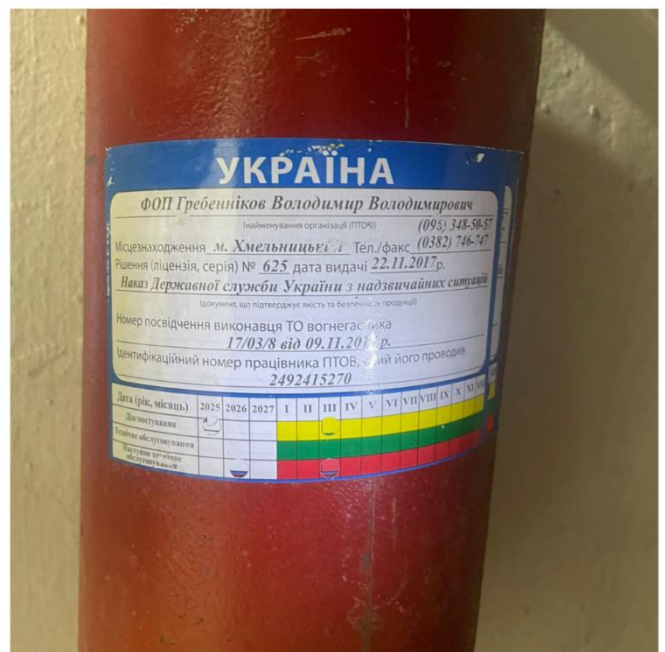


Фото 5



Фото 6

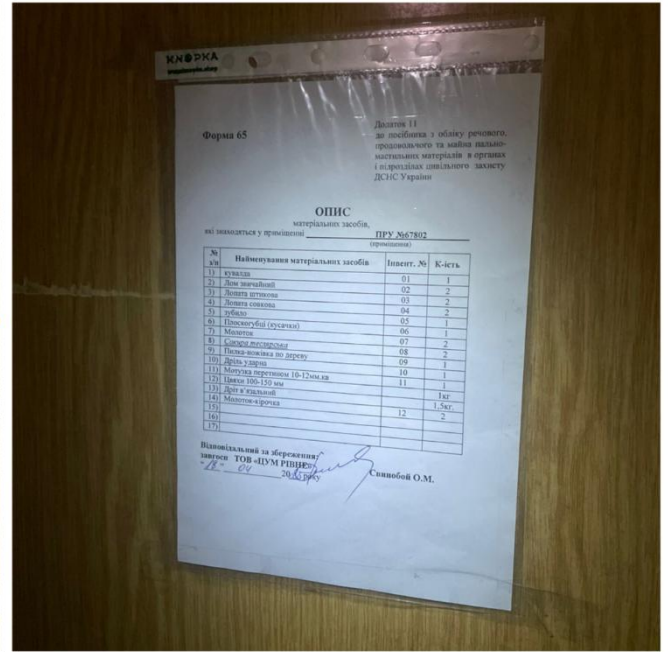


Фото 7

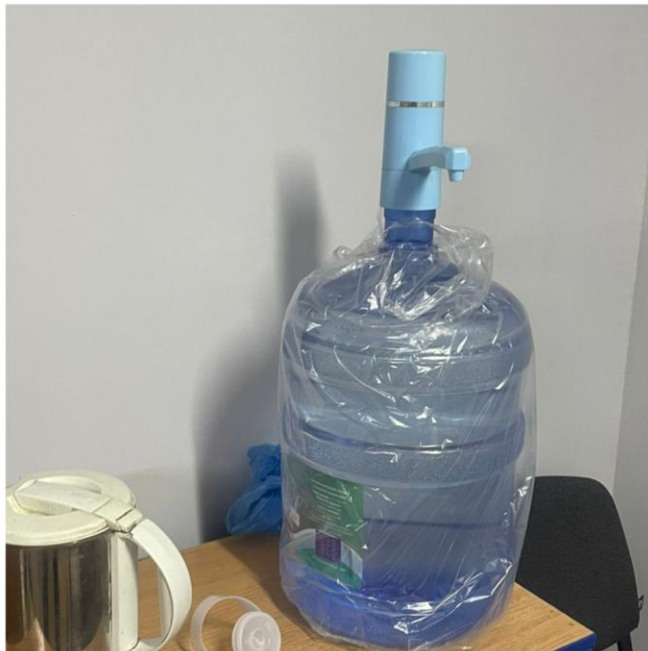


Фото 8



Фото 9



Фото 10



Фото 11

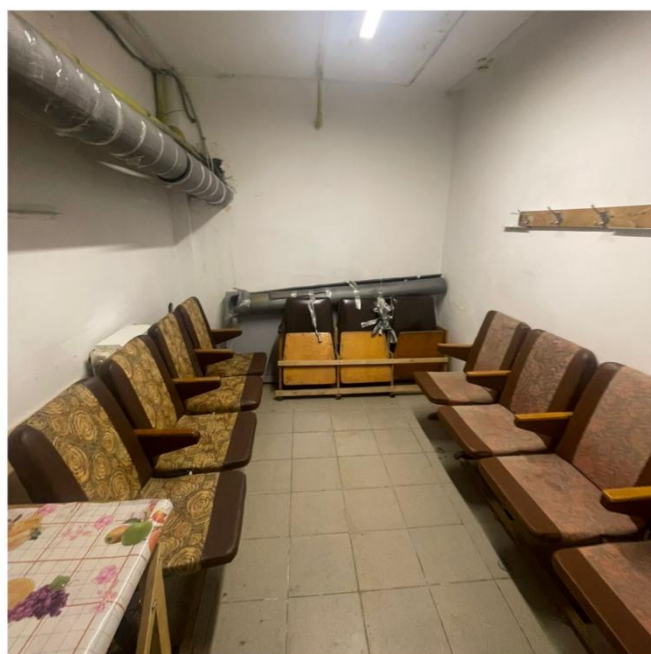


Фото 12

