

ЗВІТ
за результатами моніторингового візиту об'єкту фонду захисних споруд
за адресою: м. Вінниця, вул. Київська, 68
та можливості його використання для укриття населення

дата візиту: 05.08.2025

населений пункт: м. Вінниця

Мета моніторингового візиту: перевірка можливості використання об'єкту для укриття населення як найпростішого укриття.

Проводиться відповідно до вимог статті 13 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини».

Склад моніторингової групи:

Захарчук Ірина Анатоліївна – головний спеціаліст Відділу сприяння роботі регіональних представництв Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Мережко Володимир Миколайович – регіональний координатор проєкту ОБСЄ з національних меншин у Вінницькій області.

Моніторинговий візит проводився у присутності:

Хрипливого Івана Івановича – фахівця з питань цивільного захисту комунального некомерційного підприємства «Вінницька міська клінічна лікарня швидкої допомоги» Вінницької міської ради Вінницької області;

Лук'янчук Олени Павлівни – завідувача господарством комунального некомерційного підприємства «Вінницька міська клінічна лікарня швидкої допомоги» Вінницької міської ради Вінницької області.

Назва об'єкта моніторингу, адреса, форма власності, керівництво установи, інша інформація:

Повна назва об'єкта моніторингу: об'єкт цивільного захисту на базі підвального приміщення комунального некомерційного підприємства «Вінницька міська клінічна лікарня швидкої допомоги» Вінницької міської ради Вінницької області (далі – КНП «Вінницька МКЛШД»);

Повна адреса об'єкта моніторингу: вулиця Київська, 68, м. Вінниця;

Форма власності: комунальна;

Балансоутримувач: комунальне некомерційне підприємство «Вінницька міська клінічна лікарня швидкої допомоги» Вінницької міської ради Вінницької області.

Об'єкт включено до фонду захисних споруд відповідно до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 09.07.2018 № 579 «Про затвердження вимог з питань використання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту».

Інформація про здійснення попереднього моніторингового візиту:
попередній моніторинговий візит не здійснювався.

Загальна характеристика об'єкту (споруди, будівлі, приміщення):

Підвальне приміщення, вбудоване у приміщення лікарні, загальною площею 330 м², загальним об'ємом 900 м³. Наявна можливість укритись є в окремих кімнатах та коридорі підвального приміщення.

Біля входних дверей до приміщення, де знаходиться укриття та біля входу в укриття наявна табличка розміром 50 x 60 см із написом «Місце для укриття». На ній зазначена інформація про місцезнаходження найпростішого укриття, її балансоутримувача, номер телефону особи, відповідальної за утримання та експлуатацію споруди, місце зберігання ключів.

Вид захисної споруди

☐ Захисна споруда (сховище або протирадіаційне укриття) ☐ Споруда подвійного призначення ☒ Найпростіше укриття

Примітка: Найпростіше укриття.

Відповідність п.3 Розділу I. Загальні положення Вимог щодо забезпечення нумерації та здійснення обліку фонду захисних споруд цивільного захисту, затверджених Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Наявність акту оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття населення як найпростішого укриття, виданого органами місцевого самоврядування, районними в м. Києві та Севастополі держадміністраціями

☐ Так ☒ Ні

Примітка: Акт огляду об'єкта щодо можливості його використання для населення як найпростішого укриття від 12.12.2024.

Внесено до узагальненого переліку – «Незламність «ДІЯ», інтерактивної мапи Вінницької міської ради з переліком укриттів та інших приміщень для тимчасового перебування.

Відповідність п.9 Вимог щодо забезпечення нумерації та здійснення обліку фонду захисних споруд цивільного захисту, затверджених Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Наявність показчиків руху до укриття☒ Так☐ Ні

Відповідність п. 3, 4 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Доступність укриття (відчинений/зачинений вхід, наявність замків/ключів і у кого)☒ Так☐ Ні

Примітка: Ключі від укриття знаходяться у чергової зміни муніципальної варти, чергового лікаря МНС.

Відповідність п. 3 Глави 1 Утримання та експлуатація сховищ Розділу III. Утримання та експлуатація сховищ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Загальна кількість наявних евакуаційних маршрутів та виходів, їх доступність:

В укриття наявні 2 входи/виходи. В одному з входів сходи продубльовані пандусом.

Двері в укриття дерев'яні, які не закриваються герметично, крім того на дверному полотні відсутні стрілки, які указують напрямок закривання і відкривання дверей.

Відповідність п.8 Глави 2 Розділу VI Організація заходів з утримання, експлуатації та обслуговування захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Наявність/відсутність вікон у приміщенні. Їхній розмір, розташування, ступінь захищеності (наприклад, наявність захисних екранів, ґрат тощо)☒ Так☐ Ні

Примітка: Одне з приміщень укриття має 4 вікна (~ розмір 1500x500 мм), які не захищені захисними пристроями, 3 вікна зовні закріплені мішками з піском, одне вікно не закрите. У кімнаті, де знаходиться шанцевий інструмент та ємності з технічною водою, вікно (~ розмір 1200x1500 мм) закріплено зовні, проте не закрите захисними пристроями.

Відповідність п.1 Глави 2 Розділу III Утримання та експлуатація сховищ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Наявність шанцевого інструменту (лопата штикова та совкова)☒ Так☐ Ні

Примітка: В приміщенні укриття в окремій кімнаті на пожежному щиті розташований шанцевий інструмент, зокрема, 2 сокири, 2 штикові лопати, лом і багор.

Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Передбачає забезпеченість укриття лопатами штиковою та совковою, ломом сокирами пилами-ножівками по дереву, по металу тощо.

Наявність технічної води

☒ Так

☐ Ні

Примітка: У приміщенні наявна централізована система водопостачання. У випадку пошкодження зовнішньої мережі господарсько-питного водопроводу, в окремому приміщенні передбачене влаштування двох ємностей для зберігання аварійного запасу води.

Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Наявність питної води

☒ Так

☐ Ні

Примітка: У приміщенні укриття розташований запас бутильованої води у пляшках ємністю 1,5 л.

Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 (2 л на добу на одну особу)

Наявність запасу продуктів

☐ Так

☒ Ні

Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Наявність аптечки та її наповненість

☒ Так

☐ Ні

Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Наявність виносних баків, що щільно закриваються, для нечистот

☒ Так

☐ Ні

Примітка: У приміщенні укриття наявні вбиральні.

Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Наявність вентиляції☒ Так☐ Ні**Примітка:** У приміщеннях сховища наявна природна вентиляція.

Відповідність п. 5 Глави 4 Утримання та експлуатація систем вентиляції Розділу III. Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Наявність освітлення/електроенергії☒ Так☐ Ні

Відповідність п. 9 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Наявність приладів безперебійного живлення☒ Так☐ Ні**Примітка:** Резервне живлення забезпечується дизельним генератором.

Відповідність п. 2 Глави 5 Розділу III. Утримання та експлуатація сховищ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Наявність санвузлів☒ Так☐ Ні**Примітка:** Наявна робоча каналізаційна система, два санітарні вузли.

Відповідність п. 10 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Температура☒ Задовільна☐ Не задовільна

Примітка: Під час здійснення моніторингу температура у приміщенні не була нижче +10 та вище +33 градусів по Цельсію. Термометр в укритті відсутній.

Відповідність п. 5 Глави 3 Утримання та експлуатація огорожувальних захисних конструкцій Розділу III. Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 (не нижче ніж +10 °C)

Відповідність п. 8 Глави 4 Порядок заповнення фонду захисних споруд і перебування в ньому Розділу VII. Експлуатація та утримання фонду захисних споруд під час його приведення в готовність та використання за призначенням (не вище ніж +33 °C)

Ознаки сирості: наявність плісняви, вологи на стінах, стелі чи підлозі☐ Наявні☒ Відсутні**Примітка:** В укритті відсутні ознаки сирості.

В приміщенні укриття відсутні гігрометри, термогігрометри, психометри та психометричні таблиці.

Відповідність п. 5 Глави 3 Утримання та експлуатація огорожувальних захисних конструкцій Розділу III. Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 (не вище ніж 70 %)

Доступність до приміщення маломобільними групами

☒ Наявні засоби

☐ Відсутні засоби

Примітка: Один вхід/вихід продубльований пандусом, а сходи безпосередньо на двір обладнуються дерев'яним трапом. Крім того, у приміщенні укриття наявні ноші.

Відповідність п. 6 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Наявність вогнегасників

☒ Так

☐ Ні

Відповідність п. 5 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Наявність системи відеоспостереження

☐ Так

☒ Ні

Наявність системи зв'язку

☒ Так

☐ Ні

Примітка: В приміщенні укриття наявний стаціонарний телефон з міським телефонним зв'язком, мобільний зв'язок, радіоприймач.

Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579, 2 л на добу на одну особу

Наявність Wi-Fi (мобільний інтернет)

☒ Так

☐ Ні

Примітка: В коридорі приміщення розташований пароль для Wi-Fi.

Наявність системи оповіщення (про оголошення загрози/відбій загрози)

☒ Так

☐ Ні

Відповідність Глави 7 Утримання та експлуатація систем зв'язку і оповіщення Розділу III. Утримання та експлуатація сховищ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Максимальна можливість заповнення укриття

Кількість осіб: 550

Кількість осіб, яка ймовірно використає укриття

Кількість осіб: 70

Примітка: В приміщенні укриття реальна можливість укритись лише в коридорі, так як у кімнатах вікна не обладнані захисними пристроями (віконниці (ставні), захисні секції тощо).

Наявна кількість місць для сидіння та лежання, а також простір приміщення укриття набагато менші за кількість, вказану у акті огляду об'єкта від 12.12.2024

Рівень захищеності: наявність сторонніх предметів, сміття, речей, що ускладнюють вільний доступ і перебування

☐ Захищене приміщення☒ Не захищене приміщення

*Відповідність п. 6 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд
Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом
Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

Облаштування Кількість сидячих місць Кількість лежачих місць

*Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і
найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту,
затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

Наявність складних стільців або інших мобільних сидінь☐ Так☒ Ні**Кількість доступних місць для сидіння: 40**

Зручність та придатність до використання: Меблі, в цілому, придатні для використання. Окрім наявних ліжок, у приміщенні є додаткові матраци.

Рекомендації за результатами моніторингового візиту:

1. Здійснити ремонт або заміну дверей з метою забезпечення герметичного їх закривання відповідно до вимог безпеки та експлуатації захисної споруди.
2. Обладнати вікна в укритті відповідно до вимог п. 1 Глави 2 Розділу III наказу Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579.
3. Забезпечити наявність термометра для вимірювання температури повітря.
4. Забезпечити вимірювання вологості повітря використовуючи прилади, призначені для вимірювання рівня вологості.
5. Забезпечити укриття мінімальним запасом продуктів харчування, з

розрахунку на можливу кількість людей в укритті.

6. Переглянути показник місткості осіб, виходячи з площі укриття, в якій буде перебувати населення.

7. Забезпечити укриття належною кількістю мобільних сидінь або складних стільців.

Додаток: фотоматеріали.

**Головний спеціаліст
Відділу сприяння роботі
регіональних представництв
Секретаріату Уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини**



Ірина ЗАХАРЧУК

**Регіональний координатор
проєкту ОБСЄ з національних
меншин у Вінницькій області**



Володимир МЕРЕЖКО

Фотоматеріали

Фото 1



Фото 2



Фото 3



Фото 4

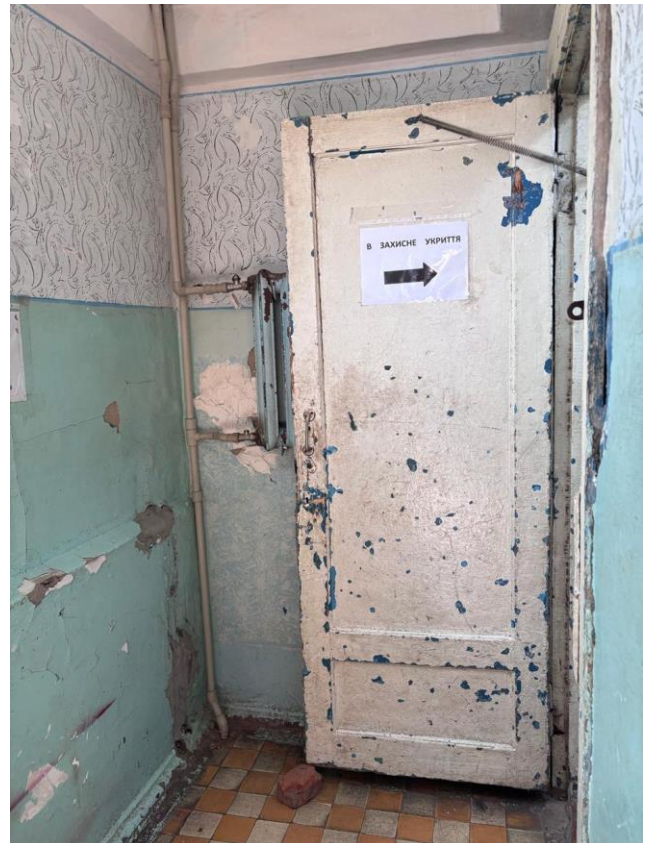


Фото 5



Фото 6



Фото 7



Фото 8



Фото 9



Фото 10



Фото 11



Фото 12

