

ЗВІТ

за результатами моніторингового візиту до протирадіаційного укриття за адресою вулиця Володимира Горбенка, будинок 3, місто Люботин

дата візиту: 13.03.2026

місто Люботин

Мета візиту: моніторинг об'єкту фонду захисних споруд щодо можливості використання його для укриття населення як протирадіаційного укриття відповідно до вимог статті 13 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України» з прав людини».

Склад моніторингової групи:

Бохвалов Андрій Михайлович, головний спеціаліст Відділу сприяння роботі регіональних представництв Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;

Романова Анастасія Євгенівна, представник громадської організації.

Назва об'єкта моніторингу, адреса, форма власності, керівництво установи, інша інформація:

Повна назва об'єкта моніторингу: об'єкт цивільного захисту на базі протирадіаційного укриття Комунального некомерційного підприємства «Люботинська міська лікарня» Люботинської міської ради Харківської області.

Повна адреса об'єкта моніторингу: вулиця Володимира Горбенка, будинок 3, місто Люботин.

Форма власності: комунальна.

Балансоутримувач (власник) об'єкту моніторингу: Комунальне некомерційне підприємство «Люботинська міська лікарня» Люботинської міської ради Харківської області.

Попередній моніторинговий візит не здійснювався

Загальна характеристика об'єкту (споруди, будівлі, приміщення):

Примітка: підвальне приміщення будівлі

Наприклад: підвальне приміщення, погріб. Окреме приміщення або вбудоване в інше. Площа об'єкту.

Максимальна можливість заповнення укриття

Кількість осіб: до 623

Кількість осіб, яка ймовірно використає укриття

Кількість осіб: до 110

Примітка: _____

1. Наявність показчиків руху до укриття Так Ні

Примітка: _____

Відповідність п. 3, 4 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

2. Доступність укриття (загальнодоступний/лише для працівників критично важливих об'єктів і людей у зонах підвищеної небезпеки (стаття 32 КЦЗУ), наявність замків/ключів і у кого) Загальнодоступне Для працівників Не доступне

Примітка: _____

Відповідність п. 6 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

3. Наявність вентиляції, її справність (наявність/відсутність фільтрів) Так Ні

Примітка: В укритті наявна припливна вентиляція

Відповідність п.5 Глави 4. Утримання та експлуатація систем вентиляції Розділу III. Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

4. Наявність освітлення/електроенергії Так Ні

Примітка: Наявні розетки _____

Відповідність п.9 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

5. Наявність дизельної електростанції (ДЕС) та її справність Так Ні

Примітка: В укритті наявна дизельна електростанція потужністю 48 Кв/г

Відповідність п. 1 Глави 5 Утримання та експлуатація ДЕС та іншого електрообладнання Розділу III. Забезпечення придатності до використання за призначенням об'єктів фонду та їх окремих частин Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

6. Рівень захищеності: наявність сторонніх предметів, сміття, речей, що ускладнюють вільний доступ і перебування Захаращене приміщення Не захищене приміщення

Примітка: _____
 Відповідність п. 6 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд
 Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

7. Доступність до приміщення маломобільних груп

Наявні засоби Відсутні засоби

Примітка: В лікарні наявний сходовий підйомник.
 Відповідність п. 6 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд
 Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

8. Температура приміщення

Задовільна Незадовільна

Примітка: _____
 Відповідність п. 8 Глави 4 Порядок заповнення фонду захисних споруд і перебування в ньому Розділу
 VI. Експлуатація та утримання об'єктів фонду під час його приведення в готовність та використання
 за призначенням Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту,
 затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

9. Ознаки сирості: наявність плісняви, вологи на стінах, стелі чи підлозі

Наявні Відсутні

Примітка: _____
 Відповідність п. 7 Глави 4 Порядок заповнення фонду захисних споруд і перебування в ньому Розділу
 VI. Експлуатація та утримання об'єктів фонду під час його приведення в готовність та використання
 за призначенням Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту,
 затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

10. Наявність евакуаційних маршрутів та виходів, їх доступність

Наявні Відсутні

Примітка: В укритті наявні два евакуаційні маршрути та виходи.
 Відповідність п. 5 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд
 Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

11. Наявність первинних засобів пожежогасіння, обладнання системами внутрішнього протипожежного водопостачання, пожежної автоматики і сигналізації

Так Ні

Примітка: _____
 Відповідність п. 5 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд
 Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

12. Наявність захисно-герметичних дверей (воріт) та їх справність Так Ні

Примітка: _____

Відповідність п. 2 Глави 2 Утримання та експлуатація захисних пристроїв Розділу III Забезпечення придатності до використання за призначенням об'єктів фонду та їх окремих частин Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

13. Наявність захисно/герметичних віконниць (ставень) та їх справність/захищеність Так Ні

Примітка: Вікна в укритті відсутні

Відповідність п. 1 Глави 2 Утримання та експлуатація захисних пристроїв Розділу III Забезпечення придатності до використання за призначенням об'єктів фонду та їх окремих частин Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

14. Наявність системи зв'язку (wi-fi мережі) та її справність Так Ні

Примітка: _____

Відповідність п.13 Глави 3. Підтримання об'єктів фонду у готовності до використання за призначенням Розділу V. Організація заходів з утримання, експлуатації та обслуговування об'єктів фонду Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

15. Наявність гідроізоляції, дренажу і вимощення Так Ні

Примітка: _____

Відповідність п.6 Глави 3. Підтримання об'єктів фонду у готовності до використання за призначенням Розділу III. Забезпечення придатності до використання за призначенням об'єктів фонду та їх окремих частин Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

16. Наявність шанцевого інструменту (лопата штикова та совкова) Так Ні

Примітка: _____

Відповідність п.2 Глави 1. Основні заходи з підготовки фонду захисних споруд до використання за призначенням Розділу VI. Експлуатація та утримання об'єктів фонду під час його приведення в готовність та використання за призначенням Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

17. Наявність технічної води

Так Ні

Примітка: в укритті наявне централізоване водопостачання.

Відповідність п.1 Глави 6. Розділу III. Забезпечення придатності до використання за призначенням об'єктів фонду та їх окремих частин Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

18. Наявність питної води

 Так Ні

Примітка:

Відповідність п.2 Глави 1. Основні заходи з підготовки фонду захисних споруд до використання за призначенням Розділу VI. Експлуатація та утримання об'єктів фонду під час його приведення в готовність та використання за призначенням Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

19. Наявність запасу продуктів

 Так Ні

Примітка:

Відповідність п.2 Глави 1. Основні заходи з підготовки фонду захисних споруд до використання за призначенням Розділу VI. Експлуатація та утримання об'єктів фонду під час його приведення в готовність та використання за призначенням Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

20. Наявність засобів першої медичної допомоги

 Так Ні

Примітка:

Відповідність п.2 Глави 1. Основні заходи з підготовки фонду захисних споруд до використання за призначенням Розділу VI. Експлуатація та утримання об'єктів фонду під час його приведення в готовність та використання за призначенням Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

21. Наявність виносних баків, що щільно закриваються, для нечистот

 Так Ні

Примітка:

Відповідність п.2 Глави 1. Основні заходи з підготовки фонду захисних споруд до використання за призначенням Розділу VI. Експлуатація та утримання об'єктів фонду під час його приведення в готовність та використання за призначенням Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

22. Наявність санвузлів

 Так Ні

Примітка: в укритті наявні два працюючих санвузли

22. Облаштування

100 Кількість сидячих місць

50 Кількість лежачих місць

Примітка: _____

**перевірка щодо системи освітлення, інженерних комунікацій, заземлення електрообладнання, параметрів повітря, справності систем фільтровентиляції, умов для забезпечення захисту населення від іонізуючого випромінювання не здійснювалась у зв'язку з відсутністю необхідних технічних засобів.*


Рекомендації за результатами моніторингового візиту:

Комунальному некомерційному підприємству «Люботинська міська лікарня» Люботинської міської ради Харківської області:

- 1) розмістити в укритті запас продуктів;
- 2) розмістити в укритті виносні баки для нечистот, що щільно закриваються, на випадок пошкодження системи каналізації або зовнішнього водопостачання.

Додаток: фототаблиця на 2 арк. в 1 прим.

Керівник моніторингової групи:
головний спеціаліст Відділу
сприяння роботі регіональних
представництв Секретаріату
Уповноваженого Верховної Ради
України з прав людини



Андрій БОХВАЛОВ

Члени моніторингової групи:
представниця громадської організації:



Анастасія РОМАНОВА

ФОТОТАБЛИЦЯ

Фото 1



Фото 2



Фото 3



Фото 4

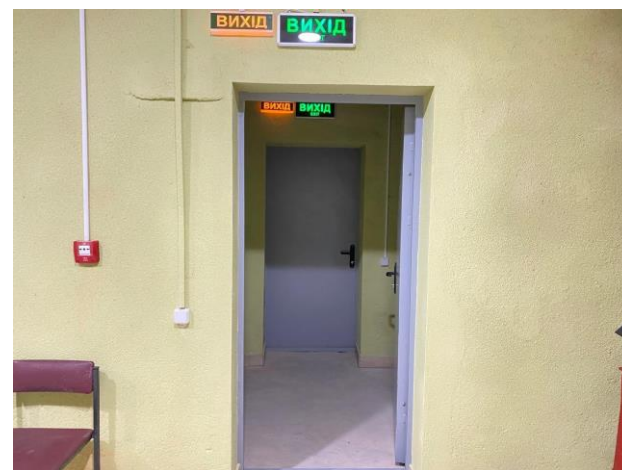



Фото 5



Фото 6



Φοτο 7

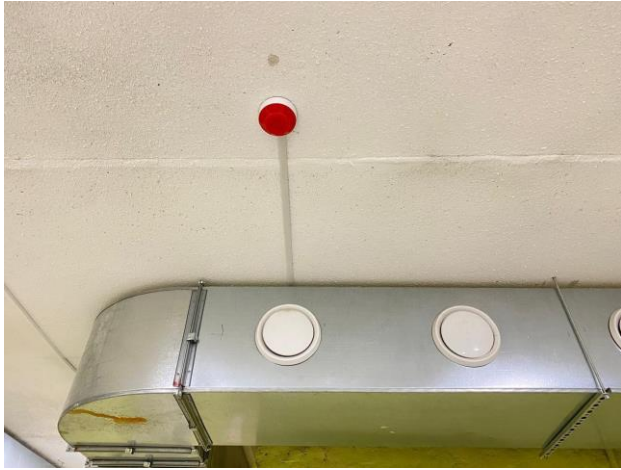

Φοτο 8



Φοτο 9



Φοτο 10



Φοτο 11



Φοτο 12

