

ЗВІТ

за результатами моніторингового візиту об'єкту фонду захисних споруд за адресою: місто Острог, вулиця Дмитра Яворницького, 11 та можливості його використання для укриття населення

16.10.2025

м. Острог

Мета моніторингового візиту: відповідно до вимог статті 13 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» здійснено моніторинг об'єкту фонду захисних споруд щодо можливості використання його для укриття населення.

Склад моніторингової групи:

Корнійчук Олександр Васильович – Представник Уповноваженого у Рівненській області;

Коваль Вікторія Олегівна – головний спеціаліст Відділу сприяння роботі регіональних представництв;

Черняк Артем Сергійович – головний спеціаліст Відділу сприяння роботі регіональних представництв;

Пилюпчук Микола Володимирович – головний спеціаліст Відділу сприяння роботі регіональних представництв.

Назва об'єкта моніторингу, адреса, форма власності, керівництво установи, інша інформація:

Повна назва об'єкта моніторингу: Протирадіаційне укриття № 66636 на базі підвального приміщення багатоквартирного житлового будинку (далі – будинок);

Повна адреса об'єкта моніторингу: вул. Дмитра Яворницького, 11, м. Острог, Рівненський район, Рівненська область, 35800;

Форма власності: комунальна;

Балансоутримувач (власник) об'єкту моніторингу: Острозьке комунальне підприємство "Водоканал".

Об'єкт включено до фонду захисних споруд відповідно до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 09.07.2018 № 579 «Про затвердження вимог з питань використання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту»

Інформація про здійснення попереднього моніторингового візиту: попередній моніторинговий візит не здійснювався.

Загальна характеристика об'єкту (споруди, будівлі, приміщення):
Протирадіаційне укриття розташоване в підвальному приміщенні багатоквартирного житлового будинку, має площу 108,8 м². Санітарний стан споруди оцінюється як задовільний — приміщення чисте, сухе, без слідів забруднення чи вологи. Проведено прибирання та підтримується належний порядок. Умови перебування відповідають вимогам санітарних норм, що забезпечує комфортне та безпечне використання укриття за призначенням.

Вид захисної споруди

☒ Захисна споруда (сховище або протирадіаційне укриття) ☐ Споруда подвійного призначення ☐ Найпростіше укриття

Відповідність п.3 Розділу I. Загальні положення Вимог щодо забезпечення нумерації та здійснення обліку фонду захисних споруд цивільного захисту, затверджених Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Наявність акту оцінки стану готовності захисної споруди цивільного захисту, сховища, протирадіаційного укриття

☐ Так ☒ Ні

Відповідність п.9 Вимог щодо забезпечення нумерації та здійснення обліку фонду захисних споруд цивільного захисту, затверджених Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Наявність показників руху до укриття

☒ Так ☐ Ні

Примітка: На вході до укриття встановлено інформаційну табличку, що містить номер захисної споруди, відомості про балансоутримувача та інформацію про місце зберігання ключів (фото 1). Також по периметру будівлі та поблизу входу розміщено показники напрямку руху до укриття, що забезпечують зручну навігацію та дають змогу швидко зорієнтуватися під час надзвичайної ситуації (фото 2).

Відповідність п. 3, 4 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд

цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Доступність укриття (відчинений/зачинений вхід, наявність замків/ключів і у кого)

☒ Так

☐ Ні

Примітка: Ключі від входу до укриття знаходяться у відповідальній особи, а також у мешканця будинку, який під час оголошення повітряної тривоги забезпечує доступ до приміщення.

Відповідність п. 3 Глави 1 Утримання та експлуатація сховищ Розділу III. Утримання та експлуатація сховищ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Загальна кількість наявних евакуаційних маршрутів та виходів, їх доступність: Відповідно до технічної документації, в укритті передбачено два основних входи та два аварійних виходи. Однак під час проведення моніторингового візиту фактично виявлено лише один основний вхід та один аварійний вихід, що не відповідає наявній технічній документації та може ускладнити евакуацію людей у разі надзвичайної ситуації.

Над входами та виходами розміщені відповідні вивіски та покажчики напрямку руху, що полегшують орієнтування та сприяють оперативній евакуації (фото 3).

Відповідність п.8 Глави 2 Розділу VI Організація заходів з утримання, експлуатації та обслуговування захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Наявність/відсутність вікон у приміщенні. Їхній розмір, розташування, ступінь захищеності (наприклад, наявність захисних екранів, ґрат тощо)

☒ Так

☐ Ні

Примітка: В укритті наявні вікна, однак вони не закриті, що може знижувати рівень захищеності приміщення (фото 4).

Відповідність п.1 Глави 2 Розділу III Утримання та експлуатація сховищ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Наявність шанцевого інструменту (лопата штикова та совкова)

☐ Так

☒ Ні

Примітка: В укритті відсутній шанцевий інструмент, що ускладнює можливість проведення аварійно-рятувальних робіт у разі надзвичайної ситуації.

Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579.

Наявність технічної води

☒ Так

☐ Ні

Примітка: В укритті наявне централізоване водопостачання, що забезпечує безперебійний доступ до води та створює необхідні умови для комфортного перебування людей у разі надзвичайної ситуації.

Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Наявність питної води

☒ Так

☐ Ні

Примітка: Відповідно до пункту 2 розділу IV Утримання та експлуатація ПРУ та підпункту 14 пункту 3 підрозділу 1 Основні заходи з підготовки фонду захисних споруд до використання за призначенням розділу VII Експлуатація та утримання фонду захисних споруд під час його приведення в готовність та використання за призначенням Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 укриття обладнане системою водопостачання.

Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 (2 л на добу на одну особу)

Наявність запасу продуктів

☒ Так

☐ Ні

Примітка: В укритті наявний запас продуктів харчування, що забезпечує можливість тривалого перебування людей у разі надзвичайної ситуації. Продовольчі ресурси зберігаються у належних умовах та відповідають вимогам безпеки.

Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Наявність аптечки та її наповненість

☒ Так

☐ Ні

Примітка: В укритті наявна аптечка першої допомоги, укомплектована необхідними медичними засобами для надання невідкладної допомоги у разі потреби. Її стан та вміст відповідають вимогам до матеріально-технічного забезпечення захисних споруд.

Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Наявність виносних баків, що щільно закриваються, для нечистот

☐ Так

☒ Ні

Примітка: В укритті наявна централізована каналізація, що забезпечує належні санітарно-гігієнічні умови та дає змогу безпечно відводити стічні води під час перебування людей у приміщенні.

Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Наявність вентиляції

☒ Так

☐ Ні

Примітка: В укритті наявна механічна вентиляція, яка забезпечує циркуляцію повітря та підтримує належний рівень повітрообміну, сприяючи створенню комфортних та безпечних умов перебування відвідувачів.

Відповідність п. 5 Глави 4 Утримання та експлуатація систем вентиляції Розділу III. Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Наявність освітлення/електроенергії

☒ Так

☐ Ні

Примітка: Наявне штучне освітлення, що забезпечує належну видимість і безпеку під час перебування осіб у захисній споруді, а також наявність електроенергії для його стабільного функціонування.

Відповідність п. 9 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Наявність приладів безперебійного живлення

☒ Так

☐ Ні

Примітка: В укритті наявний генератор, що забезпечує резервне електроживлення у разі відключення основного джерела електроенергії.

Відповідність п. 2 Глави 5 Розділу III. Утримання та експлуатація сховищ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту,

затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Наявність санвузлів

☒ Так

☐ Ні

Примітка: В укрітті наявні два санітарні вузли та два рукомийники, стан яких оцінюється як задовільний: приміщення чисті, охайні, без пошкоджень та сторонніх запахів, що забезпечує необхідні санітарно-гігієнічні умови для комфортного перебування людей (фото 5, 6).

Відповідність п. 10 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Температура

☒ Задовільна

☐ Не задовільна

Відповідність п. 5 Глави 3 Утримання та експлуатація огорожувальних захисних конструкцій Розділу III. Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 (не нижче ніж +10 °C)

Відповідність п. 8 Глави 4 Порядок заповнення фонду захисних споруд і перебування в ньому Розділу VII. Експлуатація та утримання фонду захисних споруд під час його приведення в готовність та використання за призначенням (не вище ніж +33 °C)

Ознаки сирості: наявність плісняви, вологи на стінах, стелі чи підлозі

☐ Наявні

☒ Відсутні

Відповідність п. 5 Глави 3 Утримання та експлуатація огорожувальних захисних конструкцій Розділу III. Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 (не вище ніж 70 %)

Доступність до приміщення маломобільними групами☐ Наявні засоби☒ Відсутні засоби

Відповідність п. 6 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Наявність вогнегасників☒ Так☐ Ні

Примітка: В укритті передбачено наявність вогнегасників, призначених для оперативного гасіння можливих пожеж. Вогнегасники перебувають у справному стані, а їхній термін придатності відповідає чинним нормативним вимогам (фото 7). Крім того, в укритті розміщено план евакуації, який є доступним та добре помітним для всіх відвідувачів і персоналу, що сприяє швидкій та безпечній орієнтації у разі надзвичайної ситуації (фото 8).

Відповідність п. 5 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Наявність системи зв'язку☒ Так☐ Ні

Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579.

Наявність системи відеоспостереження☒ Так☐ Ні**Наявність Wi-Fi (мобільний інтернет)**

☒ Так☐ Ні

Примітка: В укритті наявний Wi-Fi, що забезпечує можливість підключення до мережі. Наявність бездротового інтернету сприяє оперативному доступу до інформації та підвищує комфорт перебування в укритті (фото 9).

Наявність системи оповіщення (про оголошення загрози/відбій загрози)

☐ Так☒ Ні

Відповідність Глави 7 Утримання та експлуатація систем зв'язку і оповіщення Розділу III. Утримання та експлуатація сховищ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579.

Максимальна можливість заповнення укриття

Кількість осіб: 0 осіб.

Кількість осіб, яка використає укриття

Кількість осіб: 150 осіб.

Рівень захаращеності: наявність сторонніх предметів, сміття, речей, що ускладнюють вільний доступ і перебування

☐ Захаращене приміщення☒ Не захаращене приміщення

Відповідність п. 6 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Облаштування

☒ 50 Кількість сидячих місць☐ 0 Кількість лежачих місць

Примітка: Балансоутримувачем не визначено загальної місткості укриття, що ускладнює планування та організацію перебування осіб у разі надзвичайної

ситуації. Одночас в укритті наявні стільці, що дозволяють забезпечити комфортне сидіння для відвідувачів під час перебування.

Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Наявність складних стільців або інших мобільних сидінь

☒ Так

☐ Ні

Кількість доступних місць для сидіння: 50 шт.

Зручність та придатність до використання: В укритті наявні стільці, столи та лавочки, що забезпечують зручні умови для перебування відвідувачів (фото 10). Облаштовано окрему зону для харчування, яка дозволяє комфортно приймати їжу (фото 11, 12). Крім того, в укритті створено зону для перегляду фільмів та презентацій, у якій встановлено проектор, що дає можливість організовувати культурно-освітні та дозвілєві заходи. Наявність меблів та обладнання сприяє підвищенню комфорту перебування в укритті та забезпечує умови для проведення навчальних, інформаційних, інформаційно-розважальних та дозвілєвих програм (фото 13).

Наявність непродовольчих товарів для дітей (іграшки, підгузки, ковдри, засоби гігієни) їх стан, кількість, придатність для використання

☒ Так

☐ Ні

Примітка: В укритті наявні настільний футбол та настільний теніс, що забезпечує можливість активного дозвілля та фізичної активності під час перебування. Наявність такого обладнання сприяє розвитку координації, швидкості та командної взаємодії, а також підвищує загальний комфорт та привабливість укриття для відвідувачів різного віку (фото 14).

Рекомендації за результатами моніторингового візиту:

- визначити загальну місткість укриття та облаштувати достатню кількість місць для сидіння та лежання відповідно до чисельності людей;
- забезпечити укриття комплектом шанцевого інструменту (лопати, кирки, ломи, сокири тощо) для аварійно-рятувальних робіт;

– отримати акт оцінки стану готовності захисної споруди цивільного захисту, сховища або протирадіаційного укриття для подальшого планування усунення недоліків та забезпечення готовності приміщення до використання;

– забезпечити доступність укриття для маломобільних груп населення шляхом облаштування пандусів, поручнів або інших засобів, що полегшують пересування та евакуацію осіб з інвалідністю та людей похилого віку.

**Представник Уповноваженого
у Рівненській області**



Олександр КОРНІЙЧУК

**Головний спеціаліст Відділу
сприяння роботі регіональних
представництв Секретаріату
Уповноваженого Верховної Ради
України з прав людини**



Вікторія КОВАЛЬ

**Головний спеціаліст Відділу
сприяння роботі регіональних
представництв Секретаріату
Уповноваженого Верховної Ради
України з прав людини**



Микола ПИЛИПЧУК

**Головний спеціаліст Відділу
сприяння роботі регіональних
представництв Секретаріату
Уповноваженого Верховної Ради
України з прав людини**



Артем ЧЕРНЯК

Фотоматеріали

Фото 1

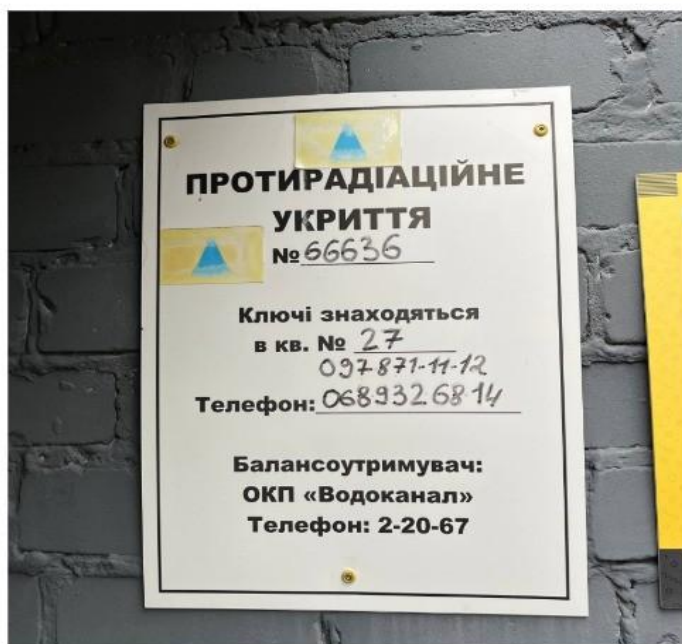


Фото 2



Фото 3



Фото 4



Фото 5



Фото 6



Фото 7



Фото 8

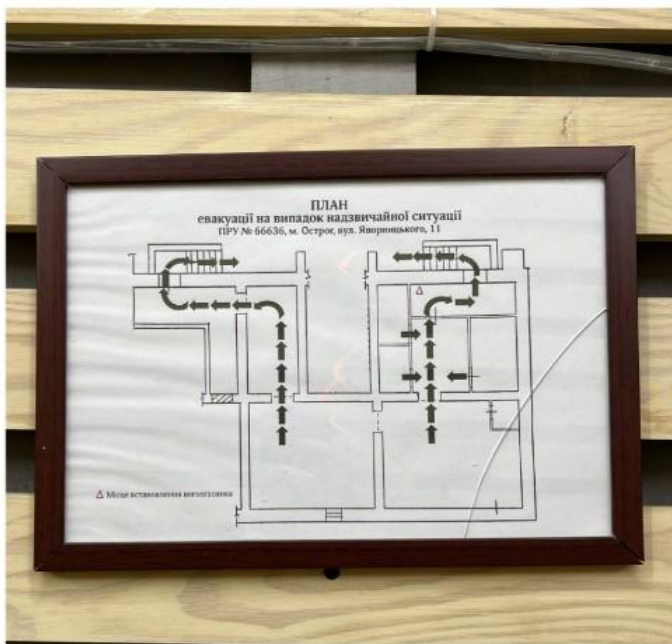


Фото 9



Фото 10

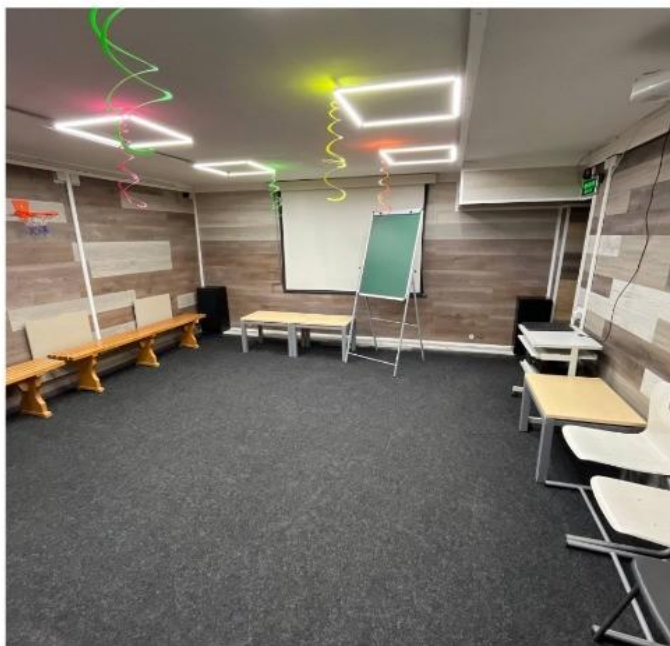


Фото 11



Фото 12



Фото 13



Фото 14

