

## **ЗВІТ**

### **за результатами моніторингового візиту захисної споруди цивільного захисту (сховища, протирадіаційного укриття) та споруди подвійного призначення із захисними властивостями сховища**

*дата візиту 17.07.2026*

*населений пункт м. Київ*

**Мета візиту:** моніторинг об'єкту фонду захисних споруд щодо можливості використання його для укриття населення відповідно до вимог статті 13 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини».

#### **Склад моніторингової групи:**

Алексєєнко-Лемовський Максим Ігорович – заступник директора департаменту - начальник відділу прав громадян, постраждалих внаслідок збройної агресії проти України Департаменту моніторингу додержання прав громадян, які постраждали внаслідок збройної агресії проти України Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;

Осипчук Юлія Андріївна – головний спеціаліст відділу прав громадян, постраждалих внаслідок збройної агресії проти України Департаменту моніторингу додержання прав громадян, які постраждали внаслідок збройної агресії проти України Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;

Філіппов Михайло Юрійович – старший фахівець із зв'язків з громадськістю.

**Моніторинговий візит проводився без присутності відповідальної особи.**

**Назва об'єкта моніторингу, адреса, форма власності, керівництво установи, інша інформація:**

*Повна назва об'єкта моніторингу:* підвальне приміщення на базі учбово-виробничого підприємства.

*Повна адреса об'єкта моніторингу:* просп. Валерія Лобановського, буд. 115, м. Київ.

*Форма власності:* приватна.

*Балансоутримувач (власник) об'єкту моніторингу (ПІБ, назва, тощо):* Громадська організація «Всеукраїнська організація інвалідів «Українське товариство сліпих». ПОГ «Київське УВП № 1 УТОС» (ЄДРПОУ 03967719)

#### ***Інформація про здійснення попереднього моніторингового візиту:***

Попередній моніторинговий візит не здійснювався.

***Загальна характеристика об'єкту (споруди, будівлі, приміщення):*** сховище.

Рік введення в експлуатацію: 1987

**Максимальна можливість заповнення об'єкту**

Кількість осіб: ~ 450

**Кількість осіб, яка ймовірно використає укриття**

Кількість осіб: ~10.

Примітка: максимальна кількість осіб, що перебували в укритті під час масованих обстрілів досягала 280 осіб, що свідчить про його важливе значення для забезпечення безпеки працівників підприємства та населення, яке перебуває поблизу.

### **1. Наявність показчиків руху до об'єкту**

☒ Так

☐ Ні

*Відповідність п. 3, 4 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

### **2. Доступність об'єкту (загальнодоступний/лише для працівників критично важливих об'єктів і людей у зонах підвищеної небезпеки (стаття 32 КЦЗУ), наявність замків/ключів і у кого)**

☒ Загальнодоступне

☐ Для працівників

☐ Не доступне

Примітка: захисна споруда є сховищем, яке відповідно до статті 32 Кодексу цивільного захисту України призначене для укриття працівників суб'єктів господарювання, віднесених до категорії критично важливих, а також пацієнтів і персоналу закладів охорони здоров'я (у разі їх розміщення).

Водночас у безпосередній близькості до сховища такі об'єкти відсутні. Тому захисна споруда фактично використовується виключно мешканцями прилеглих житлових будинків як загальнодоступне укриття.

Разом з цим, зазначене укриття не відображається в застосунку «Дія».

*Відповідність п. 3 Глави I Утримання та експлуатація сховищ Розділу III. Утримання та експлуатація сховищ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

### **3. Наявність вентиляції, її справність (наявність/відсутність фільтрів)**

☐ Так

☒ Ні

Примітка: вентиляційна система захисної споруди перебуває у занедбаному та корозійно пошкодженному (іржавому) стані, є технічно несправною та не функціонує. Вентиляційна установка з фільтрами не працює, що унеможливорює забезпечення нормативного режиму вентиляції захисної споруди.

Повітрообмін здійснюється лише за рахунок природної припливно-витяжної вентиляції, ефективність якої є недостатньою для належного функціонування сховища.

*Відповідність п. 5 Глави 4 Утримання та експлуатація систем вентиляції Розділу III. Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

### **4. Наявність освітлення/електроенергії**

☒ Так

☐ Ні

*Відповідність п. 9 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**5. Наявність дизельної електростанції (ДЕС) та її справність**☐ Так☒ Ні

*Відповідність п. 1 Глави 5 Утримання і експлуатація ДЕС та іншого електрообладнання Розділу III. Забезпечення придатності до використання за призначенням об'єктів фонду та їх окремих частин Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**6. Рівень захаращеності: наявність сторонніх предметів, сміття, речей, що ускладнюють вільний доступ і перебування**☐ Захаращене приміщення☒ Не захаращене приміщення

*Відповідність п. 6 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**7. Доступність до приміщення маломобільних груп**☐ Наявні засоби☒ Відсутні засоби

*Відповідність п. 6 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**8. Температура приміщення**☒ Задовільна☐ Не задовільна

*Відповідність п. 8 Глави 4 Порядок заповнення фонду захисних споруд і перебування в ньому Розділу VI. Експлуатація та утримання об'єктів фонду під час його приведення в готовність та використання за призначенням Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**9. Ознаки сирості: наявність плісняви, вологи на стінах, стелі чи підлозі**☐ Наявні☒ Відсутні

Примітка: приміщення захисної споруди місцями підтоплене. На стелі наявні численні вапняні відкладення. В окремих кімнатах відбувається проникнення вологи та незадовільний стан гідроізоляції.

*Відповідність п. 7 Глави 4 Порядок заповнення фонду захисних споруд і перебування в ньому Розділу VI. Експлуатація та утримання об'єктів фонду під час його приведення в готовність та використання за призначенням Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**10. Наявність евакуаційних маршрутів та виходів, їх доступність**

Примітка: Захисна споруда обладнана двома основними входами та одним аварійним (евакуаційним) виходом. Стан аварійного виходу окремо не перевірявся.

*Відповідність п. 5 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**11. Наявність первинних засобів пожежогасіння, обладнання системами внутрішнього протипожежного водопостачання, пожежної автоматики і сигналізації**

☒ Так

☐ Ні

Примітка: у приміщенні захисної споруди встановлено два вогнегасники.

*Відповідність п. 5 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**12. Наявність захисно-герметичних дверей (воріт) та їх справність**

☒ Так

☐ Ні

Примітка: наявні захисно-герметичні двері перебувають у несправному технічному стані.

*Відповідність п.2 Глави 2 Утримання та експлуатація захисних пристроїв Розділу III Забезпечення придатності до використання за призначенням об'єктів фонду та їх окремих частин Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**13. Наявність захисно/герметичних віконниць (ставень) та їх справність/захищеність**

☐ Так

☒ Ні

*Відповідність п.1 Глави 2 Утримання та експлуатація захисних пристроїв Розділу III Забезпечення придатності до використання за призначенням об'єктів фонду та їх окремих частин Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**14. Наявність системи зв'язку (wi-fi мережі) та її справність**

☐ Так

☒ Ні

*Відповідність п.13 Глави 3. Підтримання об'єктів фонду у готовності до використання за призначенням Розділу V. Організація заходів з утримання, експлуатації та обслуговування об'єктів фонду Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**15. Наявність гідроізоляції, дренажу і вимощення**

☐ Так

☒ Ні

Примітка: одному з приміщень захисної споруди виявлено скупчення води на підлозі, що може свідчити про порушення гідроізоляції або водовідведення (див. пункт 9).

*Відповідність п.6 Глави 3. Підтримання об'єктів фонду у готовності до використання за призначенням Розділу III. Забезпечення придатності до використання за призначенням об'єктів фонду та їх окремих частин*

**16. Наявність шанцевого інструменту (лопата штикова та совкова)**

☒ Так

☐ Ні

*Відповідність п.2 Глави 1. Основні заходи з підготовки фонду захисних споруд до використання за призначенням Розділу VI. Експлуатація та утримання об'єктів фонду під час його приведення в готовність та використання за призначенням Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд*

цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

### 17. Наявність технічної води

☐ Так

☒ Ні

Відповідність п.1 Глави 6 Розділу III. Забезпечення придатності до використання за призначенням об'єктів фонду та їх окремих частин Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

### 18. Наявність питної води

☐ Так

☒ Ні

Відповідність п.2 Глави 1. Основні заходи з підготовки фонду захисних споруд до використання за призначенням Розділу VI. Експлуатація та утримання об'єктів фонду під час його приведення в готовність та використання за призначенням Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

### 19. Наявність запасу продуктів

☐ Так

☒ Ні

Відповідність п.2 Глави 1. Основні заходи з підготовки фонду захисних споруд до використання за призначенням Розділу VI. Експлуатація та утримання об'єктів фонду під час його приведення в готовність та використання за призначенням Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

### 20. Наявність засобів першої медичної допомоги

☐ Так

☒ Ні

Відповідність п.2 Глави 1. Основні заходи з підготовки фонду захисних споруд до використання за призначенням Розділу VI. Експлуатація та утримання об'єктів фонду під час його приведення в готовність та використання за призначенням Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

### 21. Наявність виносних баків, що щільно закриваються, для нечистот

☐ Так

☒ Ні

Х Відповідність п.2 Глави 1. Основні заходи з підготовки фонду захисних споруд до використання за призначенням Розділу VI. Експлуатація та утримання об'єктів фонду під час його приведення в готовність та використання за призначенням Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

### 22. Наявність санвузлів

☒ Так

☐ Ні

Примітка: санвузли захисної споруди перебувають у занедбаному та корозійно пошкодженому (іржавому) стані, є технічно несправними та не функціонують.

### 23. Облаштування

Кількість  
місць

сидячих

Кількість лежачих місць


*\*перевірка щодо системи освітлення, інженерних комунікацій, заземлення електрообладнання, параметрів повітря, справності систем фільтровентиляції, умов для забезпечення захисту населення від іонізуючого випромінювання не здійснювалась у зв'язку з відсутністю необхідних технічних засобів*

### **Рекомендації за результатами моніторингового візиту:**

1. Привести стан захисної споруди у відповідність до вимог наказу Міністерства внутрішніх справ України від 09.07.2018 № 579 «Про затвердження вимог щодо утримання, облаштування та експлуатації об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, здійснення обліку фонду захисних споруд цивільного захисту, визначення критеріїв неможливості подальшого утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, оформлення документів, що підтверджують таку неможливість», зокрема шляхом проведення необхідних ремонтних робіт та усунення виявлених під час моніторингового візиту недоліків.


2. Розглянути питання щодо внесення захисної споруди до інтерактивної мапи укриттів міста Києва (або актуалізації інформації про неї), враховуючи, що споруда фактично використовується мешканцями прилеглих багатоквартирних житлових будинків.

**Заступник директора департаменту -  
начальник відділу прав громадян,  
постраждалих внаслідок збройної  
агресії проти України Департаменту  
моніторингу додержання прав  
громадян, які постраждали  
внаслідок збройної агресії проти  
України Секретаріату  
Уповноваженого Верховної Ради  
України з прав людини**

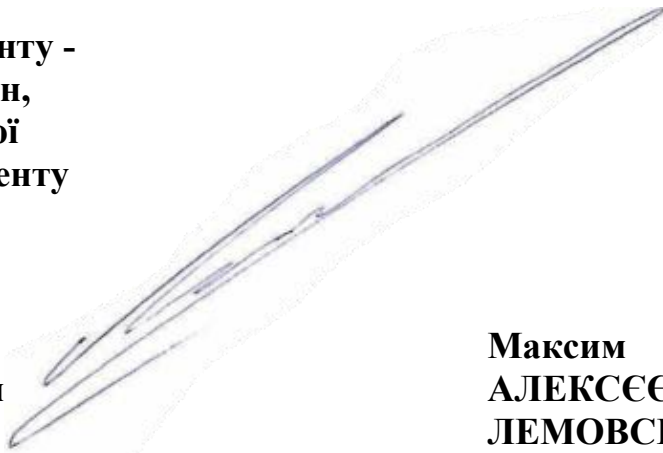

**Максим  
АЛЕКСЄЄНКО-  
ЛЕМОВСЬКИЙ**

**Головний спеціаліст відділу  
громадян, постраждалих внаслідок  
збройної агресії проти України,  
Департаменту моніторингу  
додержання прав громадян, які  
постраждали внаслідок збройної  
агресії проти України**



**Юлія  
ОСИПЧУК**

**Старший фахівець із зв'язків  
з громадськістю**



**Михайло  
ФІЛІПОВ**





Фото. 1



Фото. 2



Фото. 3

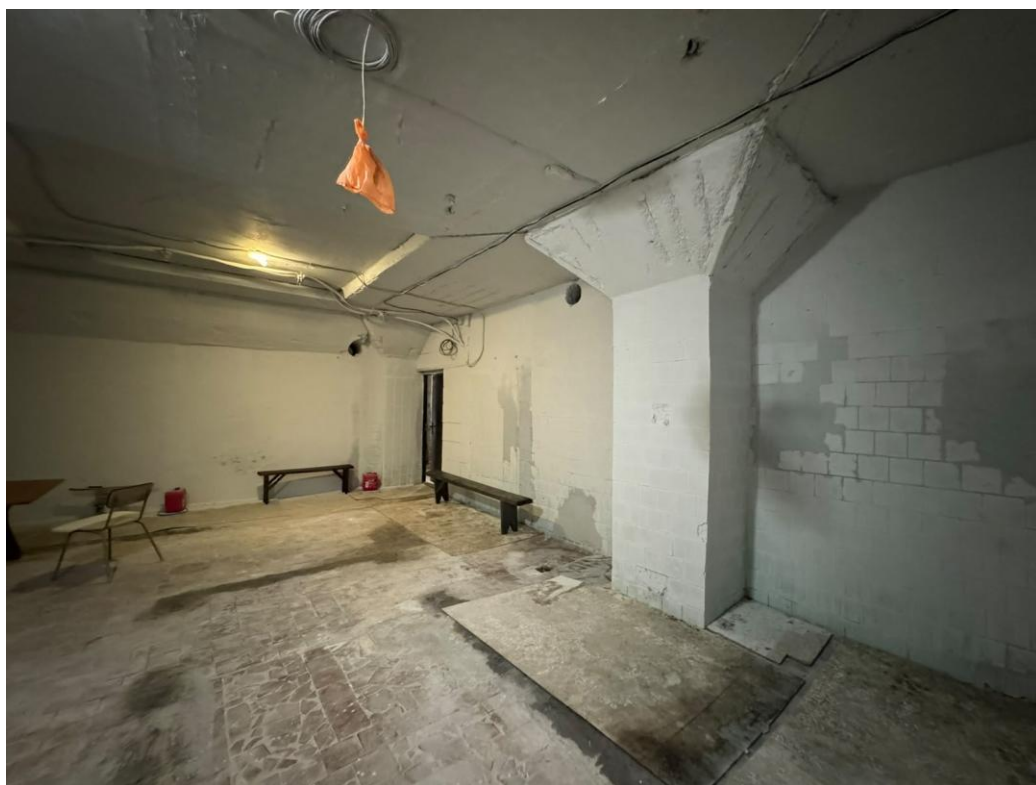


Фото. 4





Фото. 5



Фото. 6



Фото. 7



Фото. 8





Фото. 9



Фото. 10



Фото. 11



Фото. 12